

Pompa ciepła powietrze/woda

NIBE S2125



Spis treści

1	Ważne informacje	4	7	Sterowanie	31
	Informacje dotyczące bezpieczeństwa	4		Informacje ogólne	31
	Symbole	4		Stan kontrolki LED	31
	Oznaczenie	4		Sterowanie główne	31
	Numer seryjny	4		Warunki sterowania	32
	Odbiór instalacji	5		Sterowanie – pompa ciepła EB101	33
	Kompatybilne jednostki wewnętrzne i moduły sterowania	6	8	Serwis	36
	Moduł wewnętrzny	6		Czynności serwisowe	36
	Jednostka wewnętrzna typu monoblok	6	9	Zaburzenia komfortu cieplnego	37
	Moduł sterowania	6		Usuwanie usterek	37
2	Dostawa i obsługa	7		Lista alarmów	39
	Transport	7	10	Akcesoria	41
	Montaż	8	11	Dane techniczne	42
	Skropliny	10		Wymiary	42
	Dostarczone elementy	11		Poziom natężenia dźwięku	43
	Demontaż bocznego i górnego panelu	12		Dane techniczne	44
	Instalacja automatycznego separatora powietrza	13		Etykieta efektywności energetycznej	48
3	Rozmieszczenie elementów pompy ciepła	16		Schemat połączeń elektrycznych	51
	Informacje ogólne	16		Indeks	59
	Rozdzielnia	20		Informacje kontaktowe	63
	Położenie czujników	21			
4	Przyłącza rurowe	22			
	Informacje ogólne	22			
	Objaśnienie symboli	22			
	Podłączanie rur do obiegu czynnika grzewczego	23			
5	Przyłącza elektryczne	24			
	Informacje ogólne	24			
	Dostępność, przyłącze elektryczne	24			
	Przyłącza	25			
6	Rozruch i regulacja	29			
	Przygotowania	29			
	Napełnianie i odpowietrzanie	29			
	Uruchomienie i odbiór	29			
	Późniejsza regulacja i odpowietrzanie	29			
	Regulacja, przepływ zasilania	30			

Ważne informacje

Informacje dotyczące bezpieczeństwa

Niniejsza instrukcja zawiera procedury instalacji i serwisowania dla specjalistów.

Instrukcję należy przekazać klientowi.

Najnowszą wersję dokumentacji produktu można znaleźć na stronie biawar.com.pl.



WAŻNE!

Przed przystąpieniem do montażu należy także przeczytać dostarczoną Instrukcję bezpieczeństwa.

Symbole

Objaśnienie symboli, które mogą występować w tej instrukcji.



WAŻNE!

Ten symbol wskazuje na zagrożenie dla osób lub urządzenia.



UWAGA!

Ten symbol wskazuje ważne informacje, na co należy zwracać uwagę podczas instalowania lub serwisowania instalacji.



PORADA!

Ten symbol oznacza wskazówki ułatwiające obsługę produktu.

Oznaczenie

Objaśnienie symboli, które mogą występować na etykietach produktów.



Zagrożenie pożarem!



Niebezpieczne napięcie.



Patrz instrukcja obsługi.




Patrz instrukcja instalatora.



Przed rozpoczęciem pracy należy odłączyć napięcie zasilania.

Numer seryjny

Numer seryjny znajduje się na tylnej pokrywie oraz z boku w dolnej części.

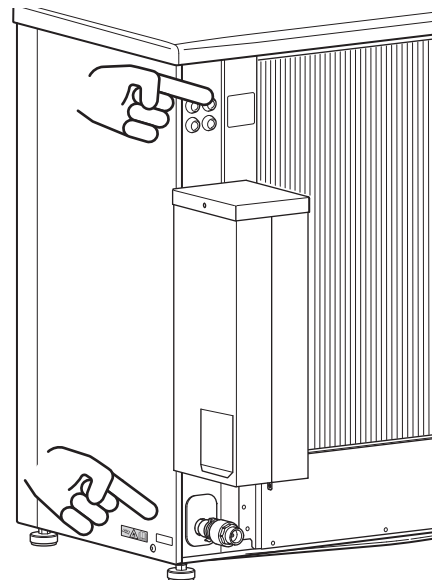

UWAGA!

Do uzyskania pomocy technicznej wymagany jest numer seryjny produktu (14 cyfr).

Odbiór instalacji

Obowiązujące przepisy wymagają kontroli instalacji grzewczej przed odbiorem technicznym. Kontrola powinna zostać wykonana przez osobę o odpowiednich kwalifikacjach. Należy także wypełnić kartę informacyjną w instrukcji obsługi, wpisując na niej dane instalacyjne.

✓	Opis	Notatki	Podpis	Data
	Czynnik grzewczy (strona 22)			
	Zainstalowany automatyczny separator powietrza			
	Płukanie instalacji			
	Odpowietrzenie instalacji			
	Filtr cząstek stałych			
	Zawór odcinający i spustowy			
	Ustawienie przepływu zasilania			
	Elektryczność (strona 24)			
	Bezpieczniki budynku			
	Wyłącznik awaryjny			
	Wyłącznik różnicowo-prądowy			
	Rodzaj/działanie kabla grzejnego			
	Rozmiar bezpiecznika, kabel grzejny (F3)			
	Kabel komunikacyjny podłączony			
	Zaadresowana S2125 (tylko przy podłączeniu kaskadowym)			
	Chłodzenie dostępne			
	Przyłącza			
	Napięcie główne			
	Napięcie fazowe			
	Różne			
	Wąż odprowadzania skroplin			
	Izolacja węża odprowadzania skroplin, grubość (chyba że użyto KVR 11)			



WAŻNE!

Sprawdzić połączenia, napięcie główne i napięcie fazowe przed uruchomieniem pompy ciepła, aby zapobiec uszkodzeniu jej elektroniki.

Kompatybilne jednostki wewnętrzne i moduły sterowania

	VVM S320	SMO S40
S2125-8	X	X
S2125-12	X	X

	VVM 225	VVM 310	VVM 500	SMO 20	SMO 40	MHB 05
S2125-8	X	X	X	X	X	X
S2125-12	X	X	X	X	X	X

Moduł wewnętrzny

VVM S320

Stal nierdzewna, 1x230 V
Nr części 069 198

VVM S320

Stal nierdzewna, 3x230 V
Nr części 069 201

VVM S320

Emalia, 3x400 V
Nr części 069 206

VVM S320

Stal nierdzewna, 3x400 V
Nr części 069 196

VVM S320

Miedź, 3x400 V
Nr kat. 069 195

VVM S330

Stal nierdzewna, 1 x 230 V
Nr kat. 069 249

VVM S330

Stal nierdzewna, 3 x 400 V
Nr kat. 069 250

SVM S332

6 kW, 1 x 230 V
Nr kat. 069 247

SVM S332

10 kW, 1 x 230 V
Nr kat. 069 248

SVM S332

6 kW, 3 x 400 V
Nr kat. 069 255

SVM S332

10 kW, 3 x 400 V
Nr kat. 069 256

VVM 225¹

Stal nierdzewna, 1x230 V
Nr części 069 231

VVM 225¹

Stal nierdzewna, 3x230 V
Nr części 069 230

VVM 225¹

Emalia, 3x400 V
Nr części 069 227

VVM 225¹

Stal nierdzewna, 3x400 V
Nr części 069 229

VVM 310

Stal nierdzewna, 3x400 V
Nr kat. 069 430

VVM 310

Stal nierdzewna, 3x400 V
Ze zintegrowanym zestawem
EMK 310
Nr części 069 084

VVM 500

Stal nierdzewna, 3x400 V
Nr kat. 069 400

Jednostka wewnętrzna typu monoblok

MHB 05

Nr kat. 067 942

Moduł sterowania

SMO S40

Moduł sterowania
Nr kat. 067 654

SMO 20

Moduł sterowania
Nr kat. 067 224

SMO 40

Moduł sterowania
Nr kat. 067 225

¹ W połączeniu z S2125-12, system należy wyposażyć w NIBE UKV. Patrz „Kompensacja przepływu” w punkcie „Zbiornik buforowy (UKV)” w Instrukcji instalatora do VVM 225.

Dostawa i obsługa

Transport

Pompę ciepła S2125 należy przewozić i przechowywać w pionie w suchym miejscu.



WAŻNE!

Zabezpieczyć pompę ciepła przed przewróceniem się podczas transportu.

Sprawdź, czy pompa ciepła S2125 nie uległa uszkodzeniu podczas transportu.


PODNOSENIE Z PODŁOŻA I TRANSPORT W MIEJSCE INSTALACJI

Jeśli podłoże to umożliwia, najprostszą metodą jest użycie wózka paletowego i przewiezienie pompy ciepła w miejsce instalacji.



WAŻNE!

Środek ciężkości jest przesunięty na jeden bok (patrz nadruk na opakowaniu).

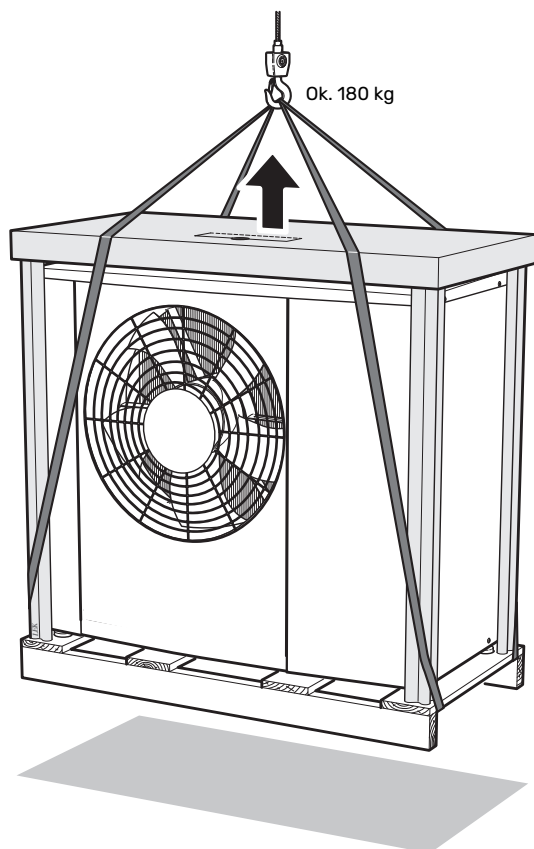

Jeśli pompa ciepła musi być transportowana po miękkim podłożu, na przykład po trawniku, zalecamy użycie pojazdu z żurawiem, który przeniesie urządzenie w miejsce instalacji. Kiedy pompa ciepła jest podnoszona za pomocą żurawia, opakowanie powinno pozostać nienaruszone.

Jeśli pompy ciepła nie można przetransportować za pomocą żurawia na pojeździe, można wykorzystać wózek do transportu worków. Pompę ciepła należy chwycić z cięższej strony. Pompę ciepła należy podnosić w dwie osoby.

PRZENOSZENIE Z PALETY W MIEJSCE INSTALACJI

Przed podniesieniem należy usunąć opakowanie i taśmę mocującą do palety.


Umieścić pasy do podnoszenia pod każdą nóżką. Zaleca się przenosić urządzenie z palety na podstawę w cztery osoby, po jednej przy każdym pasie do podnoszenia.

ZŁOMOWANIE


W przypadku złomowania należy zdemontować produkt, wykonując czynności montażowe w odwrotnej kolejności. W takiej sytuacji należy podnosić za płytę podstawy, a nie za paletę!

Montaż

- Umieścić pompę ciepła w odpowiednim miejscu na zewnątrz, aby zapobiec ryzyku przedostania się czynnika chłodniczego do pomieszczeń mieszkalnych przez otwory wentylacyjne, drzwi itp. w razie jego wycieku. Nie może on również stwarzać żadnego zagrożenia dla osób lub mienia.
- Jeśli pompa ciepła zostanie umieszczona w miejscu, w którym mógłby się gromadzić wyciekający czynnik chłodniczy, na przykład poniżej poziomu gruntu (w zagłębieniu lub nisko położonej wnęce), instalacja musi spełniać te same wymagania, które dotyczą wykrywania gazu i wentylacji pomieszczeń technicznych. W razie potrzeby należy zastosować się do wymogów dotyczących źródeł zapłonu.
- Pompę ciepła S2125 należy ustawić na zewnątrz na solidnej równej podstawie, zdolnej utrzymać jej ciężar, najlepiej na fundamencie betonowym. W razie użycia płyt betonowych, należy je ułożyć na asfalcie lub grubym żwirze.
- Dolna krawędź parownika nie może znajdować się poniżej poziomu średniej lokalnej wysokości śniegu, lub co najmniej 300 mm nad poziomem gruntu. Podstawa powinna mieć wysokość co najmniej 70 mm.
- Pompy ciepła S2125 nie należy ustawiać w pobliżu ścian pomieszczeń, w których mógłby przeszkadzać hałas, na przykład obok sypialni.
- Należy także dopilnować, aby lokalizacja nie była uciążliwa dla sąsiadów.
- Pompy ciepła S2125 nie należy ustawiać w sposób, który umożliwi recyrkulację powietrza zewnętrznego. Recyrkulacja powoduje obniżenie mocy i zmniejsza wydajność.
- Parownik należy osłonić przed bezpośrednim wiatrem / , który może niekorzystnie wpływać na funkcję odszraniania. Pompę ciepła S2125 należy tak ustawić, aby zabezpieczyć parownik przed / wiatrem.
- Z otworu spustowego poniżej S2125 może kapać woda. Należy zapewnić odpływ wody, wybierając odpowiedni materiał pod S2125 (patrz punkt „Skropliny”).
- Podczas montażu należy zachować ostrożność, aby nie porysować pompy ciepła.

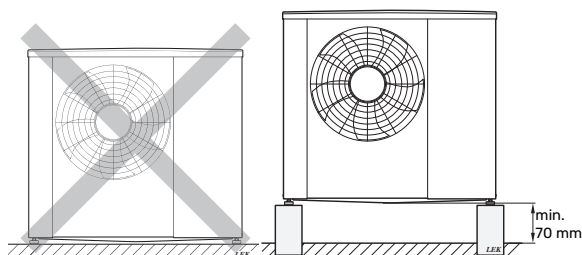


Pompy ciepła S2125 nie należy ustawiać bezpośrednio na trawniku lub innym niestabilnym podłożu.

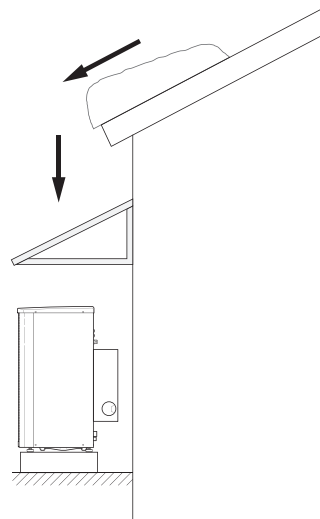

Jeśli występuje ryzyko zsuwania się śniegu z dachu, należy przygotować zadaszenie ochronne lub osłonę, aby zabezpieczyć pompę ciepła, rury i przewody.

MIEJSCE INSTALACJI

Odległość między pompą ciepła S2125 i ścianą budynku powinna wynosić co najmniej 350 mm, ale w miejscach narażonych na działanie wiatru nie może przekraczać 500 mm. Nad S2125 musi być co najmniej 1 000 mm wolnej przestrzeni. Z przodu należy zostawić co najmniej 1 000 mm wolnej przestrzeni na ewentualne późniejsze serwisowanie.

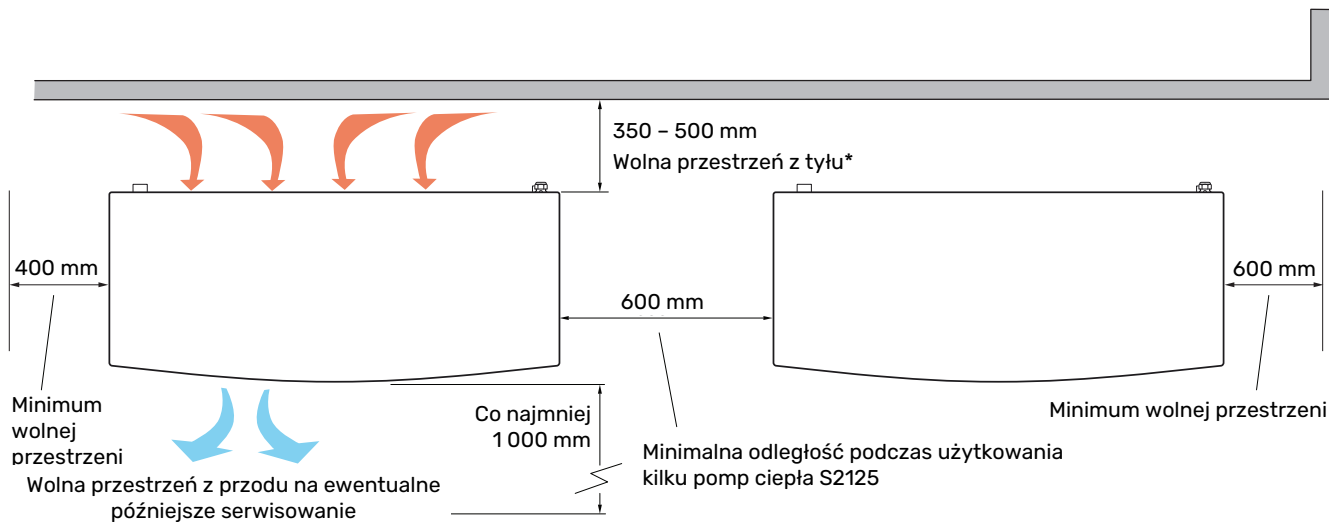

* W miejscach narażonych na działanie wiatru przestrzeń z tyłu nie może przekraczać 500 mm.

Skropliny

Taca ociekowa na skropliny służy do zbierania i odprowadzania skroplin.



WAŻNE!

Odprowadzanie skroplin jest ważne z punktu widzenia działania pompy ciepła. Odpływ skroplin należy tak skierować, aby nie mógł spowodować uszkodzenia budynku.

Odpływ skroplin należy regularnie sprawdzać, szczególnie jesienią. W razie potrzeby wyczyścić.

- Skropliny (do 50 litrów na dobę) zbierane w rynience należy odprowadzić węzem do odpowiedniego odpływu. Zaleca się, aby droga skroplin na zewnątrz była jak najkrótsza.
- Odcinek rurki, który może być narażony na mróz, musi być ogrzewany za pomocą kabla grzejnego, aby zapobiec zamarzaniu.



PORADA!

Wąż z kablem grzejnym do opróżniania rynienki na skropliny nie stanowi elementu dostawy.



PORADA!

Aby wykorzystać tę funkcję, należy użyć wyposażenia dodatkowego KVR.

- Rurkę należy poprowadzić w dół od pompy ciepła.
- Wylot węża odprowadzania skroplin musi znajdować się na głębokości niezagrożonej zamarzaniem.
- W instalacjach, gdzie w wężu odprowadzania skroplin może występować cyrkulacja powietrza, należy zainstalować syfon.
- Izolacja musi ściśle przylegać do spodu rynienki na skropliny.


ODPROWADZANIE SKROPLIN



UWAGA!


Jeśli nie zostanie użyta żadna z poniższych zalecanych opcji, należy zapewnić dobre odprowadzanie skroplin.

Keson kamienny

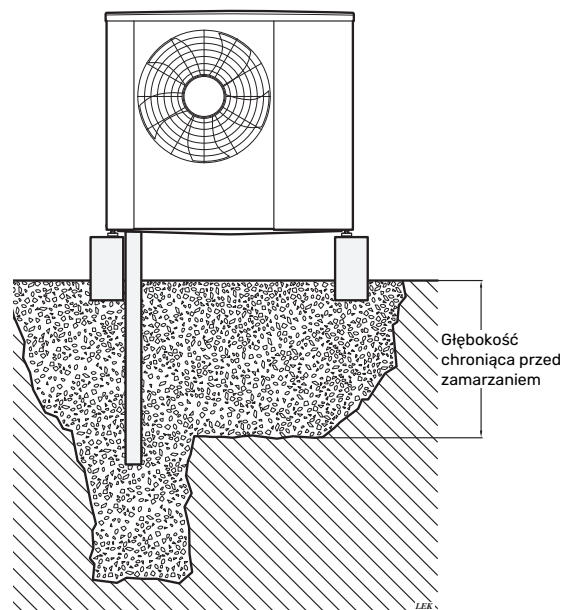


Jeśli budynek jest podpiwniczony, należy zastosować keson kamienny, aby skropliny nie spowodowały uszkodzenia budynku. W innych przypadkach keson kamienny można umieścić bezpośrednio pod pompą ciepła.

Odpływ do rynny

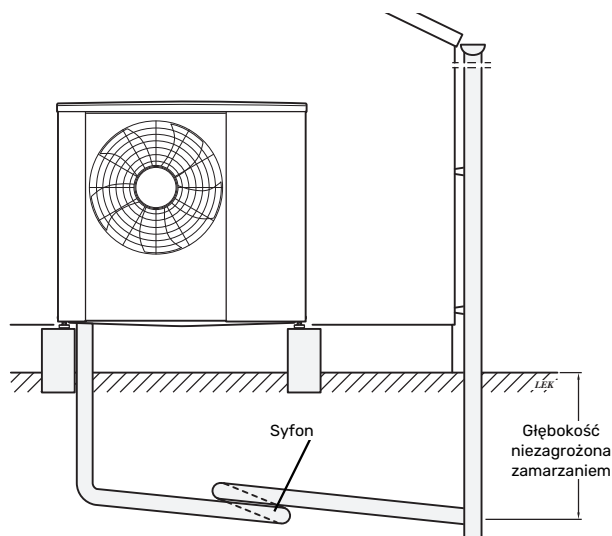


Wąż należy poprowadzić w dół od pompy ciepła. Wąż odprowadzania skroplin należy wyposażyć w syfon, aby zapobiec cyrkulacji powietrza.


Dostarczone elementy




1 x filtrazawór (G1") (QZ2)



1 x zawór zwrotny (RM1.2)




1 x automatyczny separator gazu (QZ3)

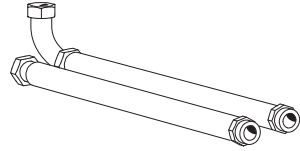

1 x wąż elastyczny z kolanem (WN2)

1 x wąż elastyczny (WN3)
(Wymiary, węże elastyczne DN25, G1")


4 x uszczelki



2 x etykiety zewnętrznego napięcia sterującego układu sterowania

Demontaż bocznego i górnego panelu

Odkręcić wkręty i zdjąć panel górny i górną izolację.

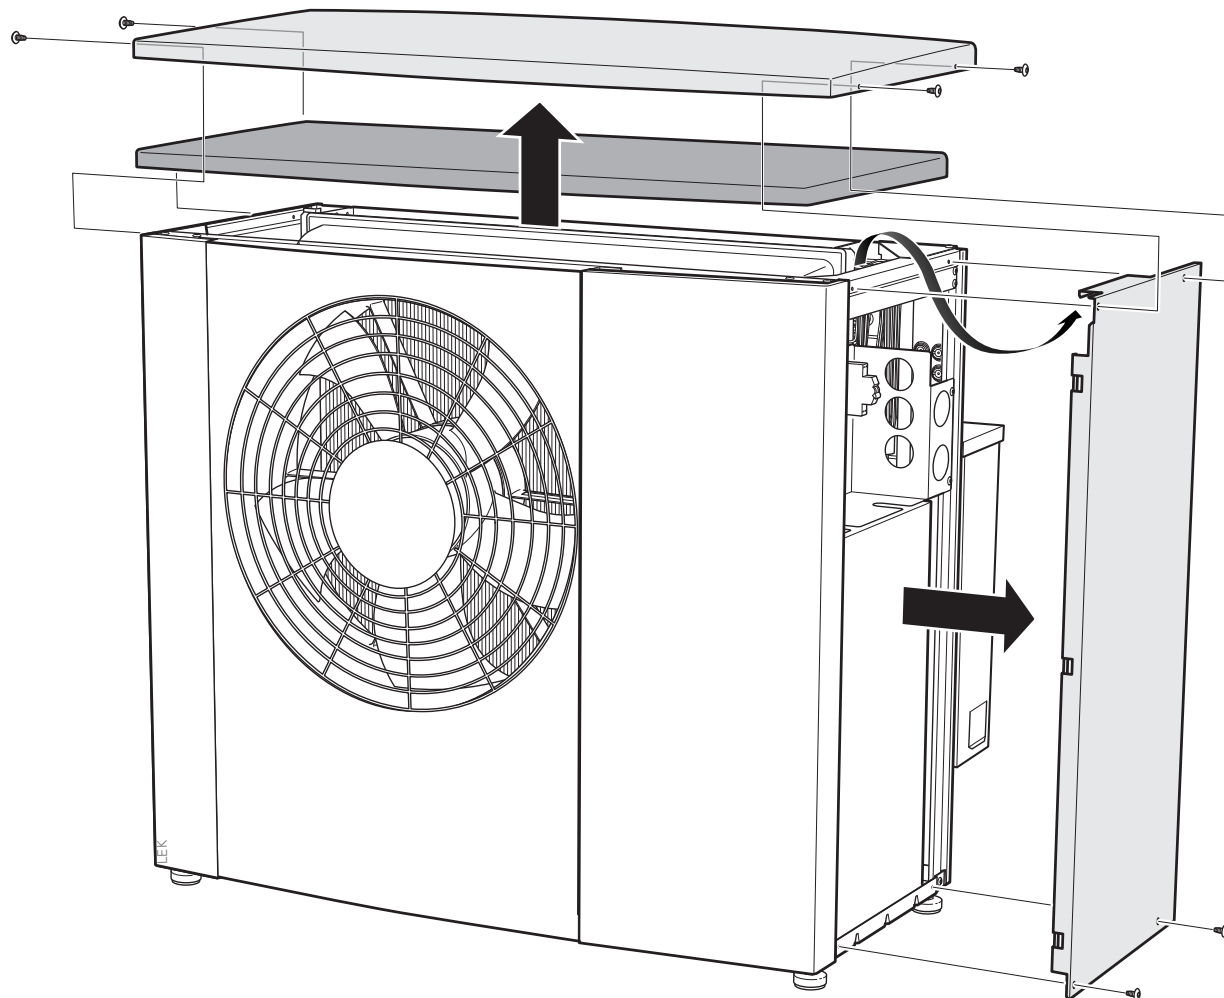


Instalacja automatycznego separatora powietrza

Automatyczny separator powietrza i zawór bezpieczeństwa zawsze należy instalować w poniższy sposób.


1. Sprawdź, czy zostały dostarczone wszystkie o-ringi i czy nie są uszkodzone. Posmaruj je wodą z mydłem lub podobnym płynem, aby ułatwić instalację.

Wciśnij separator powietrza na miejsce. Załóż zacisk. Przekręć zacisk, aby upewnić się, że jest prawidłowo zamocowany.


Umieść wspornik na miejscu, ustawiając równoległe do zewnętrznej krawędzi. Przymocuj uchwyt wkrętami. Użyj klucza nasadowego, rozmiar 10 mm.

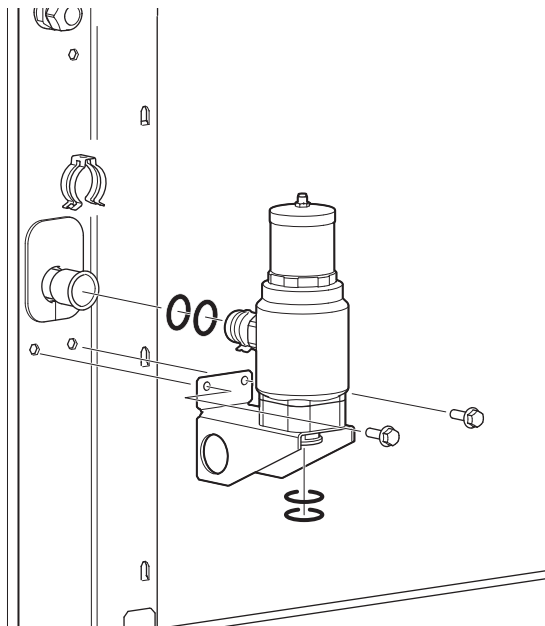


2. Złóż części zaworu bezpieczeństwa. Upewnij się, że strzałka wylotu jest skierowana w dół, zgodnie z rysunkiem.

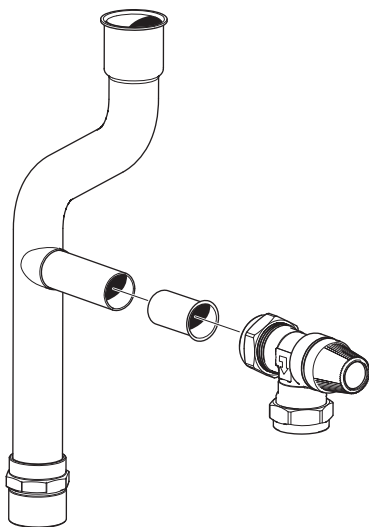


3. Następnie połącz zawór bezpieczeństwa z odpowiednimi rurami. Zawór bezpieczeństwa należy ustawić pod kątem 45°. Załóż zacisk. Przekręć zacisk, aby upewnić się, że jest prawidłowo zamocowany.

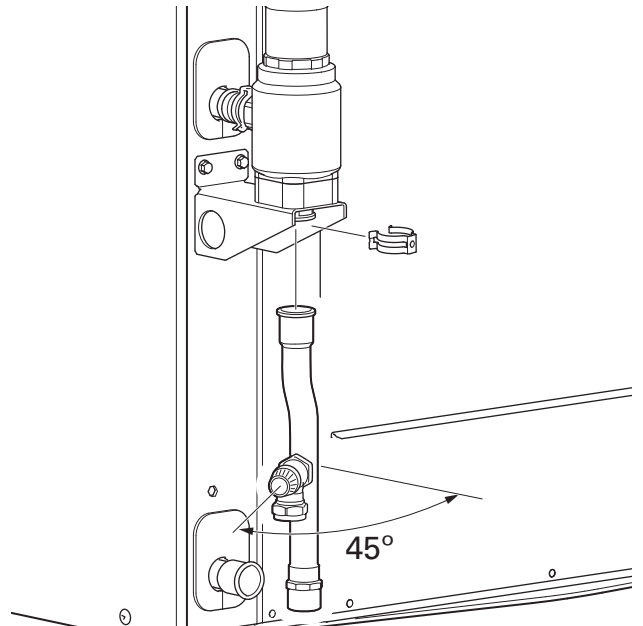


4. Zainstaluj zawór zwrotny. Załóż zacisk. Przekręć zacisk, aby upewnić się, że jest prawidłowo zamocowany.

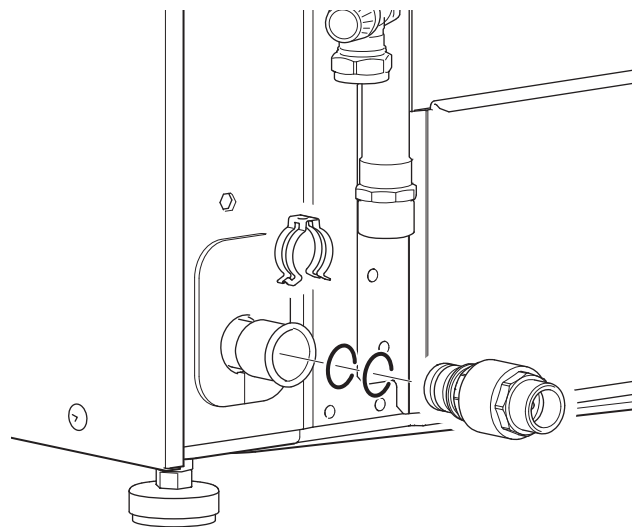


5. Zainstaluj prawą stronę metalowej skrzynki. Występ w izolacji musi wejść w okrągły otwór we wsporniku.

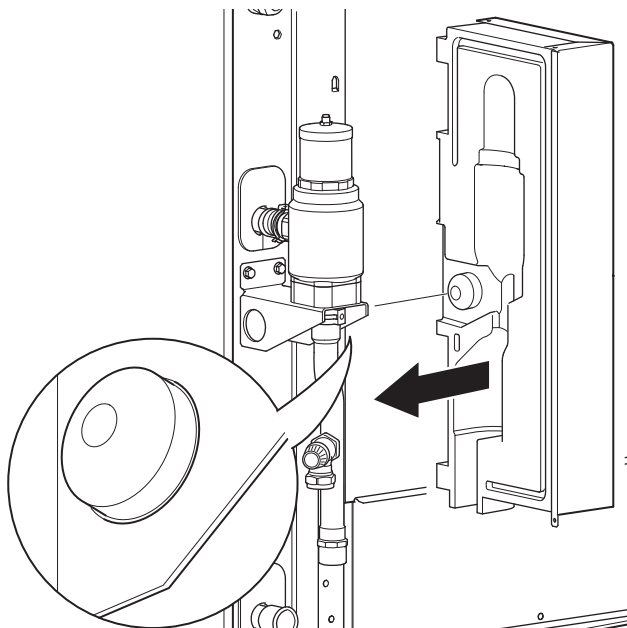


6. Zamocuj lewą połowę w taki sam sposób.

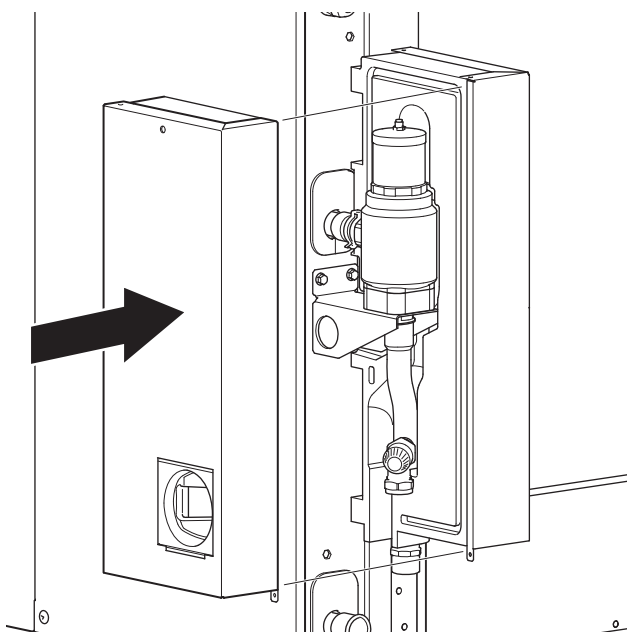


7. Sprawdź, czy obie połowy separatora powietrza zostały umieszczone prawidłowo, równoległe do krawędzi pompy ciepła.

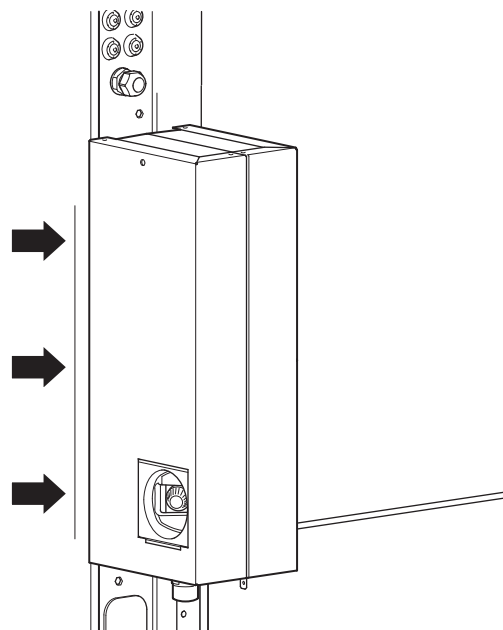


8. Załóż pokrywę. Przymocuj za pomocą trzech wkrętów. Dwa wkręty mocują pokrywę, odpowiednio z prawej i lewej strony, a trzeci należy wkręcić na dole.

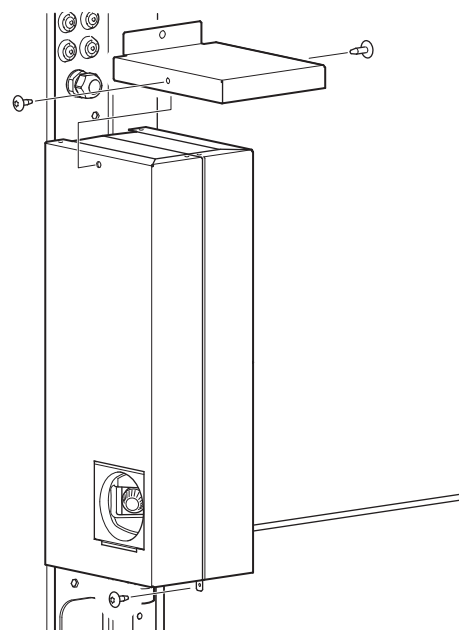

9. Przymocuj separator powietrza do pompy ciepła za pomocą dwóch wkrętów – jednego na górze i jednego na dole.

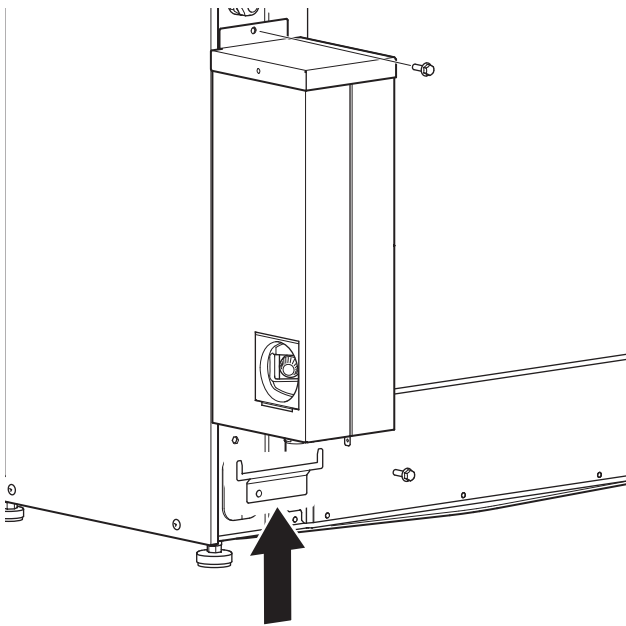

10. Zainstaluj pokrywę, która maskuje zawór bezpieczeństwa.

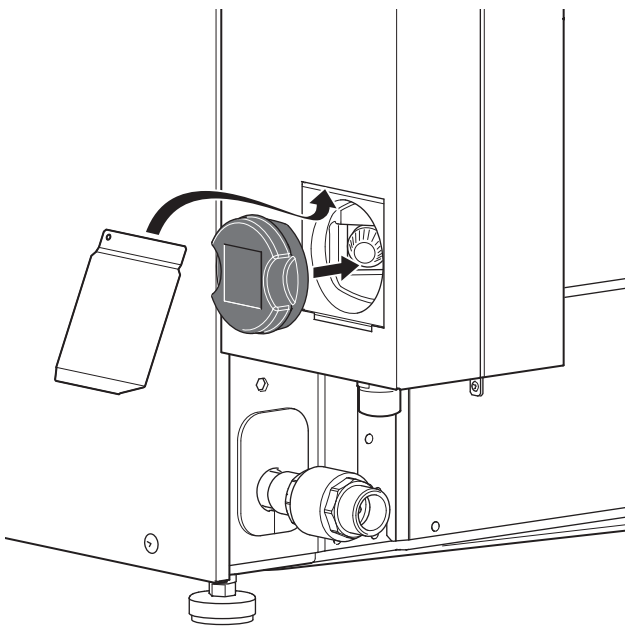


11. Przykręć węże elastyczne w odpowiednim miejscu. Węże elastyczne można zainstalować skierowane pod kątem bezpośrednio do tyłu lub w dół, w zależności od tego, na którym przyłączy rurowym zainstalowano kolano 90°.

Zainstaluj węże elastyczne lekko wygięte, aby mogły pochłaniać ewentualne drgania, które w przeciwnym razie byłyby przenoszone na budynek.




WAŻNE!

Pamiętaj o płaskich uszczelkach.

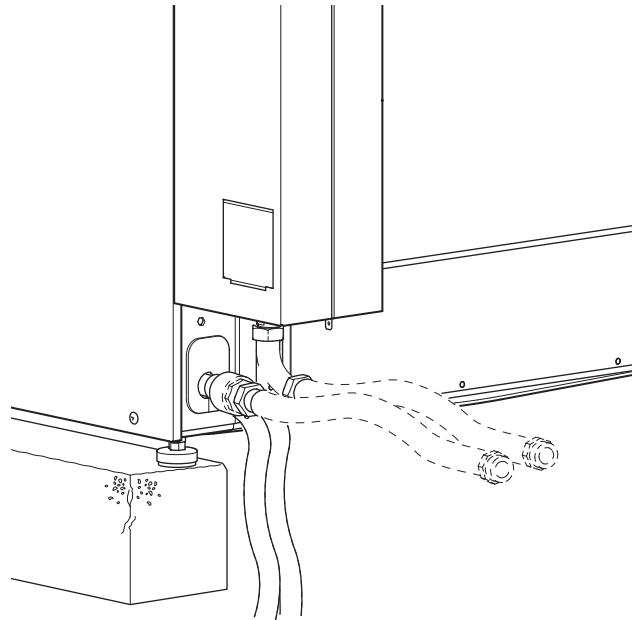


12. Sprawdź, czy otwór odpowietrzania nie jest zasłonięty izolacją rur. Izolacja rur powinna sięgać przyłącza i nie może zasłaniać otworu.

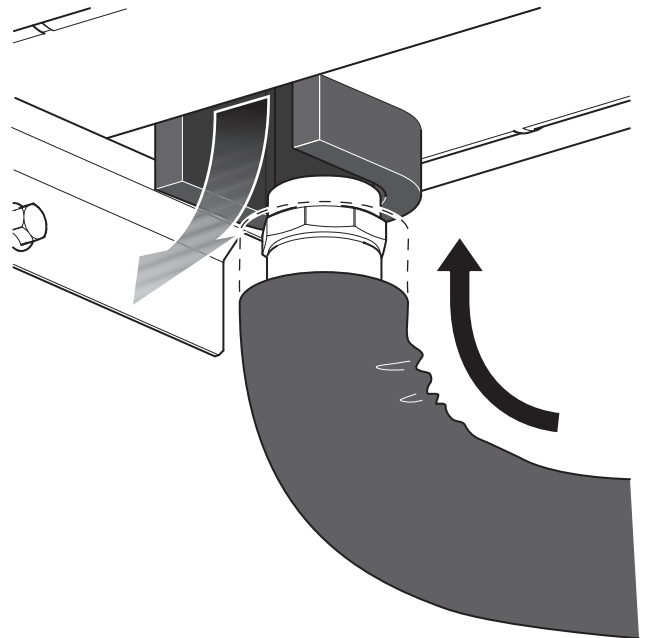



Rozmieszczenie elementów pompy ciepła

Informacje ogólne

S2125 (1x230V)

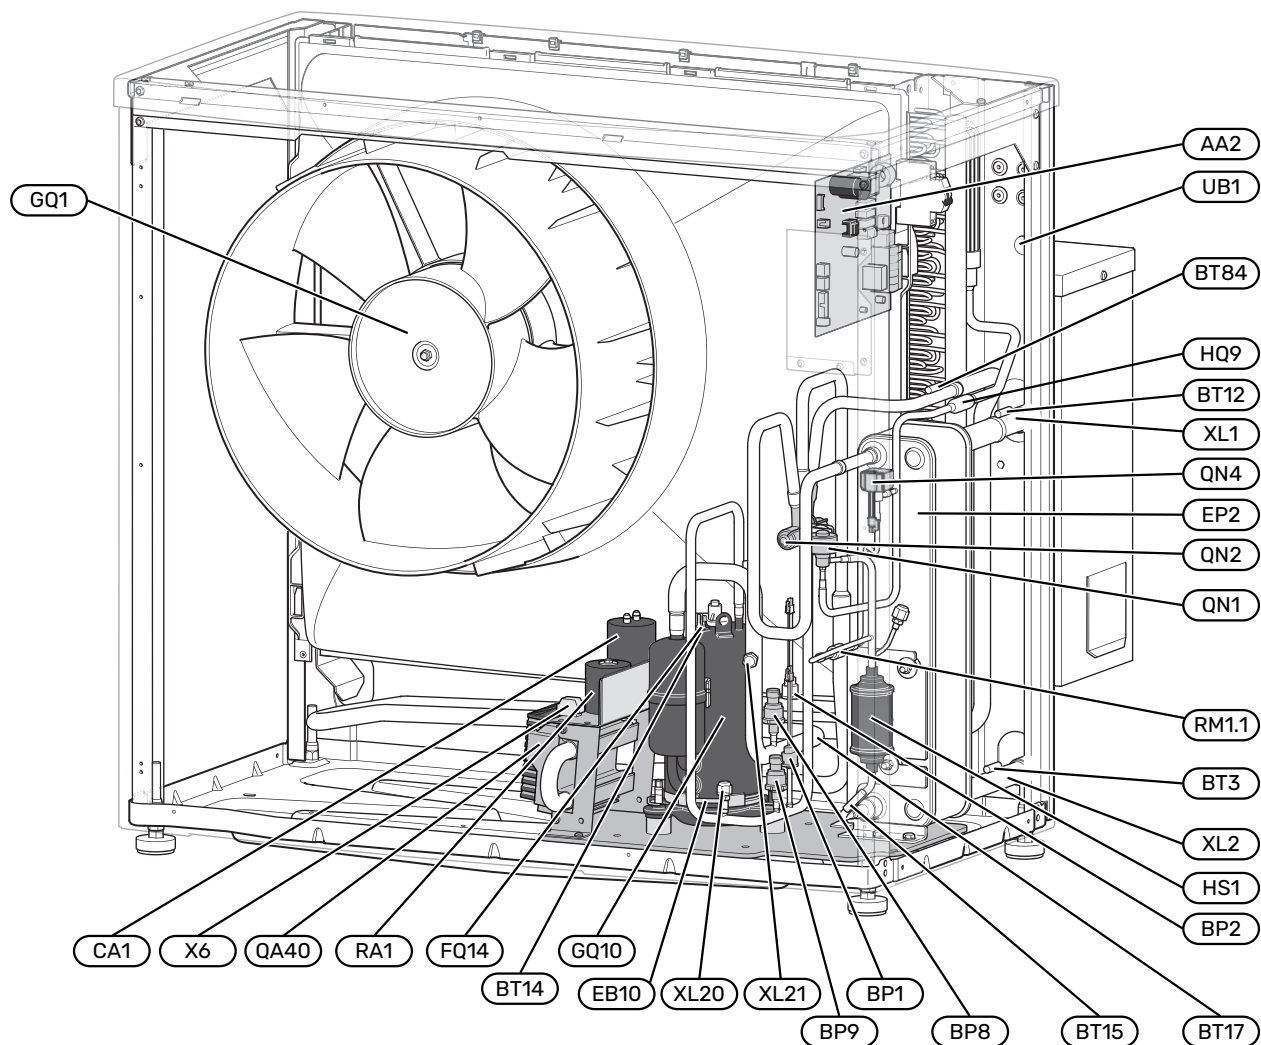

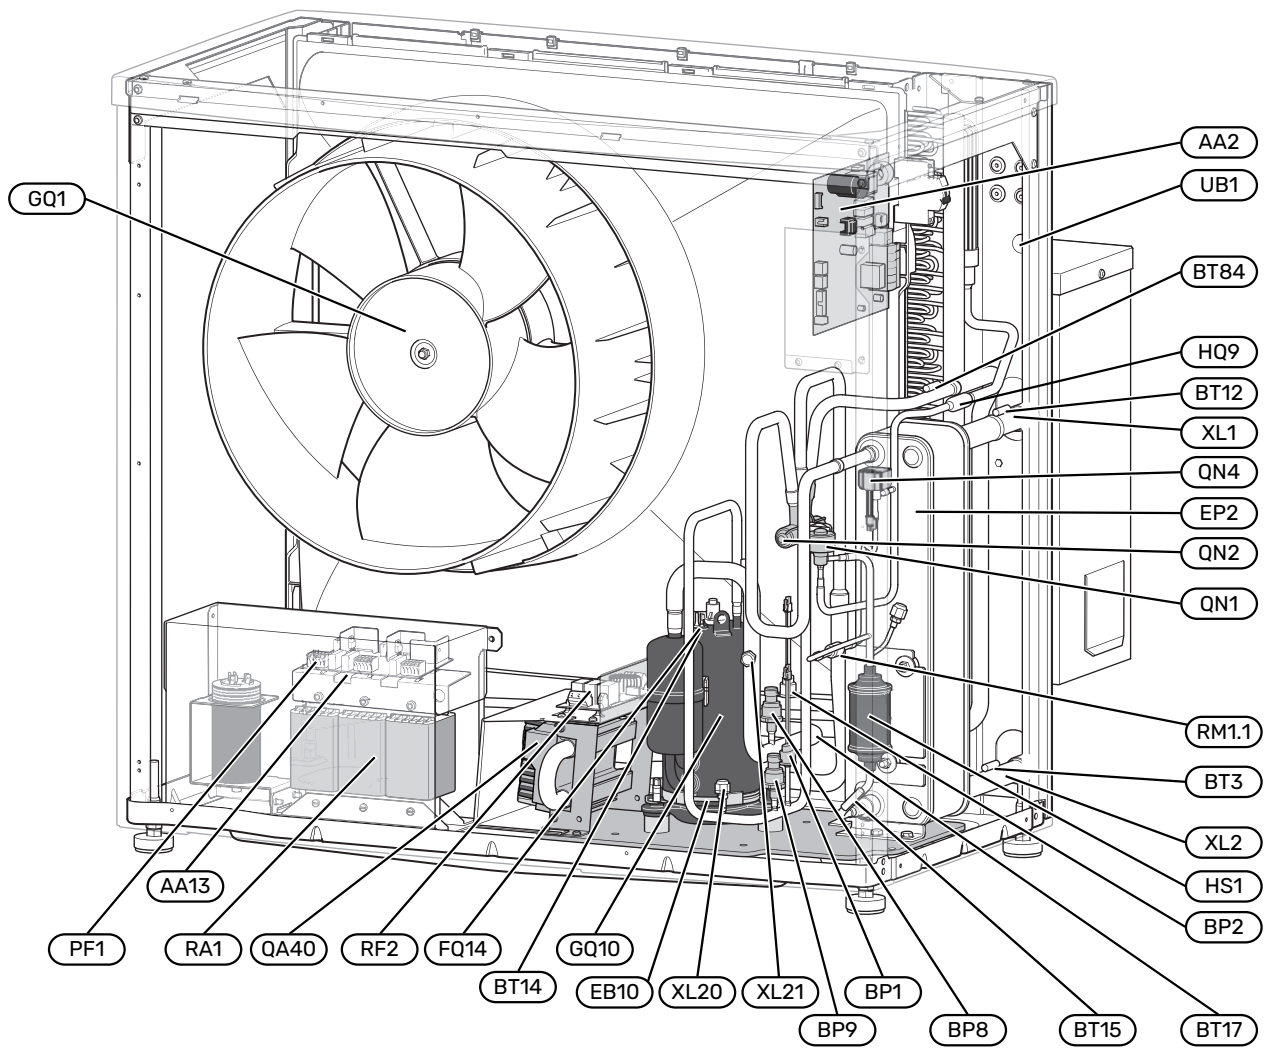

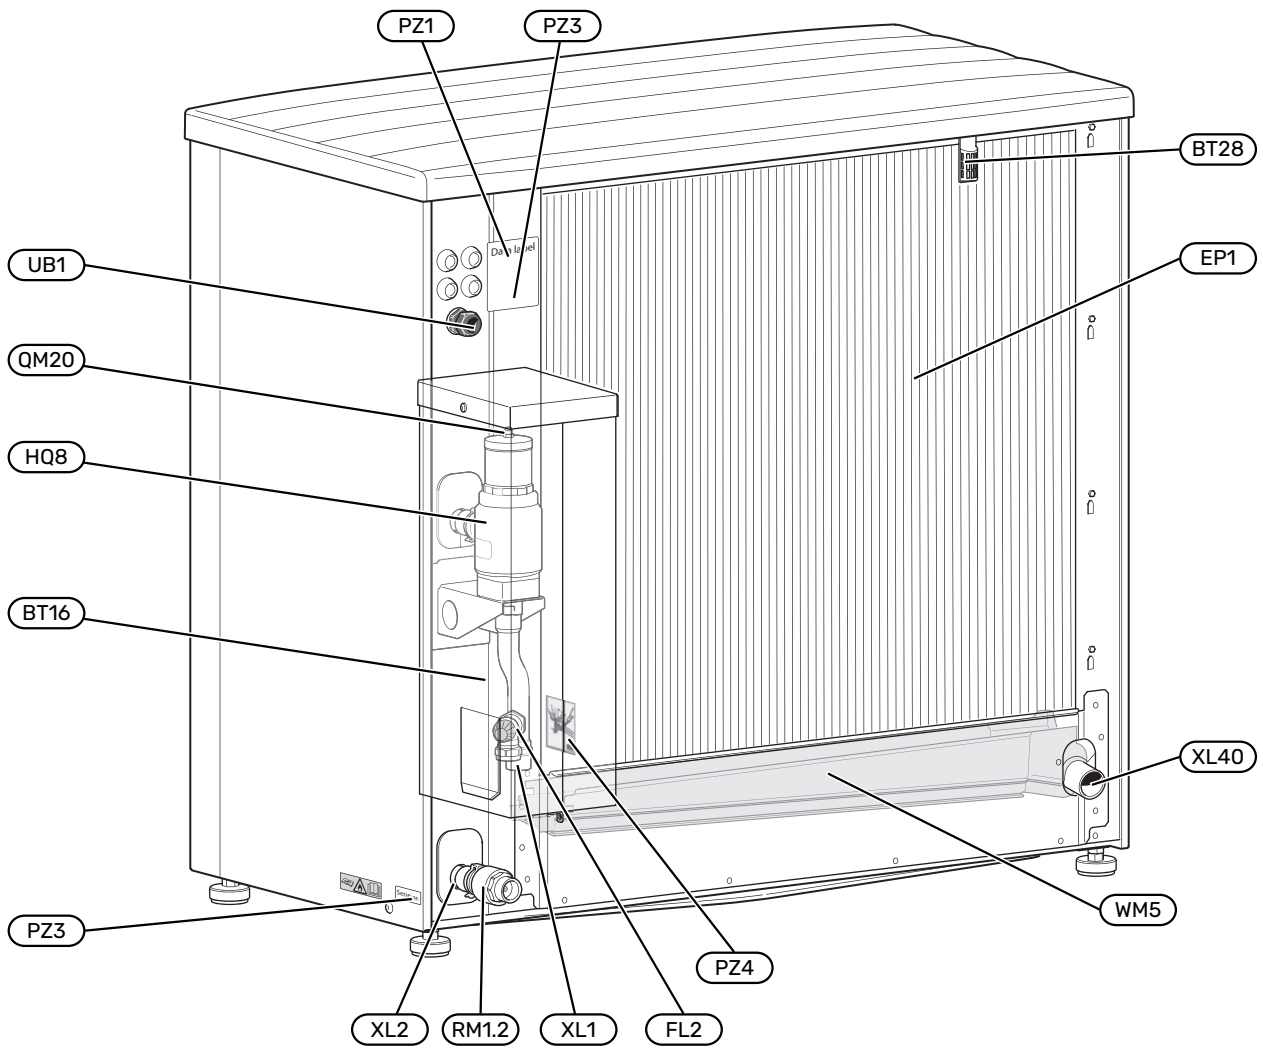

PRZYŁĄCZA RUROWE

XL1	Przyłącze czynnika grzewczego, zasilanie (z S2125)
XL2	Przyłącze czynnika grzewczego, powrót (do S2125)
XL20	Przyłącze serwisowe, wysokie ciśnienie
XL21	Przyłącze serwisowe, niskie ciśnienie
XL40	Przyłącze, odpływ rynienki na skropliny

ELEMENTY HVAC

FL2	Zawór bezpieczeństwa, czynnik grzewczy
HQ8	Automatyczny separator powietrza ¹
RM1.2	Zawór zwrotny ¹
QM20	Zawór odpowietrzający, czynnik grzewczy
WM5	Rynienka na skropliny

¹ Dostarczony (nie zamontowany fabrycznie).

CZUJNIKI ITP.

BP1	Presostat wysokiego ciśnienia
BP2	Presostat niskiego ciśnienia
BP8	Nadajnik niskiego ciśnienia
BP9	Presostat wysokiego ciśnienia
BT3	Czujnik temperatury, powrót
BT12	Czujnik temperatury, zasilanie skraplacza
BT14	Czujnik temperatury, gorący gaz
BT15	Czujnik temperatury, stan ciekły
BT16	Czujnik temperatury, parownik
BT17	Czujnik temperatury, zasysany gaz
BT28	Czujnik temperatury, otoczenie
BT84	Czujnik temperatury, parownik zasysanego gazu

ELEMENTY ELEKTRYCZNE

AA2	Płyta główna
AA13	Płytki triaka
CA1	Kondensator (1x230V)
EB10	Grzałka sprężarki
FQ14	Ogranicznik temperatury, sprężarka
GQ1	Wentylator
PF1	Kontrolka (LED 201)
QA40	Moduł inwertera
RA1	Filtr harmonicznych (3x400V)
RA1	Dławik (1x230V)
RF2	Filtr EMC (3x400V)
X6	Zacisk (1x230V)

ELEMENTY MODUŁU CHŁODNICZEGO


EP1	Parownik
EP2	Skraplacz
GQ10	Sprężarka
HQ9	Filtr zanieczyszczeń
HS1	Osuszacz
QN1	Zawór rozprężny
QN2	Zawór 4-drogowy
QN4	Zawór obejściowy
RM1.1	Zawór zwrotny

RÓŻNE

PZ1	Tabliczka typu
PZ3	Numer seryjny
PZ4	Oznaczenie, przyłącza rurowe
UB1	Dławik kablowy, przyłącze zasilania

Oznaczenia zgodnie z normą EN 81346-2.


Rozdzielnia

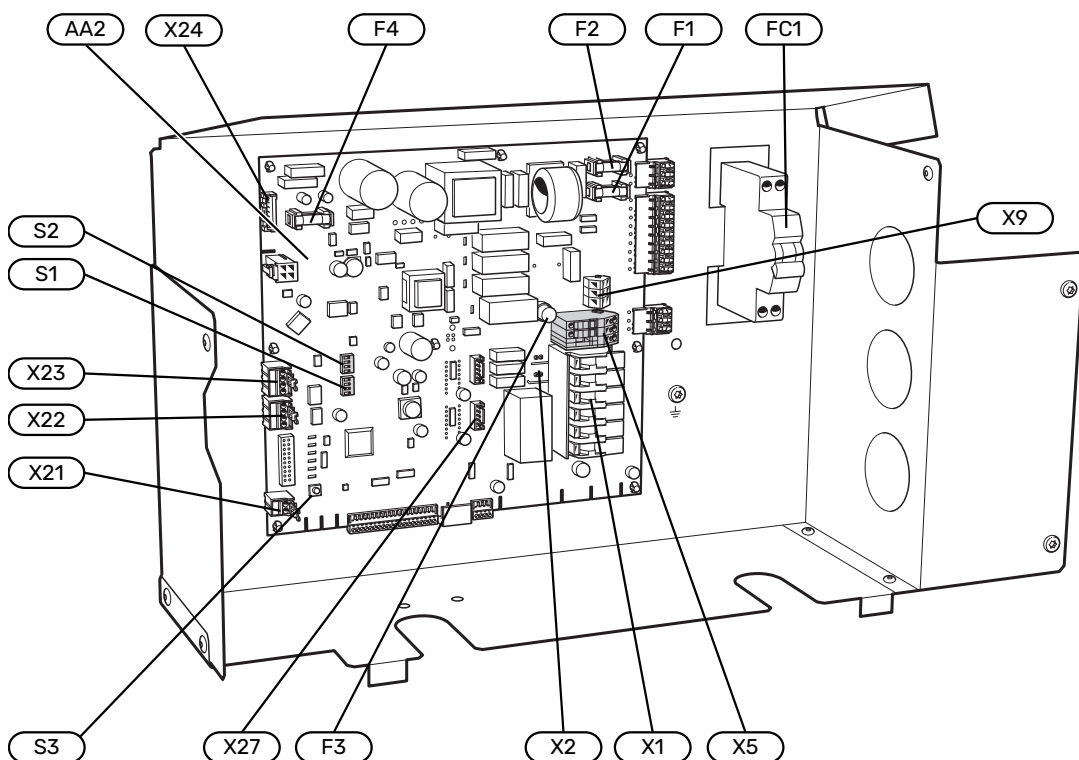


ELEMENTY ELEKTRYCZNE

AA2	Płyta główna
X1	Zacisk, przyłącze zasilania
X2	Zacisk, zasilanie sprężarki
X5	Zacisk, zewnętrzne napięcie sterujące
X9	Zacisk, przyłącze KVR
X21	Zacisk, blokowanie sprężarki, taryfa
X22	Zacisk, komunikacja
X23	Zacisk, komunikacja
X24	Zacisk, wentylator
X27	Zacisk, zawór rozprężny QN1
F1	Zabezpieczenie, napięcie robocze 230 V~, 4 A
F2	Zabezpieczenie, napięcie robocze 230 V~, 4 A
F3	Zabezpieczenie zewnętrznego kabla grzejnego, KVR, 250 mA
F4	Zabezpieczenie, wentylator, 4 A
FC1	Wyłącznik nadprądowy (zastępowany zabezpieczeniem automatycznym (FB1) w przypadku instalacji wyposażenia dodatkowego KVR 11).
S1	Przełącznik DIP, adresowanie pomp ciepła w trybie multi
S2	Przełącznik DIP, różne opcje
S3	Przycisk Reset

Położenie czujników

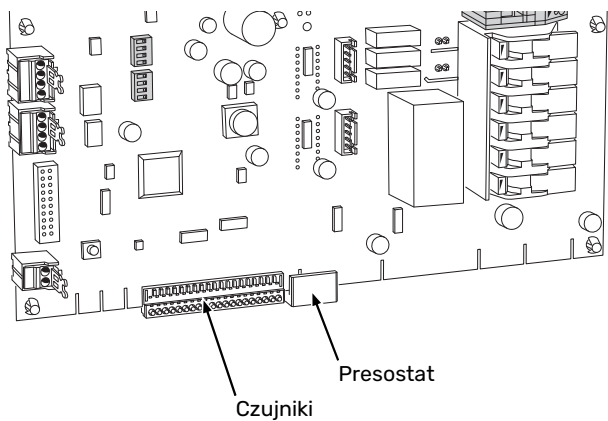

- BP8 Nadajnik niskiego ciśnienia
- BP9 Presostat wysokiego ciśnienia
- BT3 Czujnik temperatury, powrót
- BT12 Czujnik temperatury, zasilanie skraplacza
- BT14 Czujnik temperatury, gorący gaz
- BT15 Czujnik temperatury, stan ciekły
- BT16 Czujnik temperatury, parownik
- BT17 Czujnik temperatury, zasysany gaz
- BT28 Czujnik temperatury, otoczenie
- BT84 Czujnik temperatury, zasysany gaz, parownik

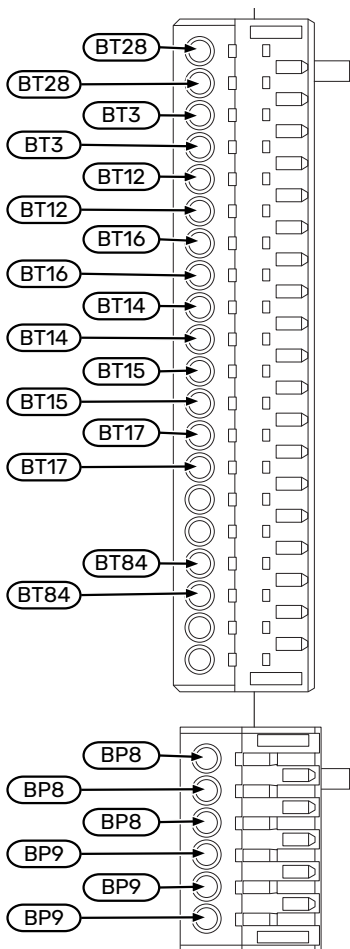

Przyłącza rurowe

Informacje ogólne

Instalację rurową należy wykonać zgodnie z obowiązującymi normami i dyrektywami.

MINIMALNY PRZEPŁYW W INSTALACJI



WAŻNE!

Nieprawidłowo zwymiarowany system grzewczy może doprowadzić do uszkodzenia i nieprawidłowego działania urządzenia.

W celu uzyskania zalecanego przepływu, każdy system grzewczy należy zwymiarować indywidualnie.

Instalację należy tak zwymiarować, aby zapewnić minimalny konieczny przepływ podczas odszraniania przy 100% pracy pompy obiegowej.

Pompa ciepła powietrze/woda	Przepływ minimalny podczas odszraniania 100% pracy pompy obiegowej (l/s)	Minimalna zalecana średnica rury (DN)	Minimalna zalecana średnica rury (mm)
S2125-8 (1x230 V)	0,32	25	28
S2125-8 (3x400 V)			
S2125-12 (1x230 V)			
S2125-12 (3x400 V)			

Pompa ciepła S2125 może pracować z temperaturą powrotu maks. 65 °C oraz temperaturą zasilania z pompy ciepła 75 °C.

Urządzenie S2125 nie jest wyposażone w zawory odcinające po stronie obiegu czynnika grzewczego, które należy zainstalować, aby ułatwić późniejsze serwisowanie. Temperatura powrotu jest sterowana przez czujnik temperatury powrotu.

OBJĘTOŚCI WODY

Aby zapobiec wystąpieniu krótkich czasów pracy i umożliwić odszranianie, wymagana jest określona pojemność zładu. Do optymalnego działania pompy ciepła S2125 zalecana minimalna ilość czynnika grzewczego to 120 l. Dotyczy to oddzielnie systemów grzewczych i chłodzących.




WAŻNE!

Rurociągi należy przepłukać przed podłączeniem pompy ciepła, aby zanieczyszczenia nie uszkodziły jej elementów.

SCHEMAT INSTALACJI

Zasady instalacji systemu z c.w.u. i ogrzewaniem.

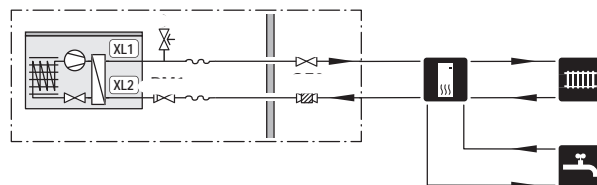

XL1 Przyłącze czynnika grzewczego, zasilanie (z S2125)

XL2 Przyłącze czynnika grzewczego, powrót (do S2125)

Objaśnienie symboli

Symbol	Znaczenie
	Zawór odcinający
	Pompa obiegowa
	Naczynie przeponowe
	Filtrozawór
	Manometr
	Zawór bezpieczeństwa
	Zawór równoważący
	Zawór przełączający / zawór trójdrogowy
	Moduł sterowania
	Ciepła woda użytkowa
	Moduł zewnętrzny
	Zasobnik c.w.u.
	System grzewczy

Podłączanie rur do obiegu czynnika grzewczego

Lista kompatybilnych produktów znajduje się w punkcie „Kompatybilne jednostki wewnętrzne i moduły sterowania”.

S2125-12 w połączeniu z VVM 225 wymaga wyposażenia systemu w NIBE UKV.

Patrz „Kompensacja przepływu” w punkcie „Zbiornik buforowy (UKV)” w Instrukcji instalatora do VVM 225.



UWAGA!

Podłączanie modułu sterowania różni się od podłączania centrali wewnętrznej.

Patrz Instrukcja instalatora centrali wewnętrznej/modułu sterowania.

Pompa ciepła jest odpowietrzana automatycznie przez separator powietrza (HQ8). Separator powietrza zamyka się automatycznie, kiedy korpus zaworu zostanie odpowietrzony i napełniony cieczą.

Czynności montażowe:

- naczynie przeponowe
- manometr
- zawory bezpieczeństwa
- pompa ładująca
- zawór odcinający


Aby umożliwić późniejsze serwisowanie.

- dostarczony filtrozawór (QZ2)

Zainstalowany przed przyłączem „powrotu czynnika grzewczego” (XL2) (dolne przyłącze) w pompie próżniowej.

- zawór przełączający

W przypadku podłączania do modułu sterowania i jeśli system ma pracować zarówno z systemem grzewczym, jak i z ogrzewaczem c.w.u.

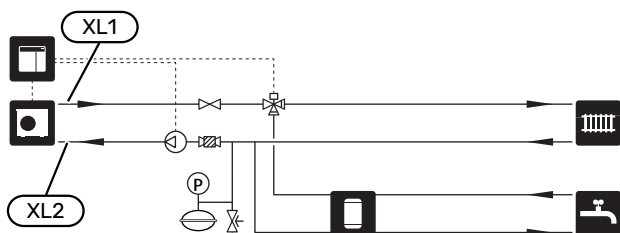

Rysunek przedstawia podłączenie do modułu sterowania.

POMPA ŁADUJĄCA


Pompa ładująca (nie dostarczana z produktem) jest zasilana i sterowana z jednostki wewnętrznej/modułu sterowania. Dzięki wbudowanemu zabezpieczeniu przed zamarzaniem nie trzeba jej wyłączać, kiedy występuje ryzyko zamarzania.

Przy temperaturach poniżej +2 °C pompa ładująca pracuje okresowo, aby zapobiec zamarzaniu wody w obiegu zasilającym. Funkcja ta chroni także przed nadmiernymi temperaturami w obiegu zasilającym.


SPADEK CIŚNIENIA, STRONA CZYNNIKA GRZEWCZEGO

Wykres przedstawia spadek ciśnienia po stronie czynnika grzewczego wraz z separatorem powietrza.

Spadek ciśnienia (kPa)

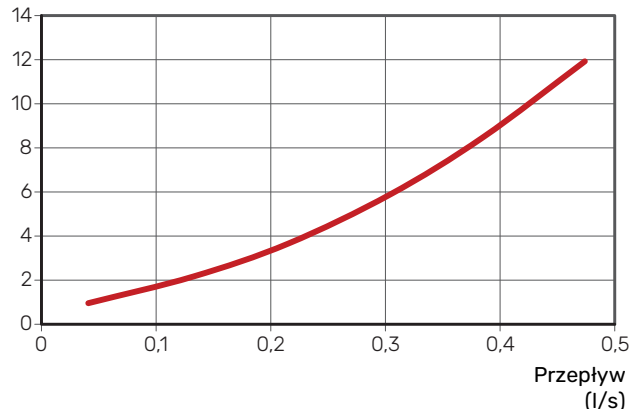

IZOLACJA RUR

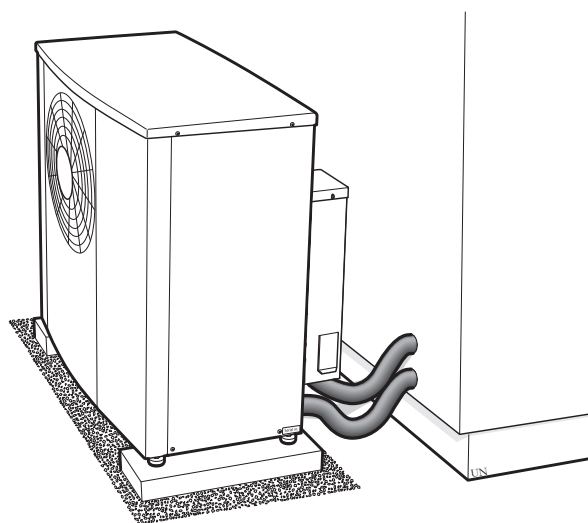

Wszystkie rury na zewnątrz należy zaizolować otuliną do rur o grubości minimum 19 mm.

Przyłącza elektryczne

Informacje ogólne

- Instalację elektryczną i okablowanie należy wykonać zgodnie z krajowymi przepisami.
- Przed wykonaniem testów izolacji instalacji elektrycznej należy odłączyć instalację pompy ciepła powietrze/woda.
- Jeśli zastosowano wyłącznik nadprądowy, musi on mieć co najmniej charakterystykę wyzwalania „C”. Wielkość zabezpieczenia podano w punkcie „Dane techniczne”.
- Jeśli budynek jest wyposażony w wyłącznik różnicowo-prądowy, S2125 należy wyposażyć w oddzielny wyłącznik.
- Prąd różnicowy zadziałania wyłącznika różnicowo-prądowego nie może przekraczać 30 mA.
- Urządzenie S2125 musi zostać podłączone poprzez wyłącznik odcinający. Przekrój przewodów zasilających należy dobrać adekwatnie do użytego zabezpieczenia.
Należy doprowadzić zasilanie o parametrach 400V 3N~50Hz przez rozdzielnię elektryczną z zabezpieczeniami.
W przypadku 230V~ 50Hz należy doprowadzić zasilanie o parametrach 230V~ 50Hz przez rozdzielnię wyposażoną w bezpieczniki.
- Kable przewodzące prąd o dużym natężeniu i sygnałowe należy poprowadzić przez dławiki kablowe po prawej stronie pompy ciepła, patrząc od przodu.
- Do komunikacji należy zastosować kabel ekranowany.
- Aby zapobiec zakłóceniom, nie należy układać kabli komunikacyjnych do styków zewnętrznych w pobliżu kabli wysokiego napięcia.
- Pompę ładującą należy połączyć do modułu sterowania. Miejsce podłączenia pompy ładującej należy sprawdzić w instrukcji instalatora modułu sterowania.



WAŻNE!

Instalację elektryczną i serwisowanie należy wykonać pod nadzorem wykwalifikowanego elektryka. Przed przystąpieniem do wykonywania jakichkolwiek prac serwisowych należy odciąć zasilanie, używając wyłącznika automatycznego.



WAŻNE!

Sprawdzić połączenia, napięcie główne i napięcie fazowe przed uruchomieniem produktu, aby zapobiec uszkodzeniu elektroniki pompy ciepła.



WAŻNE!

Podczas podłączania należy wziąć pod uwagę sterownik zewnętrzny, który musi być pod napięciem.



WAŻNE!

Jeśli kabel zasilający jest uszkodzony, może zostać wymieniony tylko przez NIBE, jej serwisanta lub inną wykwalifikowaną osobę, aby uniknąć niebezpieczeństwa i uszkodzenia.



WAŻNE!

Nie należy uruchamiać systemu przed napełnieniem go wodą. Grozi to uszkodzeniem podzespołów systemu.


Dostępność, przyłącze elektryczne

Patrz punkt „Demontaż bocznego i górnego panelu”.

Przyłącza

ZACISKI

Na płycie drukowanej (AA2) są używane następujące zaciski.

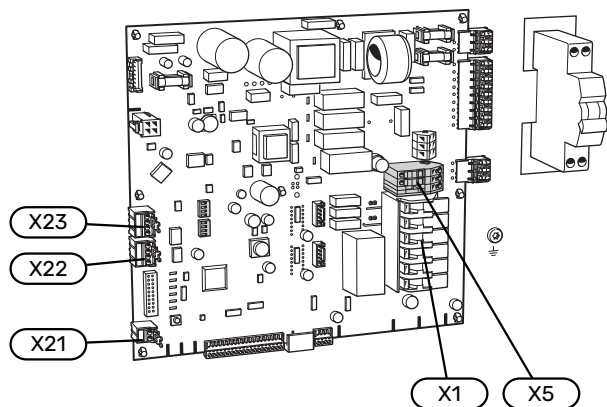

PRZYŁĄCZE ZASILANIA

Napięcie zasilania

Dostarczony kabel (długość 1,8 m) do doprowadzenia zasilania elektrycznego podłącza się do listwy zaciskowej X1.

Przyłącze 1 x 230 V Przyłącze 3 x 400 V



Podczas instalacji, połączenie gwintowane należy umieścić z tyłu pompy ciepła. Część złącza gwintowanego, która obciąża kabel, należy dokręcić momentem większym niż 3,5 Nm.

Zewnętrzne napięcie sterujące układem sterowania

W przypadku układu sterowania zasilanego oddzielnie z innych podzespołów w pompie ciepła (np. do sterowania taryfowego), należy podłączyć oddzielny kabel sterujący.




WAŻNE!

Na czas serwisowania wszystkie obwody zasilania muszą zostać odłączone.


Należy usunąć mostki z zacisku X5.

Napięcie sterujące (230V ~ 50Hz) podłącza się do X5:N, X5:L i X5:PE.

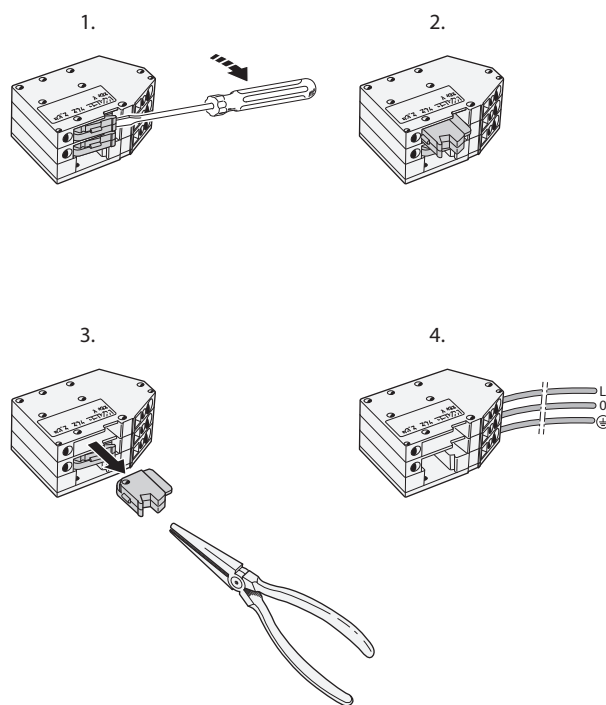


Dostarczone etykiety

Małą etykietę umieszcza się na zewnętrznej powierzchni bocznego panelu.

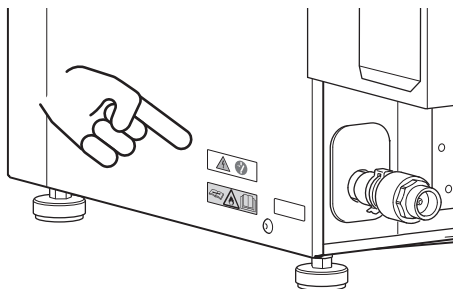


Dużą etykietę umieszcza się na wewnętrznej powierzchni bocznego panelu, obok izolacji.

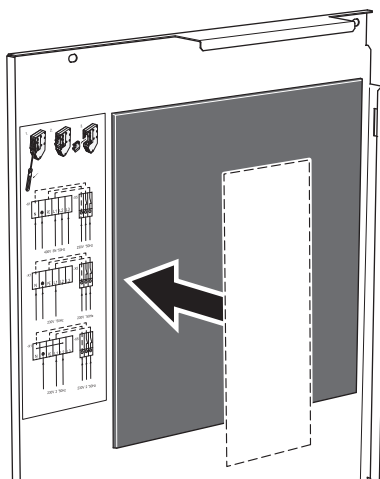

Sterowanie taryfowe

W przypadku okresowego zaniku napięcia sprężarki, należy jednocześnie wybrać „Blokowanie taryfy” przez dostępne wejścia w jednostce wewnętrznej / module sterowania lub do pompy ciepła powietrze/woda należy podłączyć styk zewnętrzny.

Styk zmienny podłącza się do AA2-X21:1 i X21:2.

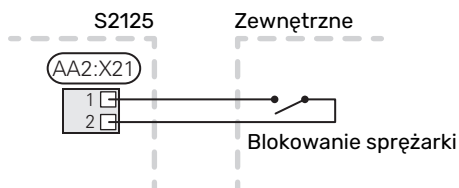


KOMUNIKACJA

Wersja oprogramowania

Aby pompa ciepła S2125 mogła komunikować się z centralą wewnętrzną/modułem sterowania, może być konieczna aktualizacja oprogramowania do nowszej wersji.

Rozłączenie złącza w S2125

Podłączając komunikację do jednostki wewnętrznej/modułu sterowania, należy odłączyć złącze w S2125.

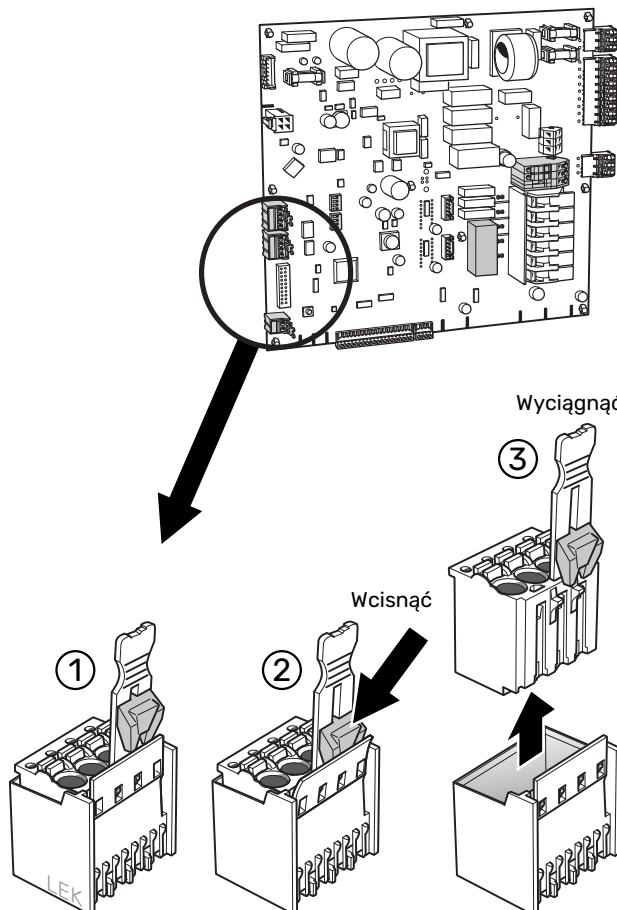

Podłączenie do jednostki wewnętrznej/modułu sterowania


Pompa ciepła S2125 komunikuje się z centralami wewnętrznymi/ modułami sterowania NIBE za pomocą trójżyłowego ekranowanego kabla (maks. przekrój 0,75 mm²) podłączonego do zacisku X22:1-4.

Informacje na temat podłączenia w centrali wewnętrznej/ module sterowania:

Patrz Instrukcja instalatora centrali wewnętrznej/ modułu sterowania.


VVM S

Moduł wewnętrzny

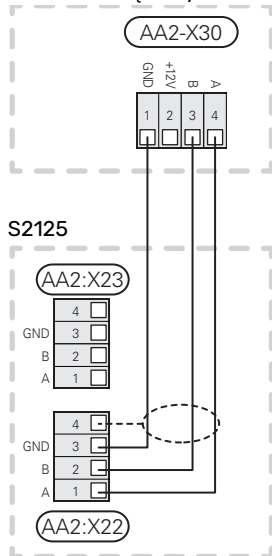


VVM

Moduł wewnętrzny

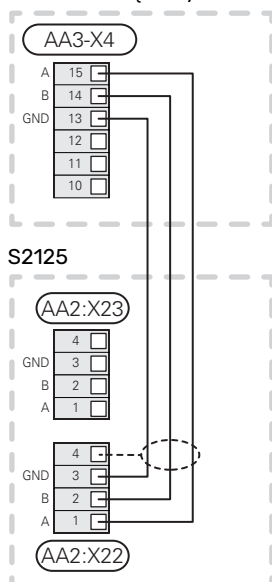

SMO 20


S2125

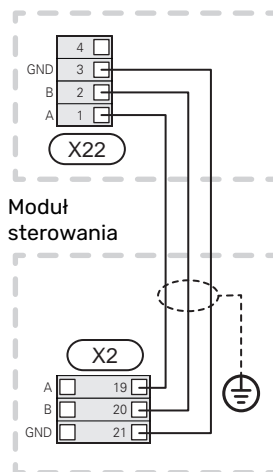

MHB 05

S2125 może komunikować się z hydroboksem mini (MHB 05) po uprzednim podłączeniu zacisku do komunikacji (AA2-X22:1, 2, 3) w S2125 do zacisku do komunikacji w MHB 05, AA3:X4-13(GND), -14(B), -15(A).


S2125

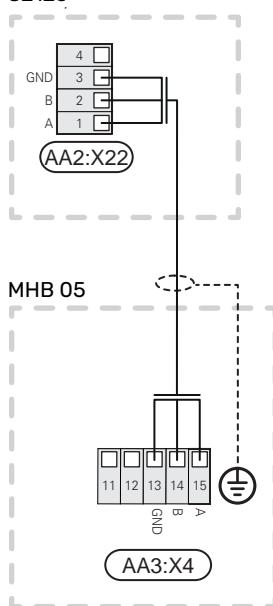


Podłączenie kaskadowe

W przypadku podłączenia kaskadowego należy połączyć zacisk X23 z zaciskiem X22 kolejnej pompy ciepła.

SMO S40

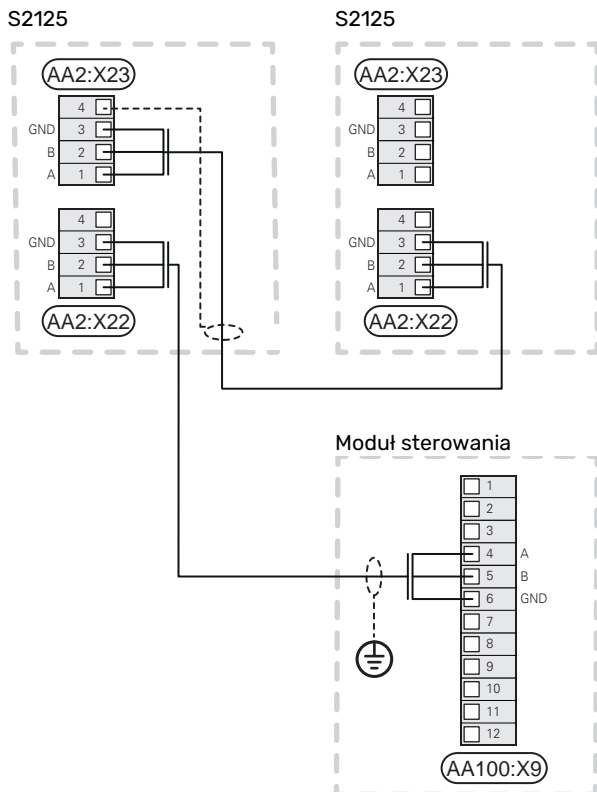

SMO 40

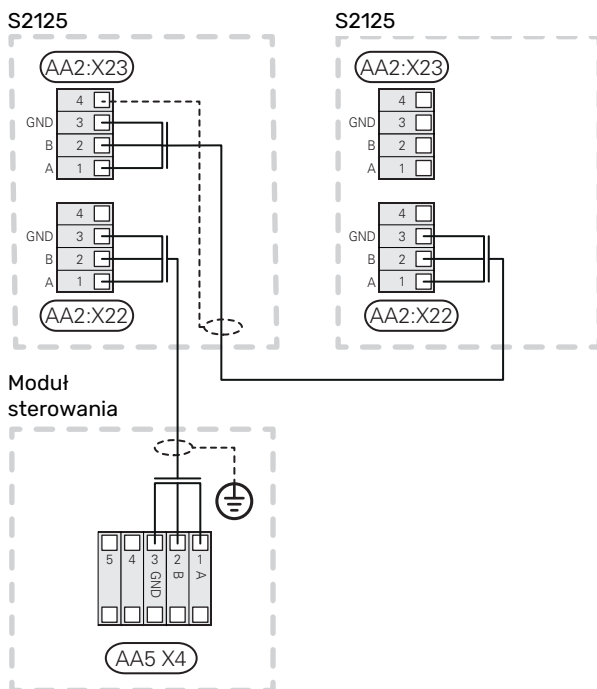

CHŁODZENIE

Pompa ciepła S2125 może zapewnić chłodzenie na poziomie +7°C.



UWAGA!

Pozycję 4 przełącznika DIP S1 należy zmienić na ON, aby uruchomić chłodzenie

KONFIGURACJA ZA POMOCĄ PRZEŁĄCZNIKA DIP

Adres do komunikacji pompy ciepła S2125 z centralą wewnętrzną / modułem sterowania wybiera się na płycie głównej (AA2). Przełącznik DIP S1 służy do konfigurowania adresu i funkcji. Adresowanie jest wymagane na przykład w przypadku pracy kaskadowej z SMO. Standardowym adresem S2125 jest **1**. W podłączeniu kaskadowym wszystkie S2125 muszą mieć niepowtarzalne adresy. Adres jest kodowany binarnie.



WAŻNE!

Położenie przełączników DIP należy zmieniać tylko przy wyłączonym zasilaniu urządzenia.

Pozycja przełącznika DIP S1 (1 / 2 / 3)	Urządzenie podrzędne	Adres (kom.)	Ustawienie fabryczne
off / off / off	Podrz. 1	01	OFF
on / off / off	Podrz. 2	02	OFF
off / on / off	Podrz. 3	03	OFF
on / on / off	Podrz. 4	04	OFF
off / off / on	Podrz. 5	05	OFF
on / off / on	Podrz. 6	06	OFF
off / on / on	Podrz. 7	07	OFF
on / on / on	Podrz. 8	08	OFF

Pozycja przełącznika DIP S1	Ustawienie	Działanie	Ustawienie fabryczne
4	ON	Zezwala na chłodzenie	OFF

Pozycja przełącznika DIP S2	Ustawienie	Ustawienie fabryczne
1	OFF	OFF
2	OFF	OFF
3	OFF	OFF
4	OFF	OFF

Przełącznik S3 to przycisk resetowania, który uruchamia ponownie sterowanie.

PODŁĄCZANIE AKCESORIÓW

Instrukcje podłączania akcesoriów można znaleźć w instrukcji instalacji poszczególnych elementów wyposażenia dodatkowego. Punkt „Akcesoria” zawiera listę akcesoriów, których można użyć z S2125.

Rozruch i regulacja

Przygotowania



UWAGA!

Sprawdź wyłącznik nadprądowy (FC1). Mógł on zadziałać podczas transportu.



WAŻNE!

Nie wolno uruchamiać pompy ciepła S2125, jeśli istnieje ryzyko, że woda w systemie zamrzła.

GRZAŁKA SPRĘŻARKI

Pompa ciepła S2125 jest wyposażona w grzałkę sprężarki, która podgrzewa sprężarkę przed włączeniem i kiedy sprężarka jest zimna.

Grzałka sprężarki (EB10) uruchamia się po podłączeniu pompy ciepła do napięcia zasilania. Przed pierwszym uruchomieniem sprężarka musi zostać rozgrzana. Od momentu podłączenia jednostki wewnętrznej/modułu sterowania i wzrostu zapotrzebowania na ogrzewanie może upłynąć trochę czasu, zanim sprężarka osiągnie dozwoloną wartość rozruchu.



WAŻNE!

Grzałka sprężarki musi być włączona przez pewien czas przed pierwszym uruchomieniem, dopóki czujnik gorącego gazu (BT14) nie osiągnie temperatury zadanej, patrz punkt „Uruchomienie i odbiór”.

Napełnianie i odpowietrzanie

Napełnić system grzewczy do wymaganego ciśnienia.

Pompa ciepła jest wyposażona w automatyczny zawór odpowietrzający, który zamyka się po jej napełnieniu cieczą.

Uruchomienie i odbiór

1. Należy podłączyć kabel komunikacyjny.
2. Jeśli pompa ciepła S2125 ma zapewnić chłodzenie, należy zmienić pozycję 4 przełącznika DIP S1 zgodnie z opisem w punkcie „Chłodzenie”.
3. Włączyć odłącznik.
4. Upewnić się, że pompa ciepła S2125 jest podłączona do źródła zasilania.
5. Sprawdź, czy bezpiecznik (FC1) jest włączony.
6. Założyć zdjęte panele i pokrywę.
7. Kiedy po włączeniu zasilania pompy ciepła S2125 wystąpi zapotrzebowanie na pracę sprężarki ze strony jednostki wewnętrznej/modułu sterowania, sprężarka uruchomi się po rozgrzaniu.
8. Dostosuj przepływ zasilania odpowiednio do wielkości. Patrz także punkt „Regulacja, przepływ zasilania”.
9. Dostosuj odpowiednio ustawienia menu za pomocą modułu wewnętrznego/modułu sterowania.
10. Wypełnić kartę „Odbiór instalacji”, w punkcie „Ważne informacje”.



WAŻNE!

Podczas podłączania należy wziąć pod uwagę sterownik zewnętrzny, który musi być pod napięciem.

Późniejsza regulacja i odpowietrzanie

Początkowo z czynnika grzewczego (wody) jest oddawane powietrze i może być konieczne odpowietrzanie. Jeśli z pompy ciepła, pompy ładującej lub grzejników dobiegają odgłosy bulgotania, cały system wymaga dalszego odpowietrzania. Kiedy system ustabilizuje się (ciśnienie jest prawidłowe i usunięto całe powietrze), można odpowiednio ustawić system automatycznej regulacji ogrzewania.

Regulacja, przepływ zasilania

Aby pompa ciepła mogła działać prawidłowo przez cały rok, należy odpowiednio wyregulować przepływ zasilania.

Jeśli jednostka wewnętrzna NIBE lub akcesorium jest używane do sterowania pompą ładującą, sterowanie stara się utrzymać optymalny przepływ przez pompę ciepła.

Może być wymagana regulacja, szczególnie w przypadku ładowania oddzielnego ogrzewacza c.w.u. Dlatego zaleca się zapewnienie możliwości regulacji przepływu przez ogrzewacz c.w.u. za pomocą zaworu równoważącego.

1. Zalecenie w przypadku braku dostatecznej ilości c.w.u. i wystąpienia komunikatu „wysoka temperatura na wyjściu ze skraplacza” podczas ładowania c.w.u.: zwiększyć przepływ
2. Zalecenie w przypadku braku dostatecznej ilości c.w.u. i wystąpienia komunikatu „wysoka temperatura na wejściu do skraplacza” podczas ładowania c.w.u.: zmniejszyć przepływ

Sterowanie

Informacje ogólne

Pompa ciepła S2125 jest wyposażona w wewnętrzny sterownik elektroniczny, który obsługuje wszystkie funkcje niezbędne do jej pracy, takie jak odszranianie, zatrzymanie przy temperaturze maks./min., podłączenie grzałki sprężarki, a także funkcje zabezpieczeń podczas pracy.

Zintegrowane sterowanie wyświetla informacje za pomocą kontrolki stanu, z których można korzystać podczas serwisowania.

W normalnych warunkach pracy właściciel domu nie potrzebuje dostępu do sterownika.

Pompa ciepła S2125 komunikuje się z modułem wewnętrznym/modułem sterowania NIBE, co oznacza, że można w nich regulować i odczytywać wszystkie ustawienia i wartości pomiarowe z pompy ciepła S2125.



UWAGA!

Urządzenie główne musi mieć najnowszą wersję oprogramowania.

Stan kontrolki LED

Płytką drukowaną (AA2) ma kontrolkę LED stanu, która ułatwia kontrolę i rozwiązywanie problemów.

Kontrolka	Stan	Legenda
PWR (zielona)	Nie świeci	Płytką drukowaną bez zasilania
	Świeci ciągle	Płytką drukowaną z włączonym zasilaniem
CPU (zielona)	Nie świeci	Brak zasilania CPU
	Pulsuje	Praca CPU
	Świeci ciągle	CPU nie działa prawidłowo
EXT COM (zielona)	Nie świeci	Brak komunikacji z modułem wewnętrznym/modułem sterowania
	Pulsuje	Komunikacja z modułem wewnętrznym/modułem sterowania
INT COM (zielona)	Nie świeci	Brak komunikacji z inwerterem
	Pulsuje	Komunikacja z inwerterem
DEFROST (zielona)	Nie świeci	Ani odszranianie ani zabezpieczenie nie jest aktywne
	Pulsuje	Jedno z zabezpieczeń jest aktywne
	Świeci ciągle	Odszranianie w toku
ERROR (czerwona)	Nie świeci	Brak błędów
	Pulsuje	Alarm informacyjny (tymczasowy), aktywny
	Świeci ciągle	Alarm ciągły, aktywny
K1, K2, K3, K4, K5	Nie świeci	Przełącznik w pozycji wyłączonej
	Świeci ciągle	Przełącznik włączony
N-RELAY		Brak funkcji
COMPR. ON		Brak funkcji

¹ Tylko S2125 3x400 V

Kontrolka	Stan	Legenda
PWR-INV (zielona)	Nie świeci	Falownik bez zasilania
	Świeci ciągle	Falownik z zasilaniem

FILTR HARMONICZNYCH (RA1)

Filtr harmonicznym (RA1) ma kontrolkę LED stanu,¹ która ułatwia kontrolę i rozwiązywanie problemów. W czasie działania kondensatora kontrolka LED 201 świeci ciągłym światłem.

Kontrolka	Stan	Legenda
LED 201 (czerwona)	Nie świeci	Kondensator odłączony
	Świeci ciągle	Kondensator podłączony

Sterowanie główne

Do sterowania pompą ciepła S2125 wymagany jest moduł wewnętrzny/moduł sterowania NIBE, który komunikuje się z pompą ciepła S2125 w zależności od zapotrzebowania. Wszystkie ustawienia pompy ciepła S2125 wprowadza się za pomocą modułu wewnętrznego/modułu sterowania. Wyświetla on także stan i wartości czujników z pompy ciepła S2125.

Opis		Wartość	Zakres parametrów
Wartość wyłączenia odszraniania pasywnego	°C	4	4 - 14
Temp. pocz. BT16 do obliczania wskaźnika	°C	-3	-5 - 5
Zgoda na usuw. oblodz. went.	(1 / 0)	Nie	Tak / Nie
Zgoda na tryb cichy	(1 / 0)	Nie	Tak / Nie
Zgoda na częstsze odszranianie	(1 / 0)	Nie	Tak / Nie

Warunki sterowania

WARUNKI STEROWANIA ODSZRANIANIEM

- Jeśli wskazanie czujnika parowania (BT16) jest niższe od temperatury włączenia funkcji odszraniania, S2125 oblicza czas do „aktywnego odszraniania” co minutę pracy sprężarki, aby stworzyć zapotrzebowanie na odszranianie.
- Czas do „aktywnego odszraniania” jest wyświetlany w minutach na centrali wewnętrznej / module sterowania. Odszranianie uruchamia się, kiedy ta wartość wyniesie 0 min.
- „Odszranianie pasywne” uruchamia się, jeśli wystąpiło zapotrzebowanie na pracę sprężarki, a także występuje zapotrzebowanie na odszranianie i temperatura na zewnątrz (BT28) przekracza 4 °C.
- Odszranianie przebiega aktywnie (przy włączonej sprężarce i wyłączonym wentylatorze) lub pasywnie (przy wyłączonej sprężarce i włączonym wentylatorze).
- Jeśli temperatura parownika będzie zbyt niska, uruchomi się „odszranianie bezpieczeństwa”. To odszranianie może uruchomić się wcześniej niż normalne odszranianie. Jeśli wystąpi dziesięć odszronień bezpieczeństwa z rzędu, należy sprawdzić parownik (EP1) w S2125, co jest sygnalizowane przez alarm.
- Jeśli w module wewnętrznym/module sterowania zostanie aktywowane „usuwanie oblodzenia wentylatora”, funkcja ta uruchomi się podczas następnego „aktywnego odszraniania”. „Usuwanie oblodzenia wentylatora” usuwa oblodzenie łopatek i przedniej kratki wentylatora.

Odszranianie aktywne:

1. Zawór czterodrogowy przestawia się na odszranianie.
2. Wentylator zatrzymuje się, a sprężarka kontynuuje pracę.
3. Po zakończeniu odszraniania zawór czterodrogowy przełącza się z powrotem na grzanie. Obroty sprężarki są zablokowane na krótki czas.
4. Temperatura otoczenia jest zablokowana i na dwie minuty po odszranianiu jest blokowany alarm wysokiej temperatury powrotu.

Odszranianie pasywne:

1. Jeśli występuje zapotrzebowanie na pracę sprężarki, można uruchomić pasywne odszranianie.
2. Zawór czterodrogowy nie przestawia się.
3. Wentylator pracuje z wysoką prędkością.
4. Jeśli występuje zapotrzebowanie na pracę sprężarki, odszranianie pasywne wyłączy się, po czym włączy się sprężarka.
5. Kiedy odszranianie pasywne zakończy się, wentylator zatrzyma się.
6. Temperatura otoczenia jest zablokowana i na dwie minuty po odszranianiu jest blokowany alarm wysokiej temperatury powrotu.

Sterowanie – pompa ciepła EB101

SERIA S – JEDNOSTKA WEWNĘTRZNA / MODUŁ STEROWANIA

Te ustawienia wprowadza się na wyświetlaczu w module wewnętrznym/module sterowania.

Menu 7.3.2 – Zainstalowana pompa ciepła

Tutaj wprowadza się specjalne ustawienia dla zainstalowanej pompy ciepła.

Tryb cichy dozwolony

Opcje: Wł./Wył.

Maks. częstotliwość 1

Zakres ustawień: 25 – 120 Hz

Maks. częstotliwość 2

Zakres ustawień: 25 – 120 Hz

Faza sprężarki

Zakres ustawień S2125 1 x 230 V: L1, L2, L3

Wykryj fazę sprężarki

Opcja S2125 1 x 230 V: wł./wył.

Ograniczenie prądu

Opcja S2125 1 x 230 V: wł./wył.

Maks. prąd

Zakres ustawień S2125 1 x 230 V: 6 – 32 A

częst.bloku 1

Opcje: Wł./Wył.

Częstotliwość początkowa

Zakres ustawień: 25 – 117 Hz

Częstotliwość końcowa

Zakres ustawień: 28 – 120 Hz

częst.bloku 2

Opcje: Wł./Wył.

Częstotliwość początkowa

Zakres ustawień: 25 – 117 Hz

Częstotliwość końcowa

Zakres ustawień: 28 – 120 Hz

Odszranianie

Rozpoczęcie ręcznego odszraniania

Opcje: Wł./Wył.

Temperatura włączenia funkcji odszraniania

Zakres ustawień: -3 – 3 °C

Wartość wyłączenia odszraniania pasywnego

Zakres ustawień: 2 – 10 °C

Odszraniaj częściej

Opcje: Tak / Nie

Tryb cichy dostępny: Tutaj ustawia się, czy tryb cichy ma być aktywny dla pompy ciepła. Należy pamiętać, że harmonogram trybu cichego można edytować, gdy wcześniej zostanie aktywowany. Funkcja powinna być używana tylko przez ograniczony czas, ponieważ urządzenie S2125 może nie osiągnąć wymaganej mocy.

Wykryj fazę sprężarki: Informacja o fazie wykrytej przez pompę ciepła w przypadku S2125 230V~50Hz. Wykrywanie fazy zwykle przebiega automatycznie podczas uruchamiania centrali wewnętrznej/module sterowania. To ustawienie można zmienić ręcznie.

Ograniczenie prądu: Tutaj ustawia się, czy funkcja ograniczenia poboru prądu zostanie włączona dla pompy ciepła w przypadku S2125 230V~50Hz. Kiedy funkcja będzie włączona, można ograniczyć wartość maksymalnego prądu.

Blok. częst. 1-2: Tutaj można wybrać zakresy częstotliwości, w których jednostka zewnętrzna nie może pracować. Ta funkcja może być używana, jeśli określone obroty sprężarki generują uciążliwy hałas w budynku. Zakres ustawień różni się w zależności od modelu i wielkości pompy ciepła.

Odszranianie

Tutaj można zmienić ustawienia wpływające na funkcję odszraniania.

Włącz odszran. w tr. ręcznym: Tutaj można ręcznie uruchomić „aktywne odszranianie”, jeśli funkcja wymaga sprawdzenia w ramach serwisowania lub w razie potrzeby. Można je również wykorzystać, aby przyspieszyć uruchomienie „usuwania oblodzenia wentylatora”.

Temperatura włączenia funkcji odszraniania: Tutaj ustawia się temperaturę (BT16), przy której uruchomi się funkcja odszraniania. Wartość wolno zmienić wyłącznie w porozumieniu z instalatorem.

Wartość wyłączenia odszraniania pasywnego: Tutaj ustawia się temperaturę (BT28), przy której uruchomi się „odszranianie pasywne”. W trakcie odszraniania pasywnego lód jest topiony przez energię z powietrza zewnętrznego. Podczas odszraniania pasywnego działa wentylator. Wartość wolno zmienić wyłącznie w porozumieniu z instalatorem.

Odszraniaj częściej: Tutaj można ustawić, czy odszranianie ma występować częściej niż zwykle. Wyboru można dokonać, jeśli pompa ciepła odbierze alarm w wyniku oblodzenia podczas pracy, na przykład z powodu śniegu.

Menu 4.11.3 – Usuwanie oblodzenia wentylatora

Usuw. oblodz. went.

Zakres ustawień: wył./wł.

Ciągłe usuw. oblodz. went.

Zakres ustawień: wył./wł.

Usuw. oblodz. went.: Tutaj można ustawić, czy funkcja „Usuw. oblodz. went.” uruchomi się podczas następnego „aktywnego odszraniania”. Można ją włączyć, jeśli na wentylatorze, kratce lub stożku wirnika gromadzi się lód/śnieg, o czym informuje nietypowy hałas wentylatora jednostki zewnętrznej.

„Usuw. oblodz. went.” oznacza, że wentylator, kratka i stożek wirnika są ogrzewane ciepłym powietrzem z parownika (EP1).

Ciągłe usuw. oblodz. went.: Można ustawić powtarzające się usuwanie oblodzenia. W takim przypadku co dziesiąte odszranianie będzie wtedy „usuwaniem oblodzenia wentylatora”. (Może to zwiększyć roczne zużycie energii).

SERIA F – JEDNOSTKA WEWNĘTRZNA / MODUŁ STEROWANIA

Te ustawienia wprowadza się na wyświetlaczu w module wewnętrznym/module sterowania.

Menu 5.11.1.1 - pompa ciepła

Tutaj wprowadza się specjalne ustawienia dla zainstalowanej pompy ciepła.

Tryb cichy dozwolony

Zakres ustawień: tak / nie

Wykryj fazę sprężarki

Zakres ustawień S2125 1 x 230 V: wyt./wł.

Ograniczenie prądu

Zakres ustawień: 6 – 32 A

Ustawienie fabryczne: 32 A

częst.bloku 1

Zakres ustawień: tak / nie

częst.bloku 2

Zakres ustawień: tak / nie

Odszranianie

Rozpoczęcie ręcznego odszraniania

Zakres ustawień: wł./wyt.

Temperatura włączenia funkcji odszraniania

Zakres ustawień: -3 – 3 °C

Ustawienie fabryczne: -3 °C

Wartość wyłączenia odszraniania pasywnego

Zakres ustawień: 2 – 10 °C

Ustawienie fabryczne: 4 °C

Odszraniaj częściej

Zakres ustawień: Tak / Nie

Tryb cichy dostępny: Tutaj ustawia się, czy tryb cichy ma zostać włączony dla pompy ciepła. Należy pamiętać, że dostępność trybu cichego można zaprogramować.

Funkcji należy używać tylko przez ograniczony czas, ponieważ S2125 może nie osiągnąć wymaganej przez system mocy.

Wykryj fazę sprężarki: Informacja o fazie wykrytej przez pompę ciepła w przypadku S2125 230V~50Hz. Wykrywanie fazy zwykle przebiega automatycznie podczas uruchamiania centrali wewnętrznej/modułu sterowania. To ustawienie można zmienić ręcznie.

Ograniczenie prądu: Tutaj ustawia się, czy funkcja ograniczenia poboru prądu zostanie włączona dla pompy ciepła w przypadku S2125 230V~50Hz. Kiedy funkcja będzie włączona, można ograniczyć wartość maksymalnego prądu.

Blok. częst. 1: Tutaj można wybrać zakres częstotliwości, w ramach którego pompa ciepła nie może pracować. Ta funkcja może być używana, jeśli określone obroty sprężarki generują hałas w budynku.

Blok. częst. 2: Tutaj można wybrać zakres częstotliwości, w ramach którego pompa ciepła nie może pracować.

Odszranianie

Tutaj można zmienić ustawienia wpływające na funkcję odszraniania.

Włącz odszran. w tr. ręcznym: Tutaj można ręcznie uruchomić „aktywne odszranianie”, jeśli funkcja wymaga sprawdzenia w ramach serwisowania lub w razie potrzeby. Można to połączyć z funkcją „Usuw. oblodz. went.”.

Temperatura włączenia funkcji odszraniania: Tutaj ustawia się temperaturę (BT16), przy której uruchomi się funkcja odszraniania. Wartość wolno zmienić wyłącznie w porozumieniu z instalatorem.

Wartość wyłączenia odszraniania pasywnego: Tutaj ustawia się temperaturę (BT28), przy której uruchomi się „odszranianie pasywne”. W trakcie odszraniania pasywnego lód jest topiony przez energię z powietrza zewnętrznego. Podczas odszraniania pasywnego działa wentylator. Wartość wolno zmienić wyłącznie w porozumieniu z instalatorem.

Odszraniaj częściej: Tutaj można ustawić, czy odszranianie ma występować częściej niż zwykle. Wyboru można dokonać, jeśli pompa ciepła odbierze alarm w wyniku oblodzenia podczas pracy, na przykład z powodu śniegu.

Menu 4.9.7 – Narzędzia

Usuw. oblodz. went.

Zakres ustawień: wyt./wł.

Ciągłe usuw. oblodz. went.

Zakres ustawień: wyt./wł.

Usuw. oblodz. went.: Tutaj można ustawić, czy funkcja „Usuw. oblodz. went.” uruchomi się podczas następnego „aktywnego odszraniania”. Można ją włączyć, jeśli na wentylatorze, kratce lub stożku wirnika gromadzi się lód/śnieg, o czym informuje nietypowy hałas wentylatora jednostki zewnętrznej.

„Usuw. oblodz. went.” oznacza, że wentylator, kratka i stożek wirnika są ogrzewane ciepłym powietrzem z parownika (EP1).

Ciągłe usuw. oblodz. went.: Można ustawić powtarzające się usuwanie oblodzenia. W takim przypadku co dziesiąte odszranianie będzie wtedy „usuwaniami oblodzenia wentylatora”. (Może to zwiększyć roczne zużycie energii).

Serwis

Czynności serwisowe



WAŻNE!

Serwisowanie powinno być prowadzone wyłącznie przez osoby mające wymaganą wiedzę techniczną. Podczas wymiany komponentów w S2125 należy stosować tylko części zamienne firmy NIBE.

OPRÓŻNIANIE SKRAPLACZA

W przypadku przedłużającej się awarii zasilania itp., może być konieczne opróżnienie skraplacza w urządzeniu S2125 z wody.



WAŻNE!

Przy opróżnianiu strony czynnika grzewczego/ systemu grzewczego należy pamiętać, że mogą zawierać gorącą wodę. Istnieje ryzyko oparzenia.

1. Zamknij zawory odcinające.
2. Uwolnij ciśnienie za pomocą zaworu odpowietrzającego (QM20) na automatycznym separatorze powietrza (HQ8).
3. Zwolnij zacisk i wyciągnij zawór zwrotny (RM1.2) na przyłączy czynnika grzewczego, powrót (do S2125) (XL2).

URUCHAMIANIE ZAWORU BEZPIECZEŃSTWA (FL2)



WAŻNE!

Serwisowanie powinno być prowadzone wyłącznie przez osoby mające wymaganą wiedzę techniczną. Podczas wymiany komponentów w S2125 należy stosować tylko części zamienne firmy NIBE.

Należy regularnie kontrolować działanie zaworu bezpieczeństwa (FL2), aby usunąć zanieczyszczenia i sprawdzić, czy nie jest zablokowany.

Należy także sprawdzić działanie zaworu odpowietrzającego (QM20).

DANE CZUJNIKA TEMPERATURY

Rurociąg powrotny (BT3), zasilanie skraplacza (BT12), rurociąg cieczy (BT15)

Temperatura (°C)	Rezystancja (kΩm)	Napięcie (VDC)
-10	56,20	3,047
0	33,02	2,889
10	20,02	2,673
20	12,51	2,399
30	8,045	2,083
40	5,306	1,752
50	3,583	1,426
60	2,467	1,136
70	1,739	0,891
80	1,246	0,691

Czujnik gorącego gazu (BT14)

Temperatura (°C)	Rezystancja (kΩm)	Napięcie (V)
40	118,7	4,81
45	96,13	4,77
50	78,30	4,72
55	64,11	4,66
60	52,76	4,59
65	43,64	4,51
70	36,26	4,43
75	30,27	4,33
80	25,38	4,22
85	21,37	4,10
90	18,07	3,97
95	15,33	3,83
100	13,06	3,68
105	11,17	3,52
110	9,59	3,36
115	8,26	3,19
120	7,13	3,01

Czujnik parownika (BT16), czujnik temperatury otoczenia (BT28), czujnik zasysanego gazu (BT17) i zasysany gaz, parownik (BT84)

Temperatura (°C)	Rezystancja (kΩm)	Napięcie (VDC)
-40	43,34	4,51
-30	25,17	4,21
-20	15,13	3,82
-10	9,392	3,33
0	6,000	2,80
10	3,935	2,28
20	2,644	1,80
30	1,817	1,39
40	1,274	1,07

Zaburzenia komfortu cieplnego

W większości przypadków jednostka wewnętrzna/moduł sterowania wykrywa usterki (zakłócenia mogące prowadzić do zaburzenia komfortu cieplnego) i informuje o nich za pomocą alarmów oraz instrukcji na wyświetlaczu.

Usuwanie usterek



WAŻNE!

Usuwanie usterek, które wymagają odkręcenia obudowy zewnętrznej, musi być wykonane przez lub pod nadzorem wykwalifikowanego elektryka, a zasilanie elektryczne musi zostać odcięte za pomocą wyłącznika bezpieczeństwa.



UWAGA!

Alarmy potwierdza się na jednostce wewnętrznej/module sterowania.

Jeśli na wyświetlaczu nie ma informacji o zakłóceniach w pracy, można wykorzystać następujące wskazówki:

CZYNNOŚCI PODSTAWOWE

Zacznij od sprawdzenia następujących elementów:

- Wszystkie kable zasilające pompy ciepła są podłączone.
- Grupa bezpieczników i bezpiecznik główny budynku.
- Wyłącznik różnicowo-prądowy budynku.
- Bezpiecznik / zabezpieczenie automatyczne pompy ciepła. (FC1 / FB1, FB1 tylko jeśli zainstalowano KVR).
- Zabezpieczenie jednostki wewnętrznej/modułu sterowania.
- Ograniczniki temperatury jednostki wewnętrznej/modułu sterowania.
- Przepływ powietrza do S2125 nie jest zablokowany przez ciała obce.
- Urządzenie S2125 nie ma żadnych zewnętrznych uszkodzeń.

S2125 NIE URUCHAMIA SIĘ

- Brak zapotrzebowania.
 - Nie występuje żądanie ogrzewania, chłodzenia ani ciepłej wody z jednostki wewnętrznej/modułu sterowania.
- Sprężarka zablokowana z powodu problemu z temperaturą.
 - Zaczekaj, aż temperatura znajdzie się w zakresie roboczym produktu.
- Nie upłynął minimalny czas między kolejnymi uruchomieniami sprężarki.
 - Zaczekaj co najmniej 30 minut i sprawdź, czy sprężarka uruchomiła się.
- Włączył się alarm.
 - Postępuj według instrukcji na wyświetlaczu.

S2125 NIE KOMUNIKUJE SIĘ

- Należy sprawdzić, czy pompa ciepła S2125 jest prawidłowo podłączona do jednostki wewnętrznej lub modułu sterowania.
- Sprawdź, czy kabel komunikacyjny jest podłączony prawidłowo i sprawny.

NISKA TEMPERATURA LUB BRAK CIEPŁEJ WODY



UWAGA!

Ciepłą wodę zawsze ustawia się na jednostce wewnętrznej lub module sterowania.

Ta część rozdziału dotyczącego usuwania usterek ma zastosowanie tylko, jeśli pompa ciepła jest podłączona do zasobnika c.w.u.

- Wyższe zużycie ciepłej wody.
 - Zaczekaj, aż ciepła woda zostanie podgrzana.
- Nieprawidłowe ustawienia ciepłej wody w jednostce wewnętrznej lub module sterowania.
 - Patrz Instrukcja instalatora centrali wewnętrznej/ modułu sterowania.
- Zapchany filtrozawór.
 - Wyłącz system. Sprawdź i wyczyść filtrozawór.

NISKA TEMPERATURA POMIESZCZENIA

- Zamknięte termostaty w kilku pomieszczeniach.
 - Całkowicie otwórz zawory termostatyczne w maksymalnej liczbie pomieszczeń.
- Nieprawidłowe ustawienia w module wewnętrznym/module sterowania.
 - Patrz Instrukcja instalatora centrali wewnętrznej/ modułu sterowania.
- Zapowietrzane grzejniki/pętle ogrzewania podłogowego.
 - Odpowietrz system.

WYSOKA TEMPERATURA POMIESZCZENIA

- Nieprawidłowe ustawienia w module wewnętrznym/module sterowania.
 - Patrz Instrukcja instalatora centrali wewnętrznej/ modułu sterowania.

OBŁODZENIE WENTYLATORA, OSŁONY WENTYLATORA I/LUB STOŻKA WENTYLATORA NA S2125

- Aktywuj „usuwanie oblodzenia wentylatora” w jednostce wewnętrznej/module sterowania. Ewentualnie „Ciągłe usuw. oblodz. went.”, jeśli problem będzie się powtarzał.
- Sprawdzić, czy przepływ powietrza przez parownik jest prawidłowy.

DUŻA ILOŚĆ WODY POD S2125

- Wymagane jest wyposażenie dodatkowe KVR 11.
- Jeśli zainstalowano KVR 11, należy sprawdzić swobodny odpływ wody.

AKTYWNE ODSZRANIANIE ZOSTAŁO ZAKOŃCZONE

Istnieje kilka możliwych powodów zakończenia aktywnego odszraniania:

- Jeśli temperatura czujnika parownika osiągnie wartość zatrzymania (normalne zatrzymanie).
- Jeśli odszranianie było włączone dłużej niż 15 min. Może to być spowodowane zbyt małą ilością energii w źródle ciepła, zbyt silnym oddziaływaniem wiatru na parownik i/lub tym, że czujnik na parowniku jest nieprawidłowy i wyświetla zbyt niską temperaturę (w przypadku zimnego powietrza zewnętrznego).
- Kiedy temperatura na czujniku powrotu BT3 spadnie poniżej 10 °C.
- Jeśli temperatura parownika (BP8) spadnie poniżej najniższej dopuszczalnej wartości. Po dziesięciu nieudanych odszronieniach należy sprawdzić pompę ciepła S2125. Jest to sygnalizowane przez alarm.

Lista alarmów

Alarmy VVM/SMO (S2125)	Alarmy Seria S	Tekst alarmu na wyświetlaczu	Opis istniejącego alarmu	Potencjalne przyczyny to:
156 (80)	212	Słabe chłodzenie przy niskim ciśnieniu	5 kolejnych alarmów niskiego ciśnienia w ciągu 4 godz.	Słaby przepływ. Znaczne oddziaływanie wiatru.
224 (182)	233	Alarm went. z pompy ciepła	5 nieudana próba uruchomienia.	Zablokowany lub niepodłączony wentylator.
225 (8)	234	Zamienić czujniki zasilania / powrotu	Temp. powrotu wyższa niż zasilania.	Przyłącze, zamienione rurociągi zasilający i powrotny,
227 (34)	530	Błąd czujnika z pompy ciepła	Błąd czujnika BT3.	Przerwanie obwodu lub zwarcie na wejściu czujnika.
227 (36)	531		Błąd czujnika BT12.	
227 (38)	532		Błąd czujnika BT14.	
227 (40)	533		Błąd czujnika BT15.	
227 (42)	534		Błąd czujnika BT16.	
227 (44)	535		Błąd czujnika BT17.	
227 (46)	536		Błąd czujnika BT28.	
227 (50)	538		Błąd czujnika BP8.	
227 (52)	539		Błąd czujnika BP9.	
227 (56)	541	Błąd czujnika BT84.		
228 (2)	236	Nieudane odszranianie	10 nieudanych kolejnych odszronień.	Zbyt niska temperatura i/lub przepływ w systemie. Niewystarczająca dostępna objętość systemu. Znaczne oddziaływanie wiatru.
229 (4)	237	Krótkie czasy pracy sprężarki	Praca została zatrzymana z centrali wewnętrznej po niespełna 5 min.	Słaby przepływ, słaba wymiana ciepła. Nieprawidłowe ustawienia ogrzewania i/lub ciepłej wody.
230 (78)	238	Alarm gorącego gazu	3 kolejne alarmy wysokiej temperatury gorącego gazu w ciągu 4 godz.	Zaburzenie w obiegu czynnika chłodniczego. Brak czynnika chłodniczego.
232 (76)	240	Niska temp. parowania	5 kolejnych alarmów niskiej temperatury parowania w ciągu 4 godz.	Brak czynnika chłodniczego. Zablokowany zawór rozprężny. Znaczne oddziaływanie wiatru.
264 (203)	254	Błąd komunikacji z falownikiem	Alarm 203 z pompy ciepła przez 20 sekund.	Nieprawidłowe połączenie między płytką drukowaną i falownikiem. Niezasilany lub uszkodzony inwerter.
298 (92)	494	Błąd falownika. Ogrzewanie nie działa.	Falownik bezskutecznie próbował rozgrzać sprężarkę.	Wadliwy falownik. Czujnik gorącego gazu (BT14) obluźował się w mocowaniu.
300 (94)	495	Przerw. obw. lub uszk. czuj. BT14 lub BP9	Czujnik BT14 lub BP9 obluźował się lub uległ uszkodzeniu.	Czujnik gorącego gazu, BT14, lub czujnik wysokiego ciśnienia, BP9, obluźował się i nie podaje prawidłowych wartości pomiarów.
341 (6)	291	Ponow. odszr. bezp.	10 kolejnych odszronień zgodnie z warunkami zabezpieczenia.	Słaby przepływ powietrza, np. z powodu liści, śniegu lub lodu. Brak czynnika chłodniczego.
344 (72)	294	Ponowne niskie ciśnienie	5 kolejnych alarmów niskiego ciśnienia w ciągu 4 godz.	Brak czynnika chłodniczego. Zablokowany zawór rozprężny. Zaburzenie w obiegu czynnika chłodniczego.
346 (74)	295	Ponowne wysokie ciśnienie	5 kolejnych alarmów wysokiego ciśnienia w ciągu 4 godz.	Zapchany filtr zanieczyszczony, zapowietrzenie systemu lub niedrożność w przepływie czynnika grzewczego. Nieprawidłowe ciśnienie w układzie.

Alarmy VVM/SMO (S2125)	Alarmy Seria S	Tekst alarmu na wyświetlaczu	Opis istniejącego alarmu	Potencjalne przyczyny to:
400 (207) 400 (209) 400 (211) 400 (213)	314	Nieokreślone błędy	Błąd uruchamiania, falownik. Niezgodny falownik. Brak pliku konfiguracyjnego. Błąd konfiguracji zasilania.	Niezgodny falownik.
425 (108)	322	Alarm ciągły presostatu lub nadmiernej temperatury.	2 kolejnych alarmów LP/HP/FQ w ciągu 2,5 godz.	Słaby przepływ czynnika grzewczego. Brak czynnika chłodniczego. W przypadku FQ14 jest to: Wartość szczytowa wysokiej temperatury 120°C sprężarki.
427 (110)	323	Wył. bezp., falownik	Chwilowy błąd w falowniku, 2 razy w ciągu 60 min.	Zakłócenie napięcia zasilania.
429 (112)	324	Wył. bezp., falownik	Tymczasowy błąd w inwerterze, 3 razy w ciągu 2 godz.	Zakłócenie napięcia zasilania.
437 (120)	328	Zakłócenia sieciowe	Chwilowy błąd w falowniku, 3 razy w ciągu 2 godz. lub przez 1 godz. bez przerwy.	Zakłócenie napięcia zasilania. Nieprawidłowe podłączenie na liście zaciskowej falownika X1.
439 (122)	329	Przegrzanie falownika	Falownik 3 razy w ciągu 2 godz. osiągnął chwilowo maks. temperaturę roboczą z powodu nieodpowiedniego chłodzenia lub nie działał przez 1 godz. bez przerwy.	Nieprawidłowe chłodzenie falownika. Wadliwy falownik.
441 (124)	330	Zbyt wysoki prąd	Zbyt duży prąd do falownika, 3 razy w ciągu 2 godz. lub przez 1 godz. bez przerwy.	Zbyt duży prąd do inwertera. Niskie napięcie zasilania.
443 (126)	331	Przegrzanie falownika	Falownik 3 razy w ciągu 2 godz. osiągnął chwilowo maks. temperaturę roboczą z powodu nieodpowiedniego chłodzenia lub nie działał przez 1 godz. bez przerwy.	Nieprawidłowe chłodzenie falownika. Wadliwy falownik.
447 (130)	333	Błąd fazy	Brak fazy sprężarki, 3 razy w ciągu 2 godz. lub przez 1 minutę bez przerwy.	Zakłócenie napięcia zasilania. Nieprawidłowo podłączony kabel sprężarki.
449 (132)	334	Nieudane uruch. spręż.	Sprężarka nie uruchamia się, kiedy jest to wymagane, 3 razy w ciągu 2 godz.	Wadliwy falownik. Wadliwa sprężarka.
453 (136)	336	Duże obc. prądowe, sprężarka	Prąd wyjściowy z falownika do sprężarki był chwilowo zbyt wysoki 3 razy w ciągu 2 godz. lub przez 1 godz. bez przerwy.	Zakłócenie napięcia zasilania. Słaby przepływ czynnika grzewczego. Wadliwa sprężarka.
455 (138)	337	Duże obc. siłowe, sprężarka	Moc wyjściowa z falownika była chwilowo zbyt wysoka 3 razy w ciągu 2 godz. lub przez 1 godz. bez przerwy.	Zakłócenie napięcia zasilania. Słaby przepływ czynnika grzewczego. Wadliwa sprężarka.
501 (184)	353	Błąd uruch., brak różn. ciśn.	Różnica ciśnień między BP9 i BP8 była zbyt niska przy uruchomieniu sprężarki 3 razy w ciągu 30 minut.	Błąd presostatu BP8, BP9. Sprężarka niedostatecznie spręża czynnik chłodniczy. Awaria sprężarki.
503 (186)	354	Zbyt niska prędkość sprężarki	Prędkość sprężarki poniżej najniższej dozwolonej prędkości.	Zabezpieczenie falownika ogranicza prędkość poza zakres roboczy sprężarki.
523	418	Niska przepływ odszran.	Niski przepływ. Sprawdź filtr cząstek stałych i pompę.	Zapchany filtr zanieczyszczeń. Uszkodzona pompa obiegowa (pompa ładująca). Zbyt duży spadek ciśnienia w systemie grzewczym.
589 (216)	437	Nieprawidłowa płytka drukowana w pompie ciepła. Wymień płytkę drukowaną na nową, odpowiednią dla S2125.	Nieprawidłowa wersja płytki drukowanej pompy ciepła.	Płytkę drukowaną została zastąpiona płytką drukowaną do S2125.

Akcesoria

Nie wszystkie akcesoria są dostępne na wszystkich rynkach.

Szczegółowe informacje na temat akcesoriów i pełna lista akcesoriów są dostępne na stronie biawar.com.pl.

WĄŻ ODPROWADZANIA SKROPLIN KVR

Wąż odprowadzania skroplin, różne długości.

KVR 11-10

1 m
Nr kat. 067 823

KVR 11-30


3 m
Nr kat. 067 824

KVR 11-60


6 m
Nr kat. 067 825

Dane techniczne

Wymiary

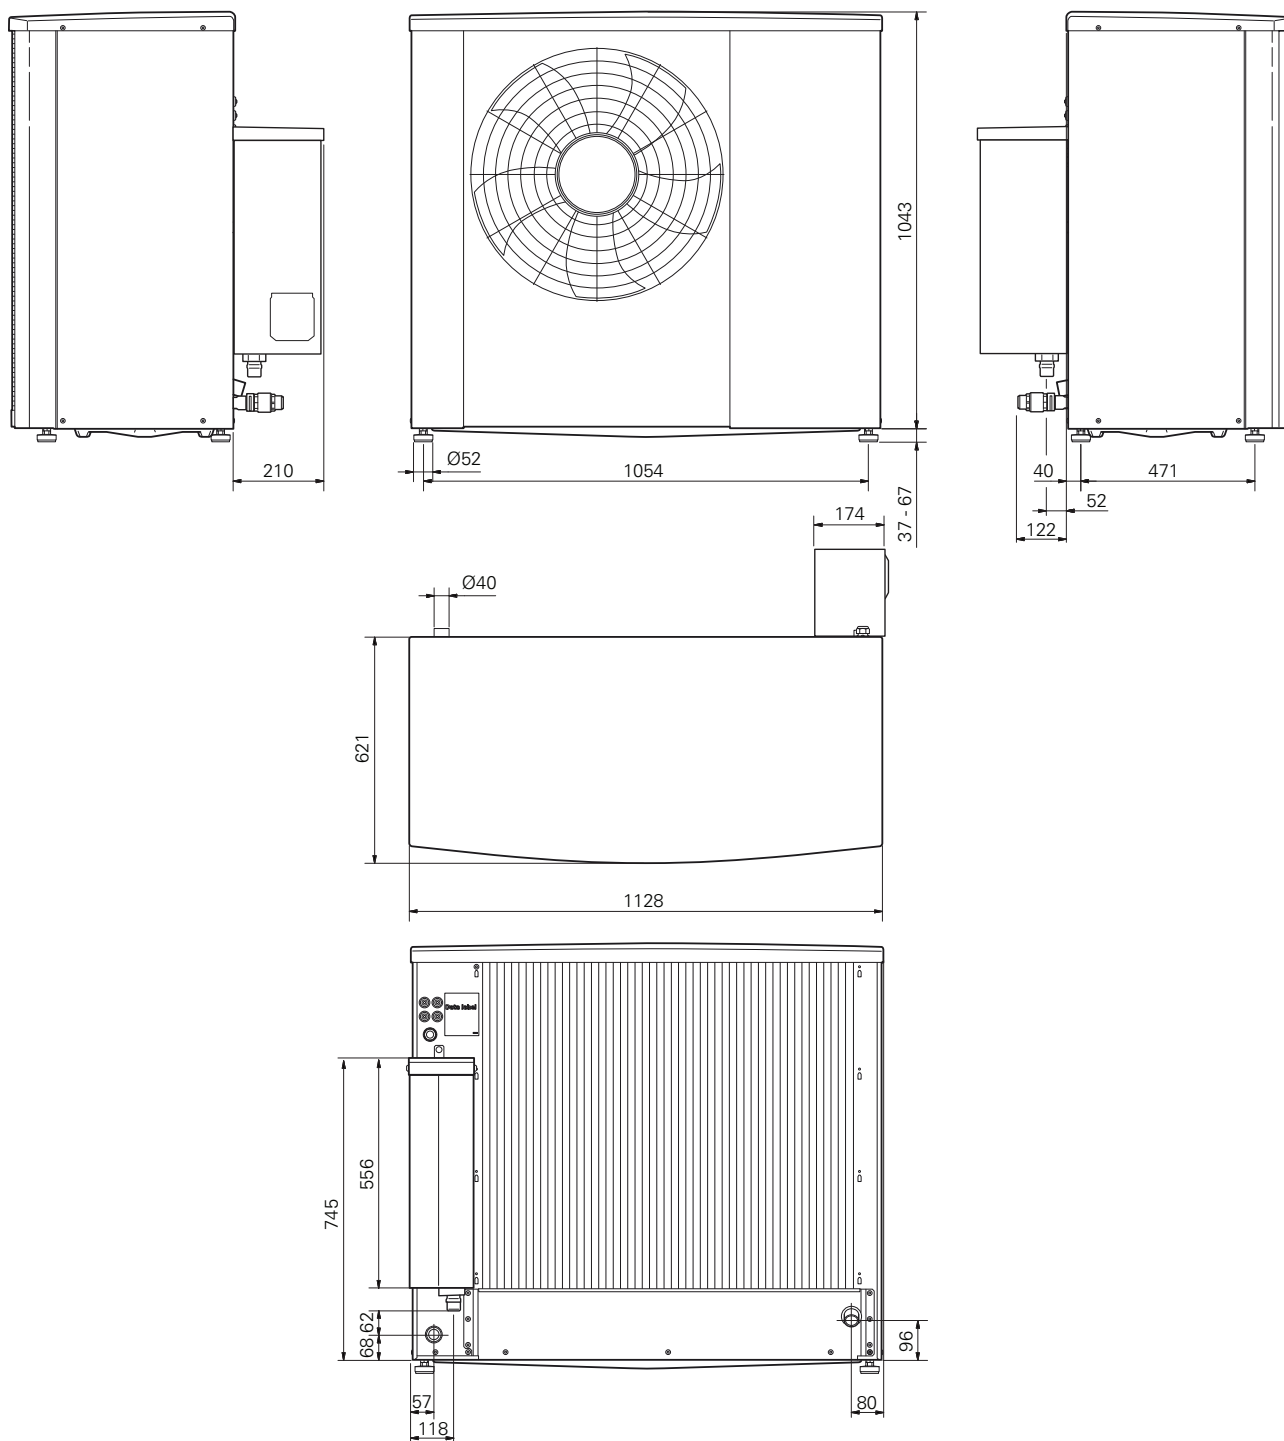

Poziom natężenia dźwięku

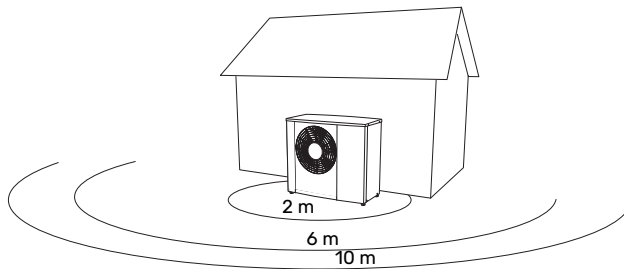

Pompa ciepła S2125 jest zazwyczaj ustawiana obok ściany budynku, co daje ukierunkowane rozchodzenie się dźwięku, które należy uwzględnić. Dlatego też podczas ustawiania zawsze należy starać się wybrać stronę skierowaną w okolicę najmniej wrażliwą na hałas.

Na poziom natężenia dźwięku mogą mieć wpływ ściany, cegły, różnice w poziomie gruntu itp., i dlatego podane wartości należy traktować tylko jako wytyczne.

		Moc akustyczna ¹	Moc akustyczna w odległości (m) ²									
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
S2125-8	Wartość nominalna dźwięku	49	44	38	34,5	32	30	28,5	27	26	25	24
	Wartość maks. dźwięku	55	50	44	40,5	38	36	34,5	33	32	31	30
	Wartość maks. dźwięku, tryb cichy	50	45	39	35,5	33	31	29,5	28	27	26	25
S2125-12	Wartość nominalna dźwięku	49	44	38	34,5	32	30	28,5	27	26	25	24
	Wartość maks. dźwięku	59	54	48	44,5	42	40	38,5	37	36	35	34
	Wartość maks. dźwięku, tryb cichy	54	49	43	39,5	37	35	33,5	32	31	30	29


¹ Poziom mocy akustycznej, $L_w(A)$, zgodnie z EN12102

² Moc akustyczna obliczona zgodnie z współczynnikiem kierunkowości $Q=4$

Dane techniczne


ZAKRES ROBOCZY, OGRZEWANIE

Temperatura zasilania
(°C)

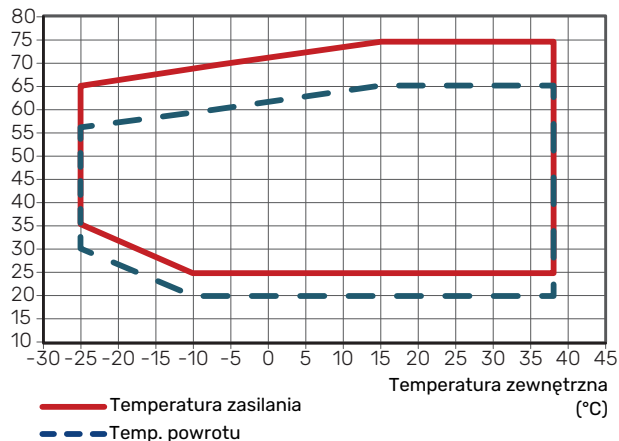

ZAKRES ROBOCZY, CHŁODZENIE

Temperatura zasilania
(°C)

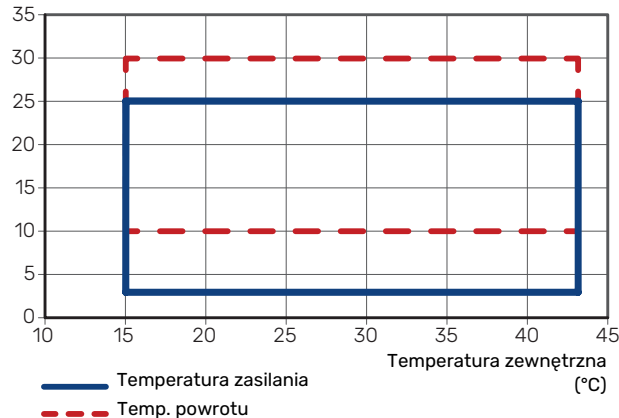


W krótszym czasie jest dopuszczalna niższa temperatura robocza po stronie wody, np. podczas uruchamiania.

MOC PODCZAS OGRZEWANIA

Minimalna i maksymalna moc podczas ciągłej pracy. Odszranianie nie zostało uwzględnione.


S2125-8

Moc grzewcza
(kW)

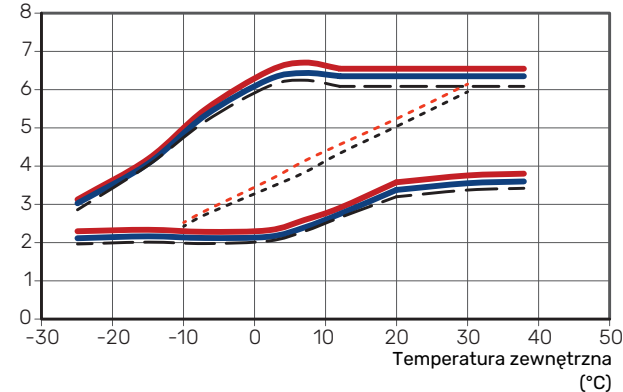

S2125-12

Moc grzewcza
(kW)

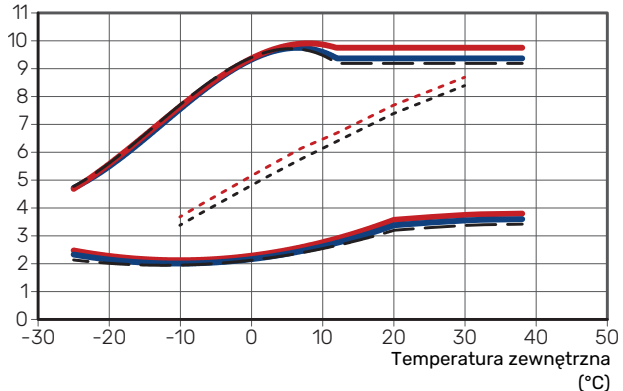


MOC PODCZAS CHŁODZENIA

Minimalna i maksymalna moc podczas ciągłej pracy.

Moc chłodzenia

(kW)

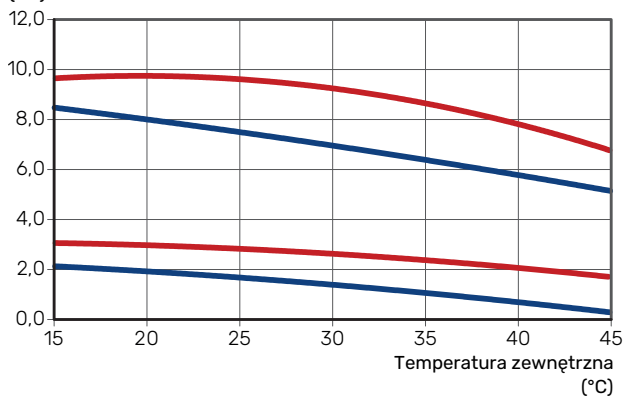

— Temperatura zasilania 18°C

— Temperatura zasilania 7°C

S2125		8	12	8	12
Napięcie		1x 230 V	1x 230 V	3 x 400 V	3 x 400 V
Dane wyjściowe według EN 14 511, obciążenie częściowe¹					
Ogrzewanie	-7 / 35°C	4,72 / 1,72 / 2,74	7,23 / 2,73 / 2,65	4,72 / 1,72 / 2,74	7,23 / 2,73 / 2,65
Moc / Pobór mocy / COP (kW/kW/-) przy przepływie nominalnym	2 / 35°C	3,20 / 0,72 / 4,44	3,67 / 0,85 / 4,32	3,20 / 0,72 / 4,44	3,67 / 0,85 / 4,32
Temp. zewn. / Temp. zasil.	2 / 45°C	2,95 / 0,87 / 3,39	3,46 / 1,02 / 3,40	2,95 / 0,87 / 3,39	3,46 / 1,02 / 3,40
	7 / 35°C	3,15 / 0,61 / 5,16	3,67 / 0,70 / 5,24	3,15 / 0,61 / 5,16	3,67 / 0,70 / 5,24
	7 / 45°C	2,97 / 0,76 / 3,90	3,35 / 0,85 / 3,94	2,97 / 0,76 / 3,90	3,35 / 0,85 / 3,94
Chłodzenie	35 / 7°C	6,69 / 2,41 / 2,77	6,69 / 2,41 / 2,77	6,69 / 2,41 / 2,77	6,69 / 2,41 / 2,77
Moc / Pobór mocy / EER (kW/kW/-) przy przepływie maksymalnym	35 / 18°C	8,68 / 2,60 / 3,34	8,68 / 2,60 / 3,34	8,68 / 2,60 / 3,34	8,68 / 2,60 / 3,34
Temp. zewn. / Temp. zasil.					
SCOP zgodnie z EN 14825					
Nominalna moc grzewcza (P _{designh}) klimat umiarkowany 35 °C / 55 °C (Europa)	kW	5,33 / 5,30	6,80 / 7,60	5,33 / 5,30	6,80 / 7,60
Nominalna moc grzewcza (P _{designh}) klimat chłodny 35 °C / 55 °C	kW	5,40 / 5,20	8,40 / 8,40	5,40 / 5,20	8,40 / 8,40
Nominalna moc grzewcza (P _{designh}) klimat ciepły 35 °C / 55 °C	kW	5,50 / 5,20	7,00 / 7,45	5,50 / 5,20	7,00 / 7,45
SCOP Klimat umiarkowany, 35 °C / 55 °C (Europa)		5,00 / 3,70	5,00 / 3,80	5,00 / 3,70	5,00 / 3,80
SCOP Klimat chłodny, 35 °C / 55 °C		4,10 / 3,20	4,20 / 3,40	4,10 / 3,20	4,20 / 3,40
SCOP Klimat ciepły, 35 °C / 55 °C		6,30 / 4,50	6,30 / 4,60	6,30 / 4,50	6,30 / 4,60
Klasa energetyczna, klimat umiarkowany²					
Klasa efektywności ogrzewania pomieszczeń przez produkt 35 °C / 55 °C ³		A+++ / A++	A+++ / A+++	A+++ / A++	A+++ / A+++
Klasa efektywności ogrzewania pomieszczeń przez system 35 °C / 55 °C ⁴		A+++ / A+++			
Dane elektryczne					
Napięcie znamionowe		230 V - 50 Hz	230 V - 50 Hz	400 V 3N - 50 Hz	400 V 3N - 50 Hz
Prąd znamionowy, pompa ciepła	A _{rms}	13	19,6	4,6	6,9
Maks. moc, wentylator	W	30	50	30	50
Bezpiecznik	A _{rms}	16	20	6	10
Stopień ochrony		IP24			
Obieg czynnika chłodniczego					
Typ czynnika chłodniczego		R290			
Czynnik chłodniczy GWP		3			
Pojemność	kg	0,8			
Sprężarka		Sprężarka rotacyjna			
Odpowiednik CO ₂ (Obieg chłodzenia jest hermetycznie zamknięty).	t	0,0024			
Wartość wyłączenia, presostat wysokiego ciśnienia (BP1)	MPa	3,15			
Presostat różnicowy wysokiego ciśnienia	MPa	2,45			
Wartość wyłączenia presostatu niskiego ciśnienia (BP2)	MPa	0,03			
Presostat różnicowy niskiego ciśnienia	MPa	0,10			
Przepływ powietrza					
Maks. przepływ powietrza	m ³ /h	2 400	2 950	2 400	2 950
Zakres pracy					
Min./maks. temperatura powietrza, ogrzewanie	°C	-25 / 38			
Min./maks. temperatura powietrza, chłodzenie	°C	15 / 43			
System odszraniania		Cykl odwrócony			
Obieg czynnika grzewczego					
Maks. ciśnienie układu czynnika grzewczego	MPa	0,45 (4,5)			
Ciśnienie odcinające, czynnik grzewczy	MPa	0,25 (2,5)			
Zalecana zakres przepływu, grzanie	l/s	0,08 - 0,32	0,12 - 0,48	0,08 - 0,32	0,12 - 0,48
Min. projektowany przepływ, odszranianie (100% prędkości pompy)	l/s	0,32			
Min./maks. temp. czynnika grzewczego, praca ciągła	°C	26 / 75			
Przylącze czynnika grzewczego S2125		Gwint zewnętrzny G1"			
Przylącze węża elastycznego czynnika grzewczego		Gwint zewnętrzny G1"			
Min. zalecana średnica rury (system)	DN (mm)	25 (28)			
Wymiary i masa					
Szerokość	mm	1 128			
Głębokość	mm	831			

S2125		8	12	8	12
Wysokość	mm	1080			
Masa	kg	163	163	179	179
Różne					
Nr części		064 220	064 218	064 219	064 217

- 1 Moc znamionowa z odszranianiem zgodnie z EN 14511 przy przepływie czynnika grzewczego na poziomie $\Delta T=5$ K przy $7 / 45$.
- 2 Podana efektywność systemu uwzględnia także regulator. Jeśli system zostanie rozbudowany o zewnętrzny kocioł dodatkowy lub ogrzewanie solarne, należy przeliczyć całkowitą efektywność systemu.
- 3 Skala klasy efektywności ogrzewania pomieszczeń przez produkt A++ do G. Model modułu sterowania SMO S
- 4 Skala klasy efektywności ogrzewania pomieszczeń przez system A+++ do G. Model modułu sterowania SMO S

KARTA INFORMACYJNA

Producent		NIBE	
Model		S2125-8	S2125-12
Temperatura zastosowania	°C	35 / 55	35 / 55
Klasa sprawności ogrzewania pomieszczeń, klimat umiarkowany		A+++ / A++	A+++ / A+++
Nominalna moc grzewcza ($P_{designh}$), klimat umiarkowany	kW	5,3 / 5,3	6,8 / 7,6
Roczne zużycie energii na ogrzewanie pomieszczeń, klimat umiarkowany	kWh	2 196 / 2 939	2 835 / 4 102
Średnia sezonowa sprawność ogrzewania pomieszczeń, klimat umiarkowany	%	196 / 146	195 / 150
Poziom natężenia dźwięku L_{WA} wewnątrz	dB	-	-
Nominalna moc grzewcza ($P_{designh}$), klimat zimny	kW	5,4 / 5,2	8,4 / 8,4
Nominalna moc grzewcza ($P_{designh}$), klimat ciepły	kW	5,5 / 5,2	7,0 / 7,5
Roczne zużycie energii na ogrzewanie pomieszczeń, klimat zimny	kWh	3 238 / 4 055	4 990 / 6 189
Roczne zużycie energii na ogrzewanie pomieszczeń, klimat ciepły	kWh	1 161 / 1 570	1 494 / 2 180
Średnia sezonowa sprawność ogrzewania pomieszczeń, klimat zimny	%	161 / 123	163 / 131
Średnia sezonowa sprawność ogrzewania pomieszczeń, klimat ciepły	%	250 / 174	247 / 180
Poziom natężenia dźwięku L_{WA} na zewnątrz	dB	49	49

DANE DOTYCZĄCE EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ ZESTAWU

Model		S2125-8	S2125-12
Model modułu sterowania		SMO S	SMO S
Temperatura zastosowania	°C	35 / 55	35 / 55
Regulator, klasa		VI	
Regulator, udział w efektywności	%	4,0	
Sezonowa efektywność energetyczna ogrzewania pomieszczeń zestawu, klimat umiarkowany	%	200 / 150	199 / 154
Klasa sezonowej efektywności energetycznej ogrzewania pomieszczeń zestawu, klimat umiarkowany		A+++ / A+++	A+++ / A+++
Sezonowa efektywność energetyczna ogrzewania pomieszczeń zestawu, klimat zimny	%	165 / 127	167 / 135
Sezonowa efektywność energetyczna ogrzewania pomieszczeń zestawu, klimat ciepły	%	254 / 178	251 / 184

Podana efektywność systemu uwzględnia także regulator. Jeśli system zostanie rozbudowany o zewnętrzny kocioł dodatkowy lub ogrzewanie solarne, należy przeliczyć całościową efektywność systemu.


DOKUMENTACJA TECHNICZNA


Model		S2125-8							
Typ pompy ciepła		<input checked="" type="checkbox"/> Powietrze-woda <input type="checkbox"/> Powietrze wentylacyjne-woda <input type="checkbox"/> Solanka-woda <input type="checkbox"/> Woda-woda							
Niskotemperaturowa pompa ciepła		<input type="checkbox"/> Tak <input checked="" type="checkbox"/> Nie							
Zintegrowana grzałka zanurzeniowa jako podgrzewacz pomocniczy		<input type="checkbox"/> Tak <input checked="" type="checkbox"/> Nie							
Wielofunkcyjny ogrzewacz z pompą ciepła		<input type="checkbox"/> Tak <input checked="" type="checkbox"/> Nie							
Klimat		<input checked="" type="checkbox"/> Umiarkowany <input type="checkbox"/> Zimny <input type="checkbox"/> Ciepły							
Temperatura zastosowania		<input checked="" type="checkbox"/> Średnia (55°C) <input type="checkbox"/> Niska (35°C)							
Zastosowane normy		EN14825 / EN14511 / EN12102							
Znamionowa moc cieplna	Prated	5,3	kW	Sezonowa efektywność energetyczna ogrzewania pomieszczeń	η_s	146	%		
Deklarowana wydajność ogrzewania pomieszczeń przy częściowym obciążeniu i temperaturze zewnętrznej T_j				Deklarowany wskaźnik efektywności ogrzewania pomieszczeń przy częściowym obciążeniu i temperaturze zewnętrznej T_j					
$T_j = -7^\circ\text{C}$	Pdh	4,6	kW	$T_j = -7^\circ\text{C}$	COPd	2,19	-		
$T_j = +2^\circ\text{C}$	Pdh	2,8	kW	$T_j = +2^\circ\text{C}$	COPd	3,77	-		
$T_j = +7^\circ\text{C}$	Pdh	2,1	kW	$T_j = +7^\circ\text{C}$	COPd	4,75	-		
$T_j = +12^\circ\text{C}$	Pdh	2,3	kW	$T_j = +12^\circ\text{C}$	COPd	5,70	-		
$T_j = \text{dwuwart.}$	Pdh	4,6	kW	$T_j = \text{dwuwart.}$	COPd	2,19	-		
$T_j = \text{TOL}$	Pdh	4,8	kW	$T_j = \text{TOL}$	COPd	2,21	-		
$T_j = -15^\circ\text{C}$ (jeżeli TOL < -20°C)	Pdh		kW	$T_j = -15^\circ\text{C}$ (jeżeli TOL < -20°C)	COPd		-		
Temperatura dwuwartościowa		T_{biv}	-10	°C	Min. temperatura powietrza zewnętrznego	TOL	-10	°C	
Wydajność w okresie cyklu w interwale		Pcych		kW	Efektywność energetyczna cyklu	COPcyc		-	
Współczynnik strat		Cdh	0,97	-	Maks. temperatura zasilania	WTOL	65	°C	
Pobór mocy w trybach innych niż aktywny				Podgrzewacz pomocniczy					
Tryb wyłączenia	P_{OFF}	0,008	kW	Znamionowa moc cieplna	Psup	0,0	kW		
Tryb wyłączzonego termostatu	P_{TO}	0,013	kW						
Tryb czuwania	P_{SB}	0,011	kW	Rodzaj pobieranej energii	Elektryczna				
Tryb włączonej grzałki karteru	P_{CK}	0,005	kW						
Inne parametry									
Regulacja wydajności		Zmienny			Znamionowy przepływ powietrza (powietrze-woda)		2 400	m ³ /h	
Poziom mocy akustycznej, w pomieszczeniu/na zewnątrz		L_{WA}	- / 49	dB	Znamionowe natężenie przepływu czynnika grzewczego			m ³ /h	
Roczne zużycie energii		Q_{HE}	2 939	kWh	Natężenie przepływu solanki w pompach ciepła solanka-woda lub woda-woda			m ³ /h	
Informacje kontaktowe		NIBE Energy Systems – Box 14 – Hannabadsvägen 5 – 285 21 Markaryd – Sweden							

Model		S2125-12							
Typ pompy ciepła		<input checked="" type="checkbox"/> Powietrze-woda <input type="checkbox"/> Powietrze wentylacyjne-woda <input type="checkbox"/> Solanka-woda <input type="checkbox"/> Woda-woda							
Niskotemperaturowa pompa ciepła		<input type="checkbox"/> Tak <input checked="" type="checkbox"/> Nie							
Zintegrowana grzałka zanurzeniowa jako podgrzewacz pomocniczy		<input type="checkbox"/> Tak <input checked="" type="checkbox"/> Nie							
Wielofunkcyjny ogrzewacz z pompą ciepła		<input type="checkbox"/> Tak <input checked="" type="checkbox"/> Nie							
Klimat		<input checked="" type="checkbox"/> Umiarkowany <input type="checkbox"/> Zimny <input type="checkbox"/> Ciepły							
Temperatura zastosowania		<input checked="" type="checkbox"/> Średnia (55°C) <input type="checkbox"/> Niska (35°C)							
Zastosowane normy		EN14825 / EN14511 / EN12102							
Znamionowa moc cieplna	Prated	7,6	kW	Sezonowa efektywność energetyczna ogrzewania pomieszczeń	η_s	150	%		
Deklarowana wydajność ogrzewania pomieszczeń przy częściowym obciążeniu i temperaturze zewnętrznej T_j				Deklarowany wskaźnik efektywności ogrzewania pomieszczeń przy częściowym obciążeniu i temperaturze zewnętrznej T_j					
$T_j = -7^\circ\text{C}$	Pdh	6,7	kW	$T_j = -7^\circ\text{C}$	COPd	2,17	-		
$T_j = +2^\circ\text{C}$	Pdh	4,2	kW	$T_j = +2^\circ\text{C}$	COPd	3,83	-		
$T_j = +7^\circ\text{C}$	Pdh	2,7	kW	$T_j = +7^\circ\text{C}$	COPd	5,12	-		
$T_j = +12^\circ\text{C}$	Pdh	2,4	kW	$T_j = +12^\circ\text{C}$	COPd	5,87	-		
$T_j = \text{dwuwart.}$	Pdh	7,6	kW	$T_j = \text{dwuwart.}$	COPd	2,11	-		
$T_j = \text{TOL}$	Pdh	7,6	kW	$T_j = \text{TOL}$	COPd	2,11	-		
$T_j = -15^\circ\text{C}$ (jeżeli TOL < -20°C)	Pdh		kW	$T_j = -15^\circ\text{C}$ (jeżeli TOL < -20°C)	COPd		-		
Temperatura dwuwartościowa		T_{biv}	-10	°C	Min. temperatura powietrza zewnętrznego	TOL	-10	°C	
Wydajność w okresie cyklu w interwale		Pcyc		kW	Efektywność energetyczna cyklu	COPcyc		-	
Współczynnik strat		Cdh	0,97	-	Maks. temperatura zasilania	WTOL	65	°C	
Pobór mocy w trybach innych niż aktywny				Podgrzewacz pomocniczy					
Tryb wyłączenia	P_{OFF}	0,008	kW	Znamionowa moc cieplna	P_{sup}	0	kW		
Tryb wyłączonego termostatu	P_{TO}	0,013	kW						
Tryb czuwania	P_{SB}	0,011	kW	Rodzaj pobieranej energii	Elektryczna				
Tryb włączonej grzałki karteru	P_{CK}	0,005	kW						
Inne parametry									
Regulacja wydajności	Zmienny			Znamionowy przepływ powietrza (powietrze-woda)		2 900	m ³ /h		
Poziom mocy akustycznej, w pomieszczeniu/na zewnątrz	L_{WA}	- / 49	dB	Znamionowe natężenie przepływu czynnika grzewczego			m ³ /h		
Roczne zużycie energii	Q_{HE}	4 102	kWh	Natężenie przepływu solanki w pompach ciepła solanka-woda lub woda-woda			m ³ /h		
Informacje kontaktowe	NIBE Energy Systems – Box 14 – Hannabadsvägen 5 – 285 21 Markaryd – Sweden								

Schemat połączeń elektrycznych

1X230 V

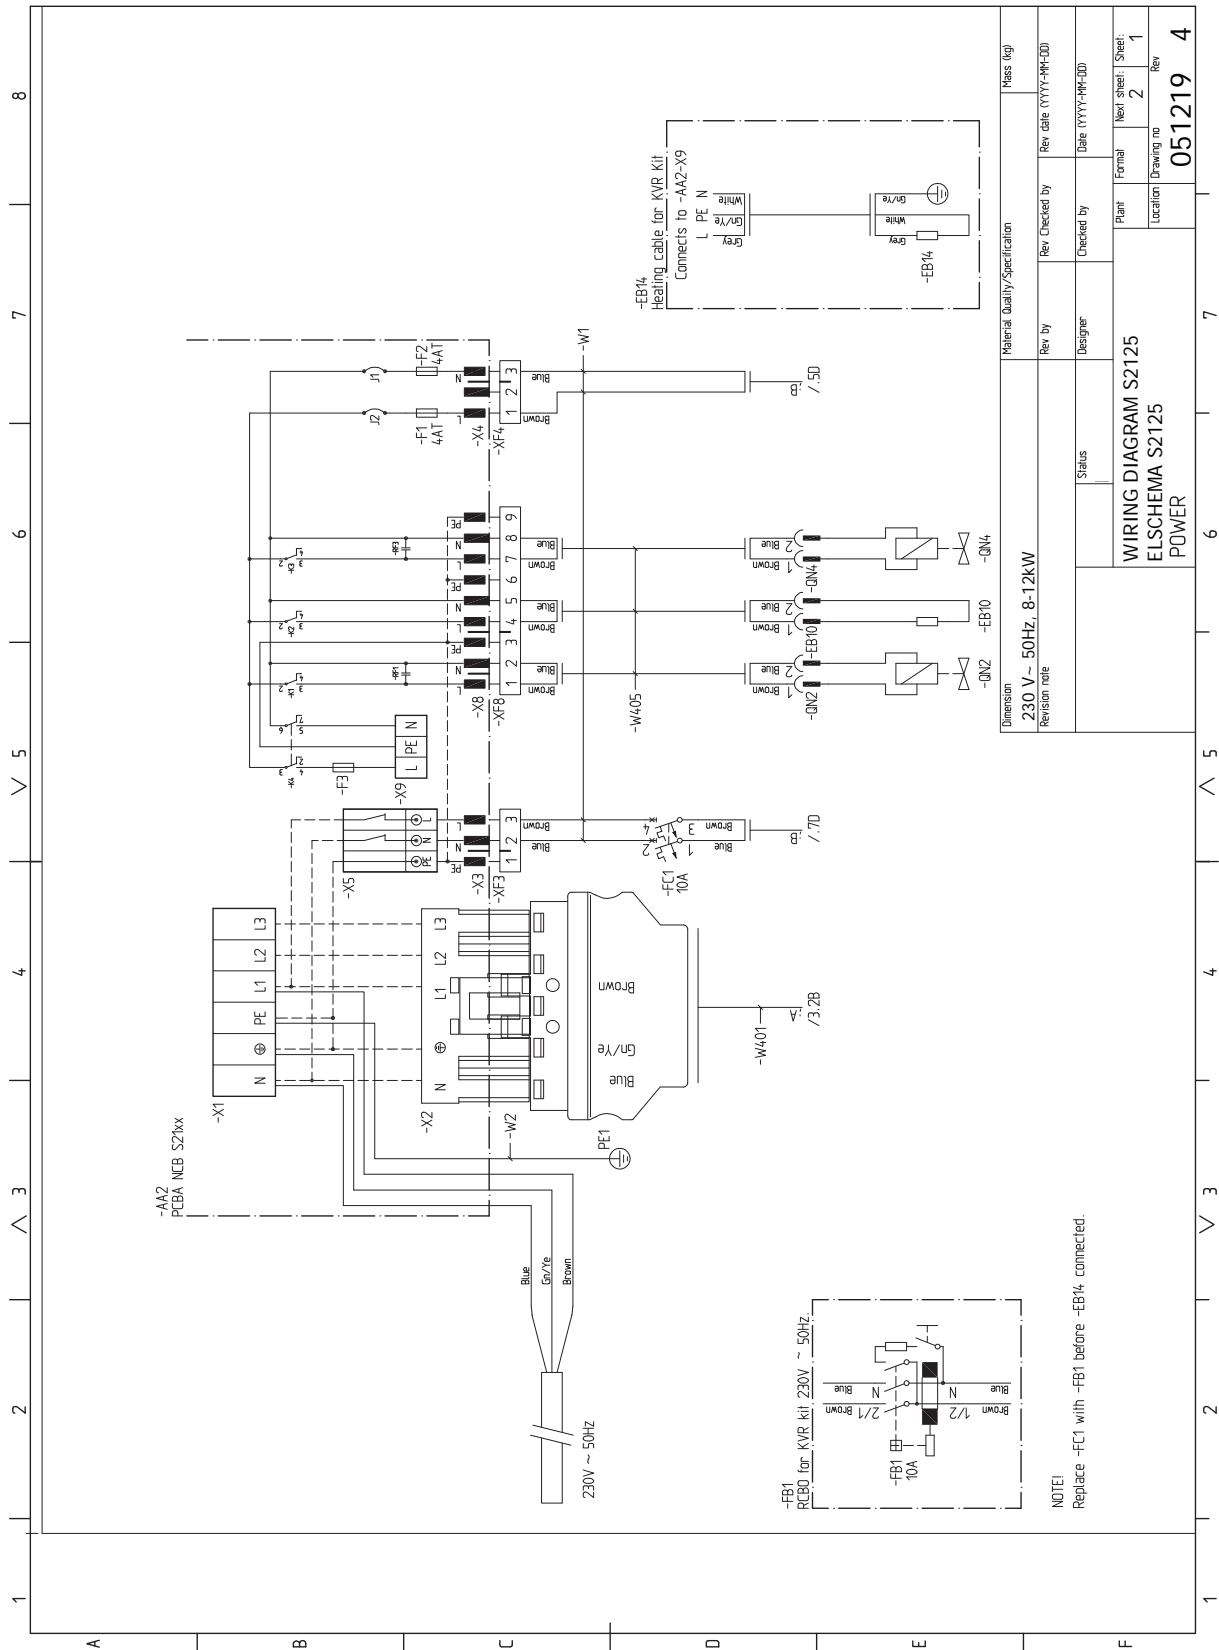

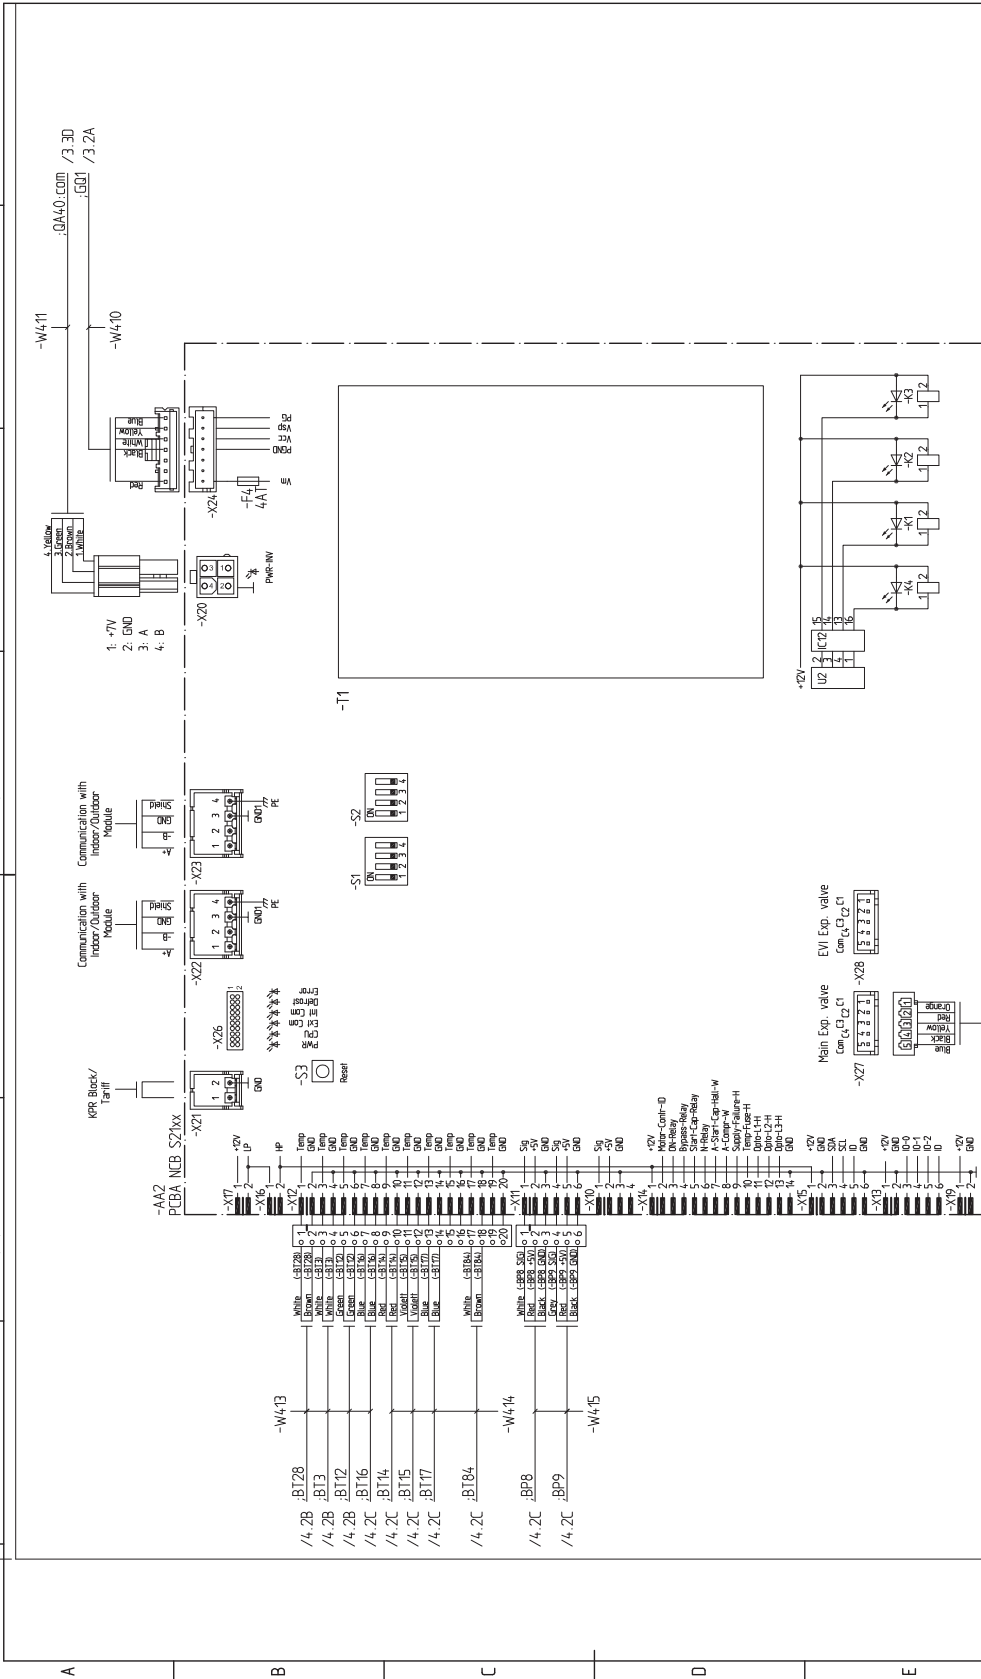


Material Quality/Specification		Mass (kg)
Dimension	230 V ~ 50Hz, 8-12kW	
Revision note		
Rev. By	Rev. Checked by	Rev. date (YYYY-MM-DD)
Designer	Checked by	Date (YYYY-MM-DD)
Status	Plant	Formal
	Location	Next sheet: Sheet
		Drawing no
		Rev
		051219
		4

WIRING DIAGRAM S2125	
ELSCHEMA S2125	
INPUT	

1 2 3 4 5 6 7 8

A B C D E F

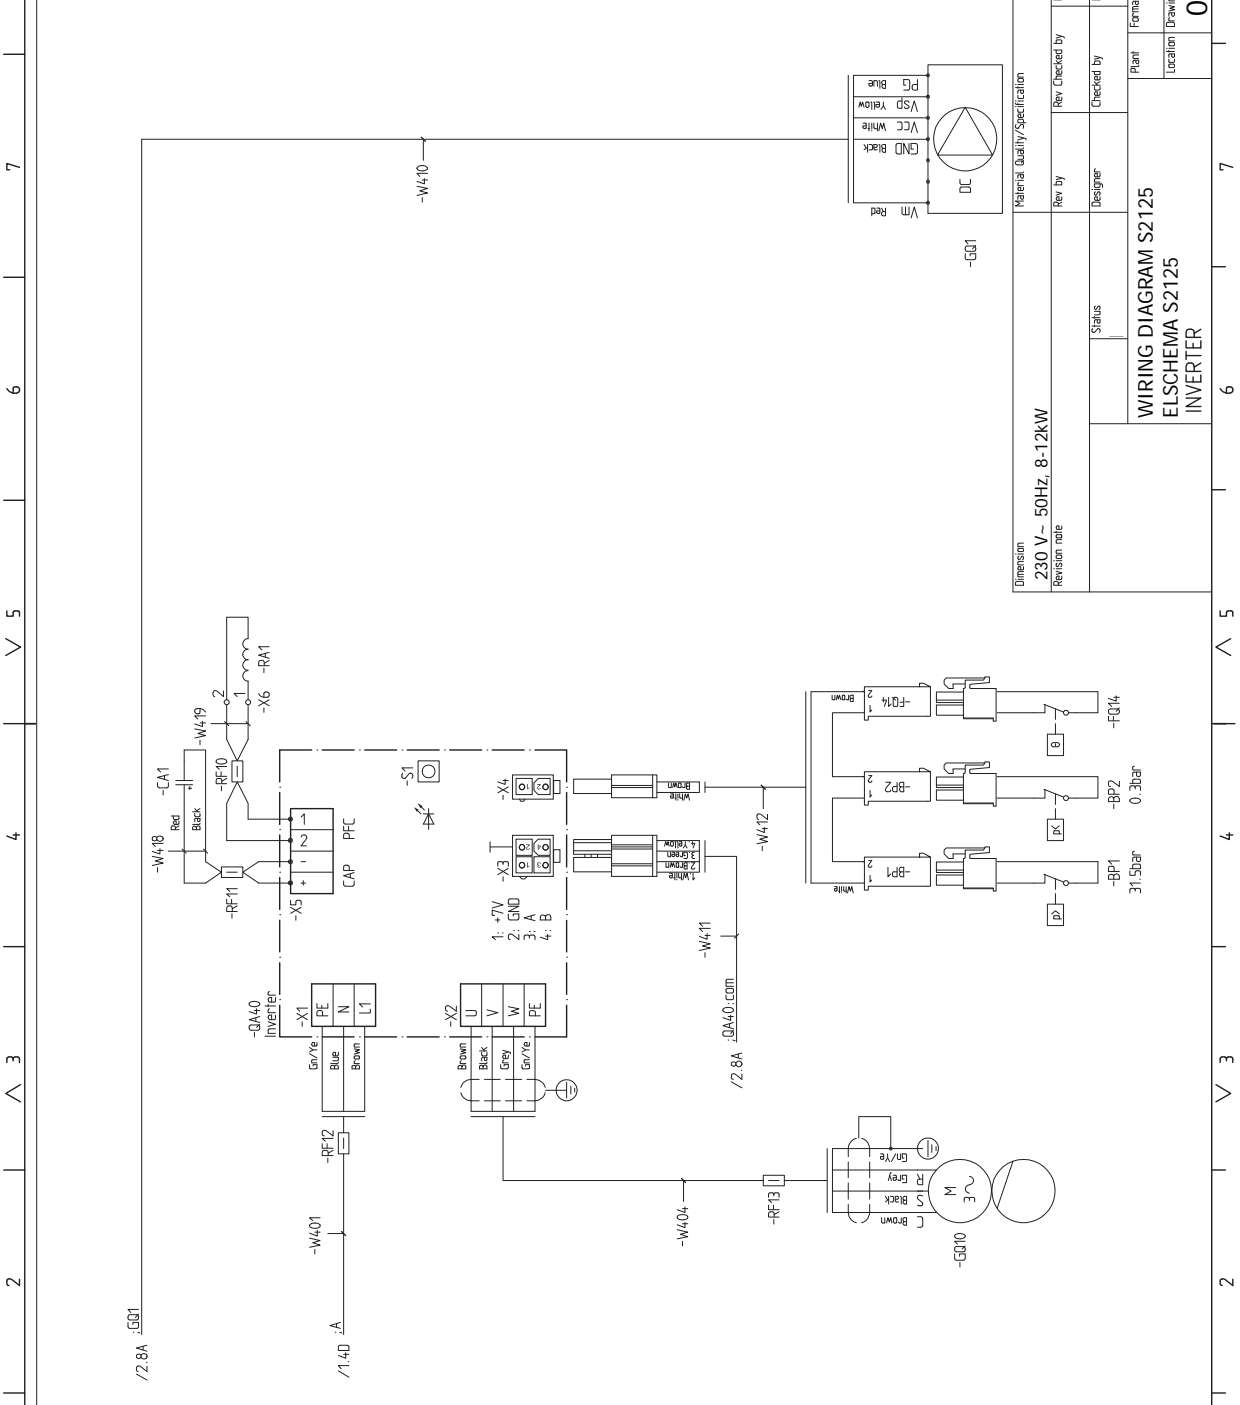

Material Quality/Specification		Mass (kg)	
Rev. by	Rev. Checked by	Rev. date (YYYY-MM-DD)	
Designer	Checked by	Date (YYYY-MM-DD)	
Status	Plant	Formal	Next sheet: Sheet
	Location	Drawing no	Rev
		051219	4

Dimension: 230 V ~ 50Hz, 8-12kW
Revision note:


**WIRING DIAGRAM S2125
ELSCHEMA S2125
INVERTER**

1 2 3 4 5 6 7 8




A B C D E F

1 2 3 4 5 6 7 8

A B C D E F

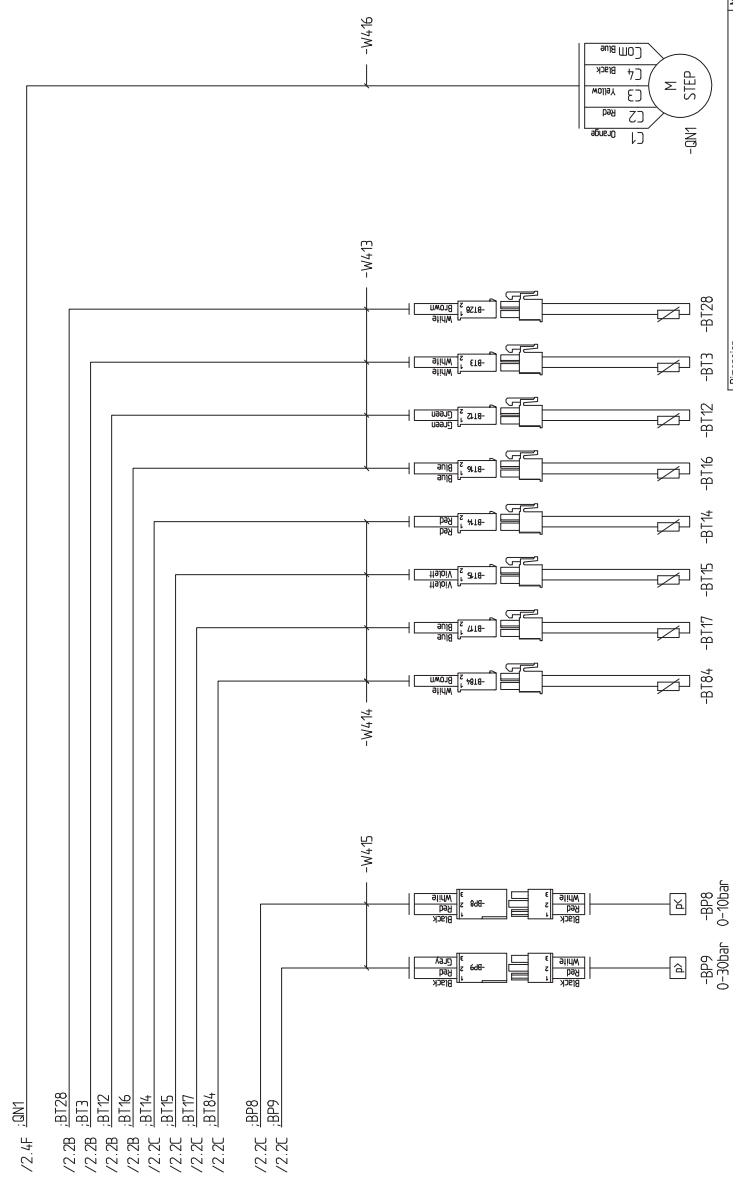


Material Quality/Specification		Mass (kg)	
Rev. by	Rev. Checked by	Rev. date (YYYY-MM-DD)	
Designer	Checked by	Date (YYYY-MM-DD)	
Status	Plant	Formal	Next sheet Sheet
	Location	Drawing no	Rev
WIRING DIAGRAM S2125 ELSCHEMA S2125 SENSORS			051219 4

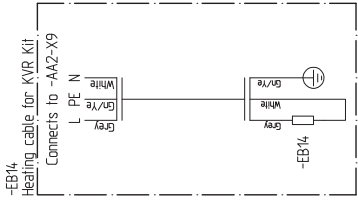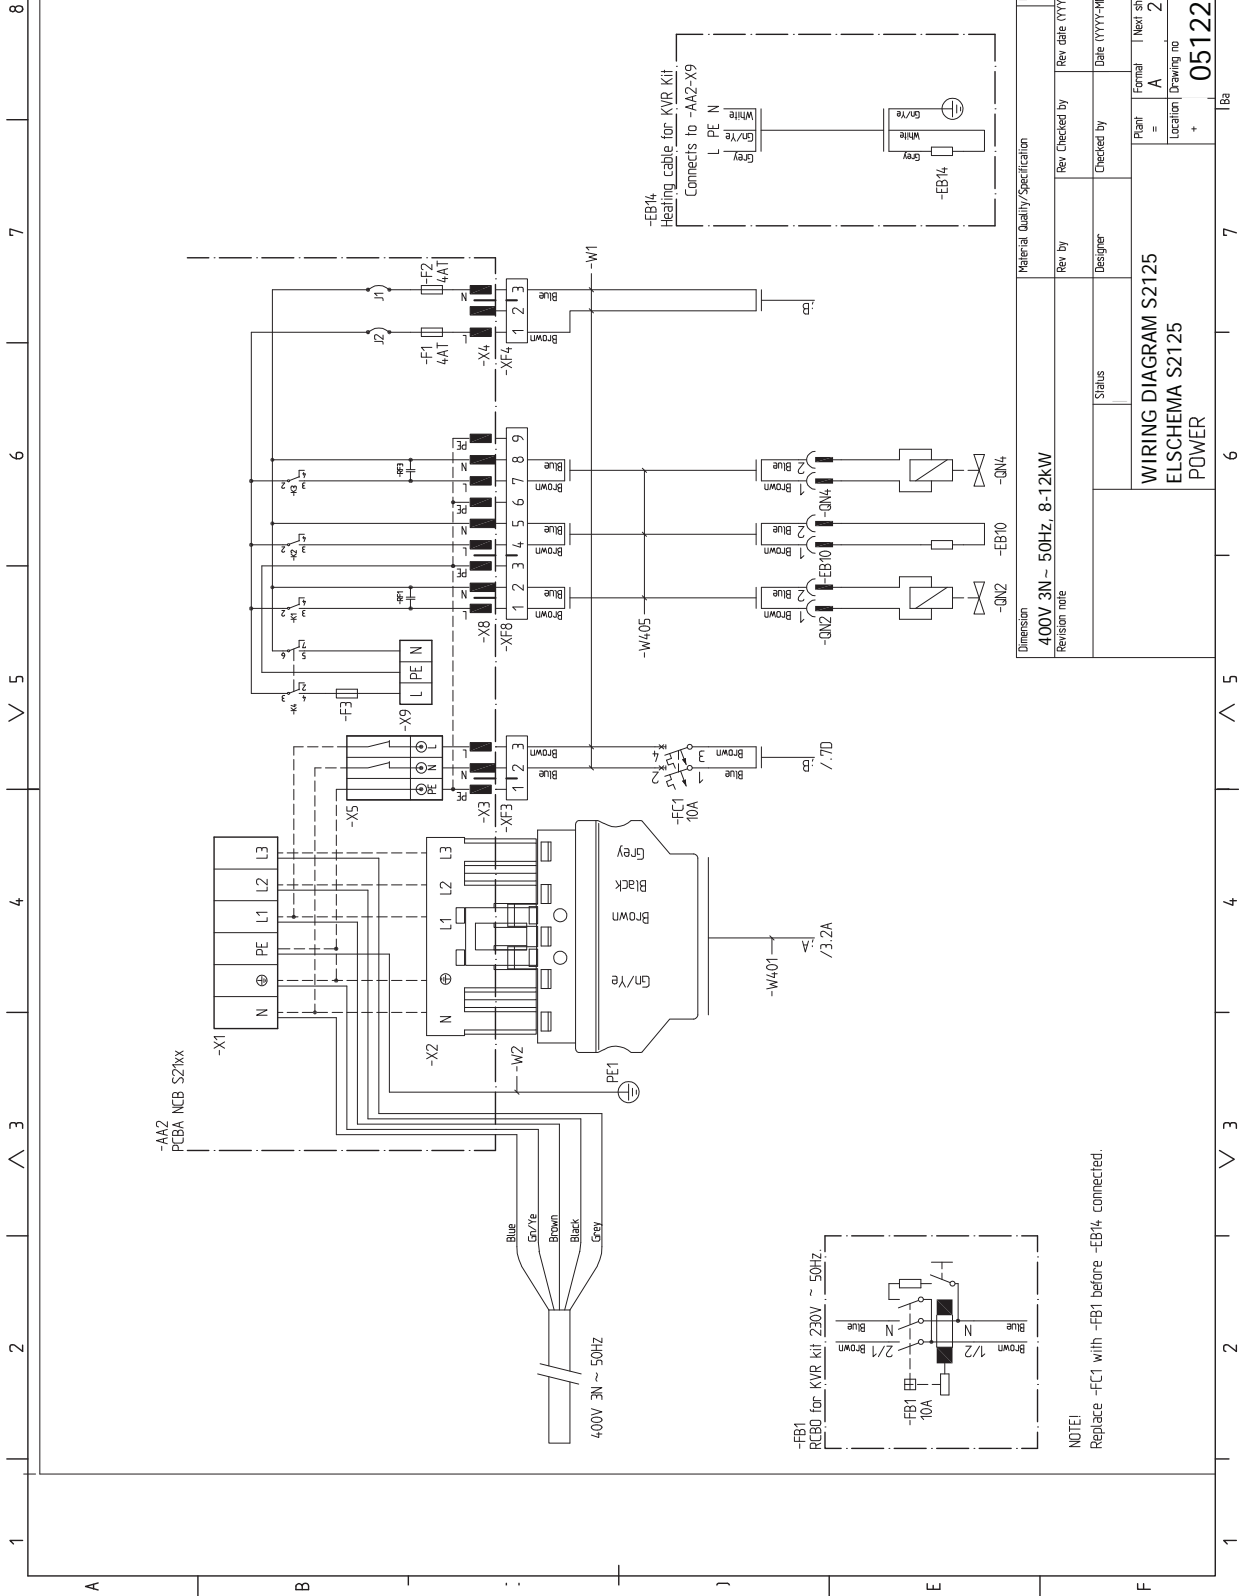


NOTE!
Replace FC1 with FB1 before EB14 connected.

Dimension	Material Quality/Specification	Mass (kg)
400V 3N ~ 50HZ, 8-12KW		
Revision rule	Rev. by	Rev. Checked by
	Designer	Date (YYYY-MM-DD)
	Status	Checked by
		Date (YYYY-MM-DD)
		Part no.
		Formal
		Next sheet
		Sheet
		Location
		Drawing no
		Rev
		051221
		3


WIRING DIAGRAM S2125
ELSCHEMA S2125
POWER

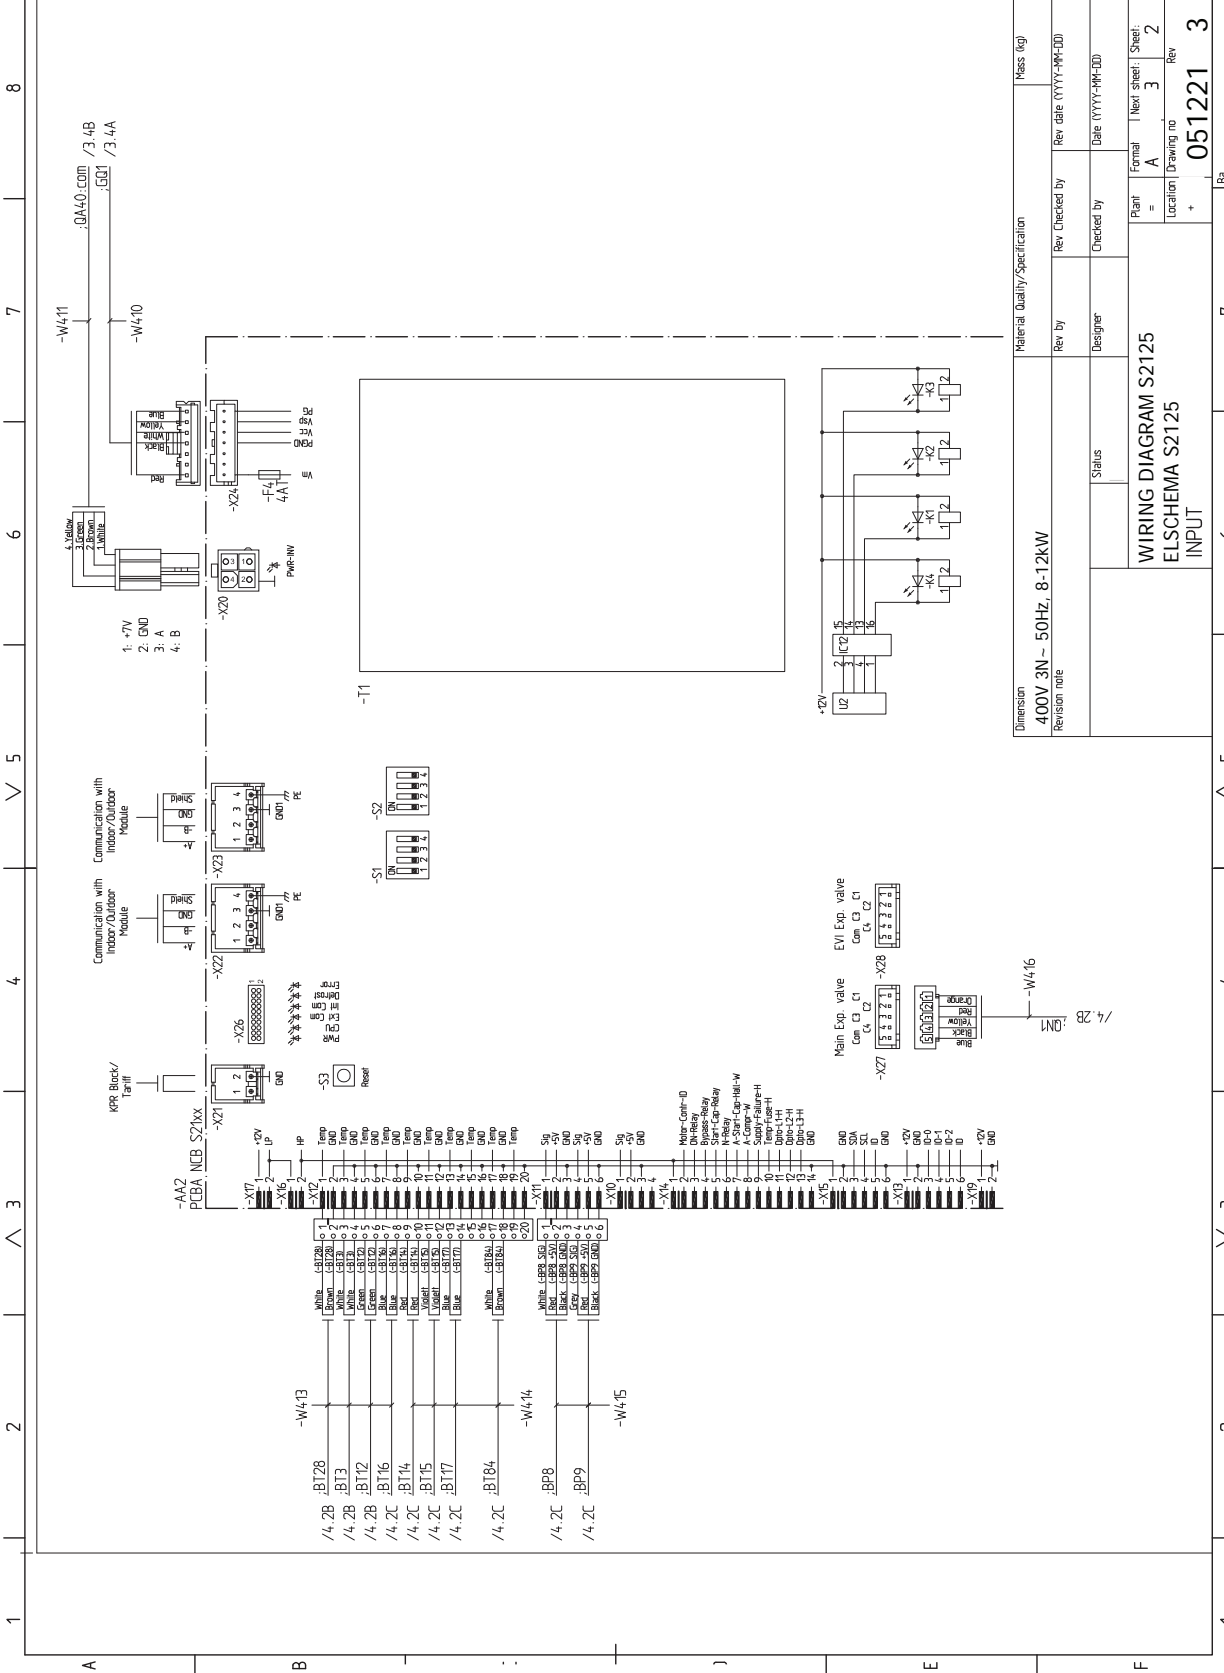

Material Quality/Specification		Mess (kg)	
Dimension	400V 3N - 50Hz, 8-12kW	Rev By	Rev Checked by
Revision rule		Designer	Checked by
Status		Rev	Date (YYYY-MM-DD)
WIRING DIAGRAM S2125 ELSCHEMA S2125 INPUT		Formal	Next sheet / Sheet
		A	3
		Location	Drawing no
		Rev	051221
			3

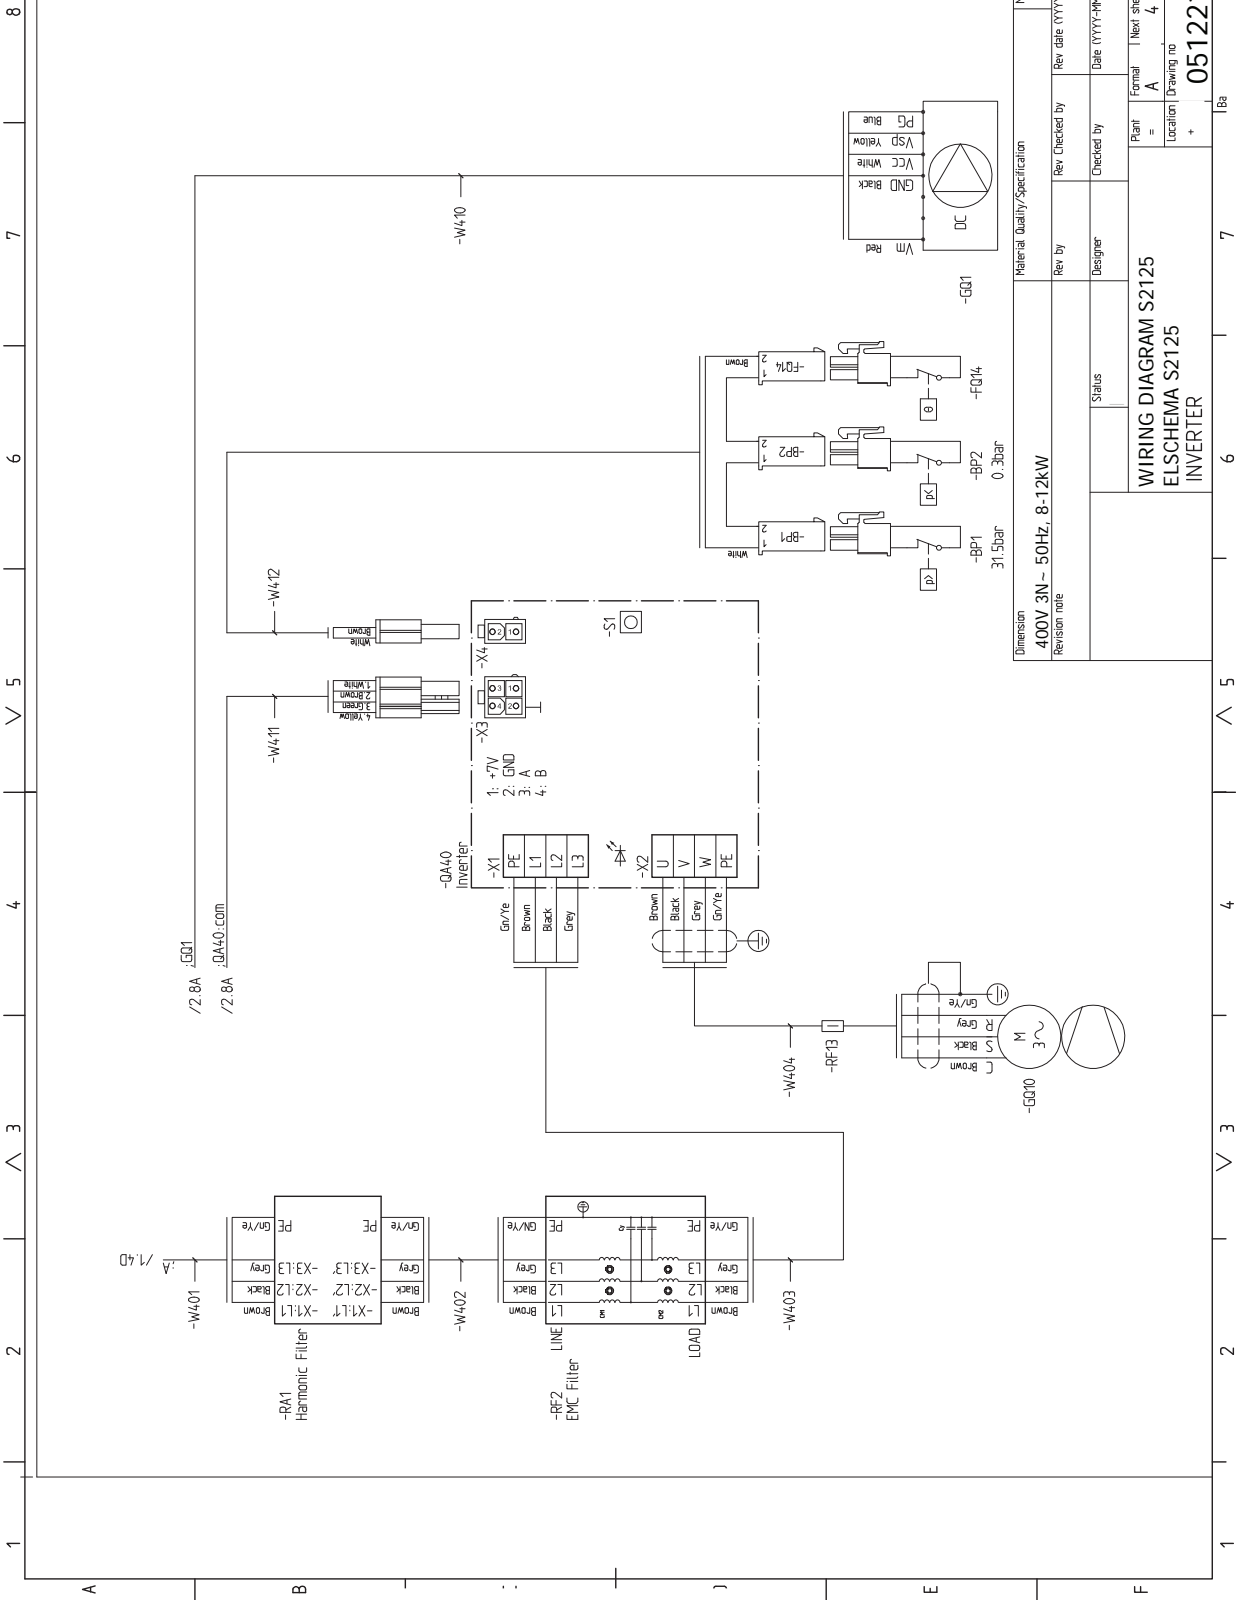

Material Quality/Specification		Mess (kg)	
Dimension	400V 3N - 50Hz, 8-12kW	Rev By	Rev Checked by
Revision rule		Designer	Checked by
Status		Formal	Next sheet
WIRING DIAGRAM S2125		Location	Drawing no
ELSCHEMA S2125		Rev	051221
INVERTER		Rev	3

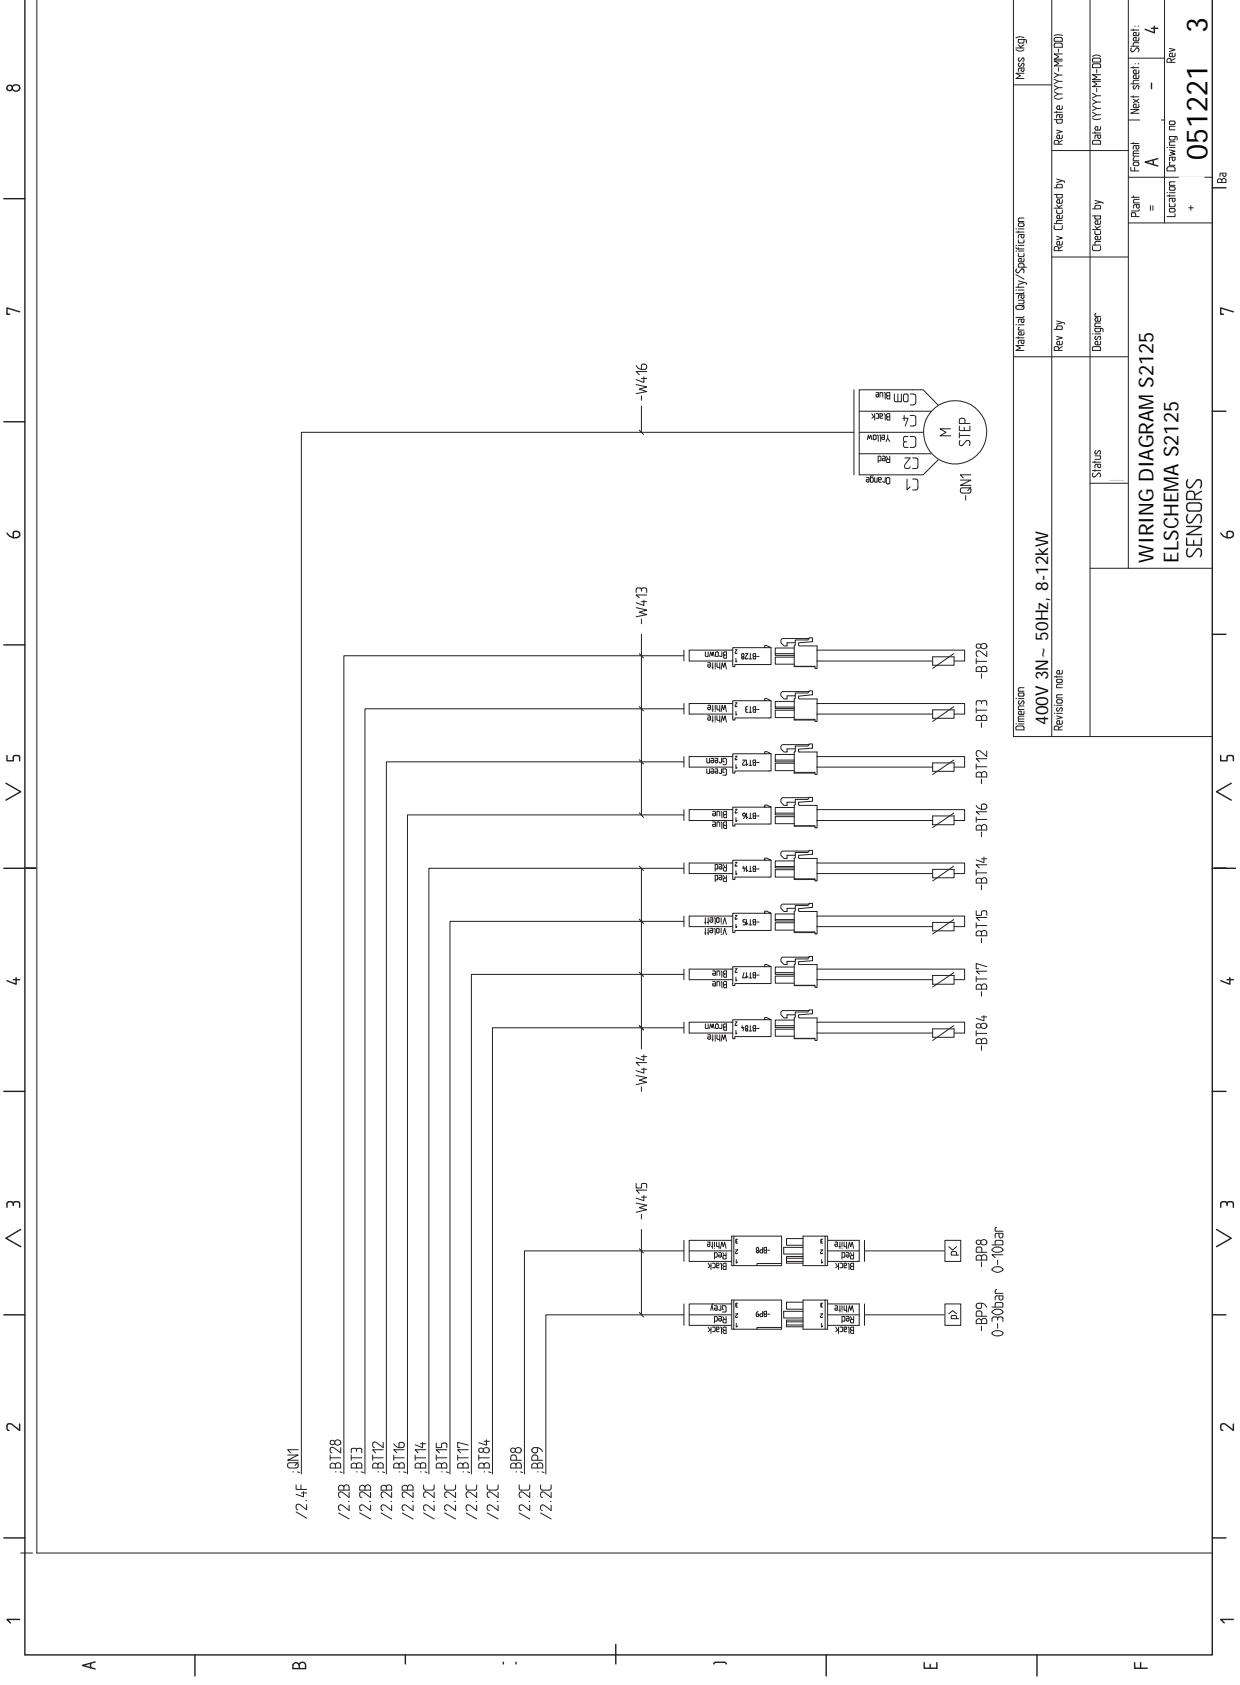

Material Quality/Specification		Mess (kg)	
Dimension	400V 3N - 50Hz, 8-12kW	Rev. Checked by	Rev. date (YYYY-MM-DD)
Revision rule		Designer	Checked by
Status		Plant	Formal
WIRING DIAGRAM S2125		Location	Next sheet / Sheet
ELSCHEMA S2125		Drawing no	Rev
SENSORS		051221	3

Indeks

- A**
 - Akcesoria, 41
- B**
 - Budowa pompy ciepła
 - Rozdzielnia, 20
- C**
 - Czynności obsługowe
 - Opróżnianie pompy ciepła, 36
 - Czynności podstawowe, 37
 - Czynności serwisowe, 36
- D**
 - Dane czujnika temperatury, 36
 - Dane techniczne, 42, 44
 - Dane techniczne, 44
 - Poziom natężenia dźwięku, 43
 - Schemat połączeń elektrycznych, 51
 - Wymiary, 42
 - Dostarczone elementy, 11
 - Dostawa i obsługa, 7
 - Dostarczone elementy, 11
 - Miejsce instalacji, 9
 - Montaż, 8
 - Transport, 7
 - Dostawa i obsługa
 - Skropliny, 10
 - Dostawa i przenoszenie
 - Grzałka sprężarki, 29
 - Duża ilość wody pod S2125, 38
- E**
 - Etykieta efektywności energetycznej, 48
 - Dane dotyczące efektywności energetycznej zestawu, 48
 - Dokumentacja techniczna, 49
 - Karta informacyjna, 48
- G**
 - Grzałka sprężarki, 29
- I**
 - Informacje dotyczące bezpieczeństwa, 4
 - Numer seryjny, 4
 - Oznaczenie, 4
 - Symbole, 4
 - Informacje ogólne, 24
- K**
 - Kompatybilne jednostki wewnętrzne i moduły sterowania, 6
 - Komunikacja, 26
 - Konfiguracja za pomocą przełącznika DIP, 28
 - Kontrola taryfy, 26
- L**
 - Lista alarmów, 39
- M**
 - Miejsce instalacji, 9
 - Moduł sterowania, 6
 - Moduł wewnętrzny, 6
 - Montaż, 8
 - Montaż instalacji
 - Objaśnienie symboli, 22
- N**
 - Napełnianie i odpowietrzanie układu czynnika grzewczego, 29
 - Niska temperatura lub brak ciepłej wody, 37
 - Niska temperatura pomieszczenia, 38
 - Numer seryjny, 4
- O**
 - Objaśnienie symboli, 22
 - Oblodzenie wentylatora, osłony wentylatora i/lub stożka wentylatora, 38
 - Odbiór instalacji, 5
 - Opróżnianie pompy ciepła, 36
 - Oznaczenie, 4
- P**
 - Podłączanie akcesoriów, 28
 - Pompa ładująca, 23
 - Poziom natężenia dźwięku, 43
 - Późniejsza regulacja i odpowietrzanie, 29
 - Przygotowania, 29
 - Przyłącza, 25
 - Przyłącza elektryczne, 24
 - Informacje ogólne, 24
 - Komunikacja, 26
 - Konfiguracja za pomocą przełącznika DIP, 28
 - Podłączanie akcesoriów, 28
 - Przyłącza, 25
 - Przyłącze zasilania, 25
 - Sterowanie taryfowe, 26
 - Zaciski, 25
 - Przyłącza rurowe, 22
 - Informacje ogólne, 22
 - Objaśnienie symboli, 22
 - Objętości wody, 22
 - Pompa ładująca, 23
 - Przyłącze rurowe, czynnik grzewczy, 23
 - Przyłącze rurowe, czynnik grzewczy, 23
 - Przyłącze zasilania, 25
- R**
 - Regulacja, przepływ zasilania, 30
 - Rozdzielnia, 20
 - Rozmieszczenie czujników, 21
 - Rozmieszczenie elementów pompy ciepła, 16
 - Lista elementów, 16
 - Rozmieszczenie elementów, 16
 - Rozmieszczenie komponentów
 - Rozmieszczenie czujników, 21
 - Rozruch i regulacja, 29
 - Napełnianie i odpowietrzanie układu czynnika grzewczego, 29
 - Późniejsza regulacja i odpowietrzanie, 29
 - Przygotowania, 29
 - Regulacja, przepływ zasilania, 30
 - Uruchomienie i odbiór, 29
- S**
 - S2125 nie komunikuje się, 37
 - S2125 nie uruchamia się, 37
 - Schemat połączeń elektrycznych, 51
 - Serwis, 36
 - Czynności serwisowe, 36
 - Skropliny, 10
 - Stan kontrolki LED, 31
 - Sterowanie, 31
 - Informacje ogólne, 31
 - Stan kontrolki LED, 31
 - Sterowanie – pompa ciepła (EB101), 33

- Sterowanie - Wstęp, 31
- Warunki sterowania, 32
- Warunki sterowania, odszranianie, 32
- Sterowanie główne, 31
- Sterowanie - pompa ciepła (EB101), 33
- Sterowanie - pompa ciepła EB101
 - Ustawienia pompy ciepła - menu 7.3.2, 33, 35
- Sterowanie - Wstęp, 31
- Sterowanie - Wstęp
 - Sterowanie główne, 31
- Symbole, 4

T

- Transport, 7

U

- Uruchomienie i odbiór, 29
- Ustawienia pompy ciepła - menu 7.3.2, 33, 35
- Usuwanie usterek, 37
 - Czynności podstawowe, 37
 - Duża ilość wody pod S2125, 38
 - Niska temperatura lub brak ciepłej wody, 37
 - Niska temperatura pomieszczenia, 38
 - Oblodzenie wentylatora, osłony wentylatora i/lub stożka wentylatora, 38
 - S2125 nie komunikuje się, 37
 - S2125 nie uruchamia się, 37
 - Wysoka temperatura pomieszczenia, 38

W

- Warunki sterowania, 32
- Warunki sterowania odszranianiem, 32
- Ważne informacje, 4
 - Informacje dotyczące bezpieczeństwa, 4
 - Kompatybilne jednostki wewnętrzne i moduły sterowania, 6
 - Moduł sterowania, 6
 - Moduł wewnętrzny, 6
 - Odbiór instalacji, 5
- Wymiary, 42
- Wysoka temperatura pomieszczenia, 38

Z

- Zaburzenia komfortu cieplnego, 37
 - Lista alarmów, 39
 - Usuwanie usterek, 37
- Zaburzenie komfortu
 - Dane czujnika temperatury, 36
- Zaciski, 25

Informacje kontaktowe

AUSTRIA

KNV Energietechnik GmbH
Gahberggasse 11, 4861 Schörfling
Tel: +43 (0)7662 8963-0
mail@knv.at
knv.at

FINLAND

NIBE Energy Systems Oy
Juurakkotie 3, 01510 Vantaa
Tel: +358 (0)9 274 6970
info@nibe.fi
nibe.fi

GREAT BRITAIN

NIBE Energy Systems Ltd
3C Broom Business Park,
Bridge Way, S41 9QG Chesterfield
Tel: +44 (0)330 311 2201
info@nibe.co.uk
nibe.co.uk

POLAND

NIBE-BIAWAR Sp. z o.o.
Al. Jana Pawła II 57, 15-703 Białystok
Tel: +48 (0)85 66 28 490
biawar.com.pl

CZECH REPUBLIC

Družstevní závody Dražice - strojírna
s.r.o.
Dražice 69, 29471 Benátky n. Jiz.
Tel: +420 326 373 801
nibe@nibe.cz
nibe.cz

FRANCE

NIBE Energy Systems France SAS
Zone industrielle RD 28
Rue du Pou du Ciel, 01600 Reyrieux
Tél: 04 74 00 92 92
info@nibe.fr
nibe.fr

NETHERLANDS

NIBE Energietechnik B.V.
Energieweg 31, 4906 CG Oosterhout
Tel: +31 (0)168 47 77 22
info@nibenl.nl
nibenl.nl

SWEDEN

NIBE Energy Systems
Box 14
Hannabadsvägen 5, 285 21 Markaryd
Tel: +46 (0)433-27 30 00
info@nibe.se
nibe.se

DENMARK

Vølund Varmeteknik A/S
Industrivej Nord 7B, 7400 Herning
Tel: +45 97 17 20 33
info@volundvt.dk
volundvt.dk

GERMANY

NIBE Systemtechnik GmbH
Am Reiherpfahl 3, 29223 Celle
Tel: +49 (0)5141 75 46 -0
info@nibe.de
nibe.de

NORWAY

ABK-Qviller AS
Brobekkeveien 80, 0582 Oslo
Tel: (+47) 23 17 05 20
post@abkqviller.no
nibe.no

SWITZERLAND

NIBE Wärmetechnik c/o ait Schweiz AG
Industriepark, CH-6246 Altishofen
Tel. +41 (0)58 252 21 00
info@nibe.ch
nibe.ch

W przypadku krajów nie wymienionych na tej liście, należy kontaktować się z firmą NIBE Sweden lub odwiedzić stronę nibe.eu, aby uzyskać dodatkowe informacje.

NIBE Energy Systems
Hannabadsvägen 5
Box 14
SE-285 21 Markaryd
info@nibe.se
nibe.eu

IHB PL 2334-2 631670

To publikacja firmy NIBE Energy Systems. Wszystkie ilustracje produktów, fakty i dane bazują na informacjach dostępnych w czasie zatwierdzenia publikacji.

Firma NIBE Energy Systems nie ponosi odpowiedzialności za błędy techniczne lub drukarskie w niniejszej publikacji.

©2023 NIBE ENERGY SYSTEMS

